
Profil sieci cieplnej przyłączeniowej od istn. sieci cieplnej kanałowej do budynku hali sportowej przy ul. Narutowicza 53

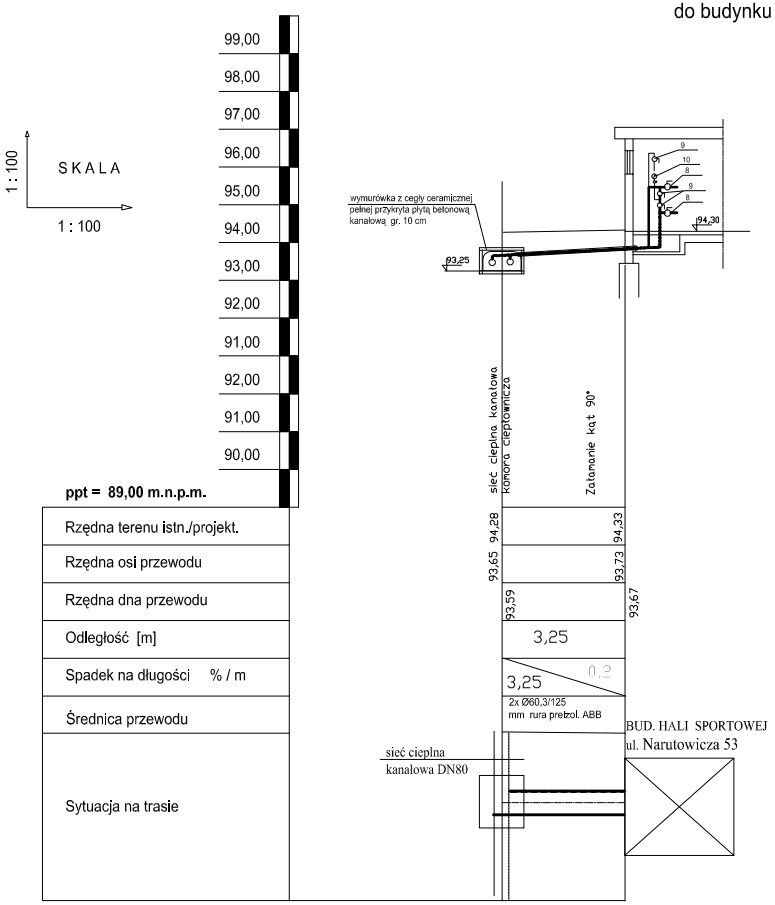

——— - teren istniejący

UWAGI:
- Przewody proj. sieci cieplnej wykonać poprzez odgałęzienie z istn. sieci kanałowej w istniejącym przyłączu wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej dn80 ul. Narutowicza 53
- Przewody sieci cieplnej projektuje się z rur stalowych preizolowanych f-my ALSTOM Power FlowSystems Sp. z O.O.
- Przewody sieci cieplnej posadowić w obsypce piaskowo - żwirowej gr. min 15 cm.
- Elementy sieci cieplnej wg części opisowej opracowania

Przedsiębiorstwo Organizacji Budownictwa "POBUD" w Bydgoszczy

NAZWA RYSUNKU:	PROFIL SIECI CIEPLNEJ		
ZADANIE:	HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA PRZY III L.O. Im. KRÓLOWEJ JADWIGI W INOWROCŁAWIU		SKALA:
ADRES:	INOWROCŁAW UL. NARUTOWICZA 58 DZ. NR 3/1		
INWESTOR:	STAROSTWO POWIATOWE W INOWROCŁAWIU		NR RYS.: 2
BRANŻA:	INSTALACJI C.O.	DATA:	28.02.2006
PROJEKTANT:	Inż. WOJCIECH DOLNY NR UPRAWNIEŃ BUD. GP-KZ-7342/372/94		
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Jarosław Grzybowski NR UPRAWNIEŃ BUD: ABIT-II-7131-16/2000		