

UCHWAŁA Nr XXV/202/2017
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 3 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu o stanie bezpieczeństwa powiatu inowrocławskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2016 r.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.¹) oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 603, z późn. zm.²) uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Przyjąć informację Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu o stanie bezpieczeństwa powiatu inowrocławskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2016 r.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2. Określić kierunki działań zmierzających do usunięcia istotnych dla wspólnoty samorządowej zagrożeń w zakresie ochrony przeciwpożarowej polegające na:

- 1) propagowaniu wiedzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej w ramach kampanii informacyjnych oraz działań profilaktycznych;
- 2) regularnym nadzorowaniu stosowania i przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej w obiektach użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego oraz zakładach stwarzających ryzyko poważnej awarii przemysłowej;
- 3) sukcesywnym i konsekwentnym rozbudowywaniu bazy sprzętowej jednostek ochrony przeciwpożarowej, dostosowując ją do wzrastającej liczby zagrożeń występujących na terenie powiatu inowrocławskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego
Ryszard Jagodziński



¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948.

²Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2016 r. poz. 960 oraz z 2017 r. poz. 60.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr XXV/202/2017
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 3 marca 2017 r

w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu o stanie bezpieczeństwa powiatu inowrocławskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2016 r.

Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu na prośbę Starosty Inowrocławskiego z 15 grudnia 2016 r. przedłożył stosowną informację, o stanie bezpieczeństwa powiatu inowrocławskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2016 r. Rada Powiatu Inowrocławskiego na podstawie powyższej informacji określa w niniejszej uchwale kierunki działań zmierzających do usunięcia istotnych dla wspólnoty samorządowej zagrożeń w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Podstawę prawną podjęcia uchwały stanowi przepis art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.) i art. 14 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 603, z późn. zm.), które stanowią, że rada powiatu przynajmniej raz w roku rozpatruje informację komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Na polecenie starosty informację taką właściwy komendant jest obowiązany składać w każdym czasie. Rada powiatu na podstawie informacji, o których mowa w ust. 1, może określić, w drodze uchwały, kierunki działań zmierzających do usunięcia istotnych dla wspólnoty samorządowej zagrożeń w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego

Ryszard Jęgodziński

**Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Inowrocławiu**



**INFORMACJA
o stanie bezpieczeństwa powiatu inowrocławskiego
w zakresie ochrony przeciwpożarowej**

Stan na 31.12.2016

Spis treści

Rozdział I Ogólna charakterystyka powiatu inowrocławskiego	3
1. Podstawowe informacje administracyjne	3
2. Katalog zagrożeń powiatu inowrocławskiego – wyciąg	9
Rozdział II Działania ratownicze	22
1. Zestawienie akcji ratowniczych.	22
2. Charakterystyczne działania ratownicze przeprowadzone w 2016 r.	30
Rozdział III Zabezpieczenie operacyjne powiatu	32
1. Informacje ogólne	32
2. Pojazdy pożarnicze i specjalne jednostek ochrony przeciwpożarowej	32
3. Gotowość operacyjna jednostek ochrony przeciwpożarowej	35
4. Struktura kadrowa Państwowej Straży Pożarnej	35
Rozdział IV Szkolenie i doskonalenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	36
Rozdział V Czynności kontrolno-rozpoznawcze i ćwiczenia Państwowej Straży Pożarnej ...	38
1. Czynności kontrolno-rozpoznawcze	38
2. Ćwiczenia Państwowej Straży Pożarnej	50
Rozdział VI Budżet jednostek organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej	74
1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu	74
2. Ochotnicze Straże Pożarne	76
Rozdział VII Baza lokalowa jednostek Państwowej Straży Pożarnej	78
Rozdział VIII Wnioski	80
1. Najważniejsze zadania zrealizowane w 2016 r.	80
2. Kierunki działań w celu poprawy bezpieczeństwa pożarowego i zabezpieczenia operacyjnego powiatu inowrocławskiego	84

Rozdział I

Ogólna charakterystyka powiatu inowrocławskiego

1. Podstawowe informacje administracyjne

Powiat inowrocławski leży na granicy Kujaw i Wielkopolski w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego. Jest obszarem o charakterze przemysłowo-rolniczym. Powiat inowrocławski sąsiaduje od północy z powiatem bydgoskim i toruńskim, od wschodu graniczy z powiatem aleksandrowskim oraz radziejowskim, od południa z powiatem konińskim i mogileńskim, a od zachodu z powiatem żnińskim. Centralna część powiatu leży na równinie inowrocławskiej. Według geografów jest to najbardziej płaski teren w Polsce, wznosi się przeciętnie od 85 do 100 m n.p.m. Pod równiną występują złoża soli kamiennej zalegające na głębokości ok. 4500 – 6000 m. Około 80% powierzchni powiatu stanowią użytki rolne, zaś tereny leśne ok. 10%. W południowej i zachodniej części powiatu znajdują się jeziora rynnowe – Pakoskie i Mielno oraz największe z nich Gopło, wraz z przepływającą przez nie rzeką Noteć.¹

Na terenie powiatu funkcjonuje około 13 000 podmiotów gospodarczych². Rozwiniął się przemysł branży przetwórstwa rolno-spożywczego, branży budowlanej i pokrewnej oraz poligraficznej. Do stwarzających największe zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia lub środowiska, zarówno pod kątem pożaru, jak też innego miejscowego zagrożenia lub klęski żywiołowej należy zaliczyć:

- trzy zakłady przemysłowe o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, dalej odpowiednio ZDR i ZZR oraz inne, wykorzystujące w procesie produkcji substancje niebezpieczne;
- przewóz drogowy i kolejowy towarów niebezpiecznych;
- obszary leśne, których większość zakwalifikowana jest do najwyższej kategorii zagrożenia pożarowego lasów;
- rurociągi paliwowe oraz gazociągi.

Na terenie powiatu funkcjonuje duża liczba obiektów użyteczności publicznej, które co prawda nie stwarzają zagrożenia mogącego wynikać z produkcji, jednakże przebywa w nich duża ilość ludzi, dla których zagrożeniem może być zarówno pożar, inne miejscowe zagrożenie lub klęska żywiołowa, w których zasięgu znajdzie się obiekt użyteczności publicznej. Na terenie powiatu funkcjonuje ponad 130 obiektów użyteczności publicznej

¹ <http://www.bip.inowroclaw.powiat.pl/>

² Ibidem.

związanych z oświatą. Są to placówki wychowania przedszkolnego oraz szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego, ponadgimnazjalnego i wyższego. Poza tym wiele obiektów użyteczności publicznej związanych jest z potrzebami administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, oraz wykonywaniem podobnych funkcji. Za budynki użyteczności publicznej uznaje się także budynki biurowe lub socjalne.

W powiecie mieszka około 167 000 osób na powierzchni 1 225 km².³

Powiat tworzą następujące jednostki samorządowe:

1. gmina miejska – Miasto Inowrocław, jednocześnie stolica powiatu, zajmująca powierzchnię 30 km², co stanowi 2% powierzchni powiatu;⁴
2. gminy miejsko-wiejskie:
 - 1) Gmina Gniewkowo, zajmująca powierzchnię 179 km², co stanowi 15% powierzchni powiatu;⁵
 - 2) Gmina Janikowo, zajmująca 93 km², co stanowi 8% powierzchni powiatu;⁶
 - 3) Gmina Kruszwica, zajmująca 262 km², co stanowi 21% powierzchni powiatu;⁷
 - 4) Gmina Pakość, zajmująca 86 km², co stanowi 7% powierzchni powiatu;⁸
3. gminy wiejskie:
 - 1) Gmina Dąbrowa Biskupia, zajmująca 147 km², co stanowi 12% powierzchni powiatu;⁹
 - 2) Gmina Inowrocław, zajmująca blisko 172 km², co stanowi 14% powierzchni powiatu;¹⁰
 - 3) Gmina Rojewo, zajmująca 120 km², co stanowi 10% powierzchni powiatu;¹¹
 - 4) Gmina Złotniki Kujawskie, zajmująca około 135 km², co stanowi 11% powierzchni powiatu.¹²

³ Ibidem.

⁴ <http://www.inowroclaw.miaston.pl/>

⁵ <http://gniewkowo.com.pl/>

⁶ E. Krause, Monografia historyczna Gminy i Miasta Janikowo – od pradziejów ludzkości do końca XX wieku.,

⁷ <http://www.kruszwica.um.gov.pl/>

⁸ <http://www.pakosc.pl/>


⁹ <http://www.dabrowabiskupia.pl/>

¹⁰ <http://www.inowroclaw.ug.gov.pl/>

¹¹ <http://www.rojewo.pl/>

¹² <http://zlotnikikujawskie.pl/>


Procentowa struktura wielkości jednostek samorządowych powiatu inowrocławskiego

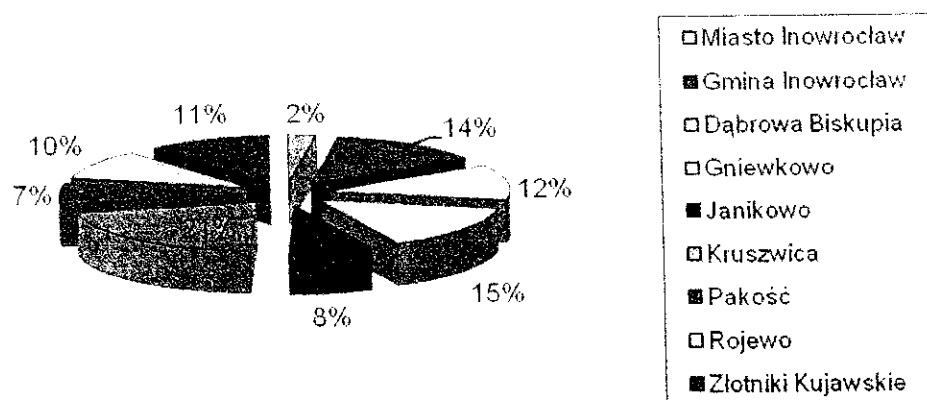

Wykres 1 Procentowa struktura wielkości jednostek samorządowych powiatu inowrocławskiego.

Gmina Kruszwica to największa gmina w powiecie inowrocławskim. Kolejne pod względem wielkości: gmina Gniewkowo, gmina Inowrocław, gmina Dąbrowa Biskupia, gmina Złotniki Kujawskie, gmina Rojewo i pozostałe.

Struktura ilości ludności powiatu w poszczególnych gminach w tysiącach

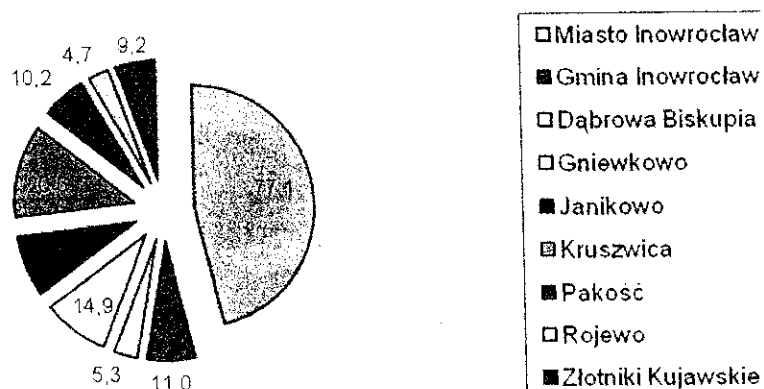


Wykres 2 Struktura ludności powiatu w rozbiciu na gminy (tys.).¹³

Największa liczba osób zamieszkuje w obszarze administracyjnych granic miasta Inowrocławia, które posiada dwuprocentowy udział w powierzchni powiatu.


¹³ Biuletyn Informacji Publicznej poszczególnych gmin.

Gęstość zaludnienia (ilość osób / km²)

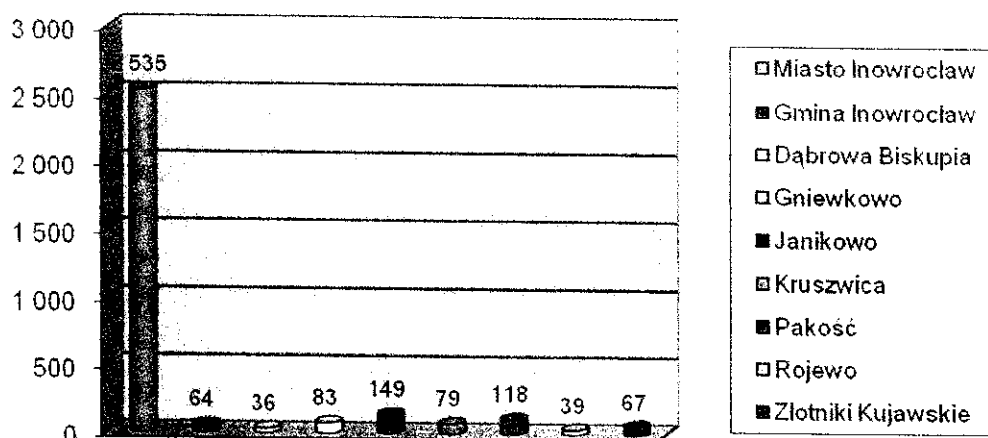

Wykres 3 Gęstość zaludnienia.¹⁴

Podobnie do wielkości zaludnienia, miasto Inowrocław charakteryzuje największa gęstość zaludnienia, wynosząca 2.535 osób na km². Najmniejszą gęstość zaludnienia posiada gmina Dąbrowa Biskupia – 36 osób na km².

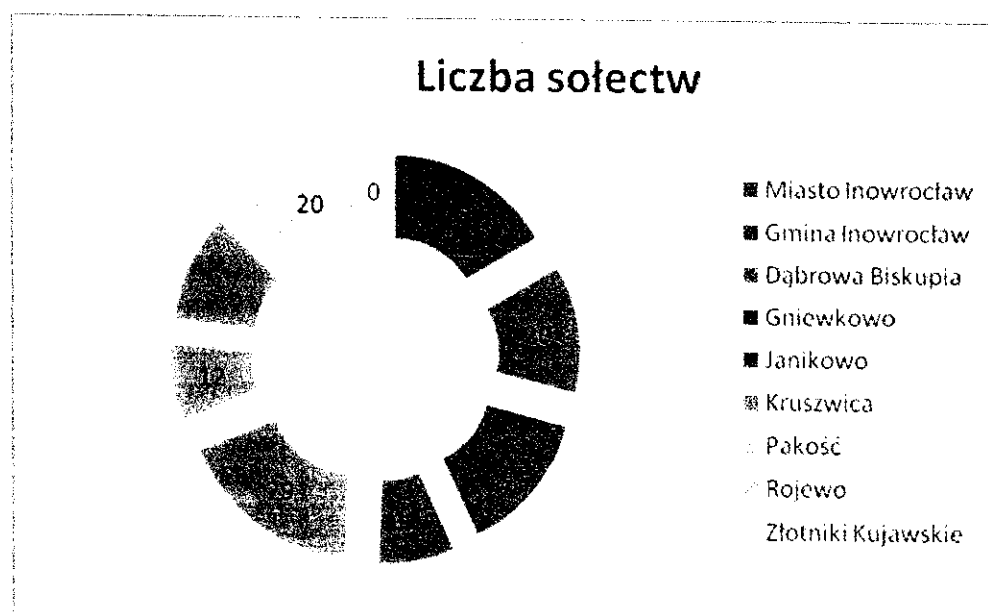

Wykres 4 Liczba sołectw.¹⁵

¹⁴ Ibidem.

¹⁵ <http://www.bip.inowroclaw.powiat.pl/>.

Największa terytorialnie w powiecie gmina Kruszwica posiada największą liczbę sołectw, jest drugą pod względem wielkości zaludnienia jednostką samorządową powiatu i piątą pod względem gęstości zaludnienia. Gmina Janikowo, której gęstość zaludnienia jest stosunkowo wysoka w porównaniu do zajmowanej powierzchni, posiada 10 sołectw, w których zamieszkuje ponad 13.700 osób.

Wielkość powierzchni lasów i terenów zadrzewionych w poszczególnych jednostkach samorządowych obrazuje wykres nr 5. Lasy i tereny zadrzewione w powiecie inowrocławskim zajmują ponad 11.296 ha, stanowiąc ponad 9% jego powierzchni. Najwięcej, blisko 4.500 ha lasów, znajduje się na terenie drugiej co do wielkości gminy Gniewkowo, zajmując ponad 24% jej powierzchni. Około 3.000 ha lasów rośnie w gminie Dąbrowa Biskupia (ponad 19% obszaru czwartej pod względem wielkości gminy), ponad 2.000 ha w gminie Rojewo (ponad 18% obszaru szóstej pod względem wielkości gminy). Niespełna 900 ha zajmują lasy w piątej co do wielkości gminie Złotniki Kujawskie (6,33% obszaru gminy). Największa gmina Kruszwica posiada około 600 ha lasów, zajmujących nieco ponad 2% obszaru gminy. Lasy i tereny zadrzewione w prawie najmniejszej gminie Pakość zajmują niespełna 300 ha, co jednak w stosunku do powierzchni gminy (ponad 3% obszaru gminy) stawia ją przed największą gminą Kruszwica. W trzeciej pod względem powierzchni gminie Inowrocław lasy zajmują 190 ha, czyli ponad 1% powierzchni gminy. Siódma pod względem powierzchni gmina Janikowo posiada 36 ha lasów – ok. 0,4% obszaru gminy. Miasto Inowrocław, które jest najmniejszą gminą w powiecie, posiada 10 ha lasów, co stanowi 0,33% obszaru miasta.

Ze względu na zagrożenie pożarowe lasy i tereny zadrzewione leżące na terenie powiatu inowrocławskiego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów¹⁶ klasyfikowane są w następujących kategoriach zagrożenia pożarowego lasów:


- I kategoria zagrożenia pożarowego lasów – duże zagrożenie pożarowe obejmuje około 9.950 ha lasów i terenów zadrzewionych¹⁷;
- II kategoria zagrożenia pożarowego lasów – średnie zagrożenie pożarowe obejmuje około 685 ha lasów i terenów zadrzewionych¹⁸;

¹⁶ Dz.U. Nr 58, poz. 405 ze zm.

¹⁷ KP PSP w Inowrocławiu – Katalog zagrożeń powiatu inowrocławskiego.

¹⁸ Ibidem.

- III kategoria zagrożenia pożarowego lasów – małe zagrożenie pożarowe nie obejmuje żadnych lasów i terenów zadrzewionych w powiecie inowrocławskim¹⁹.

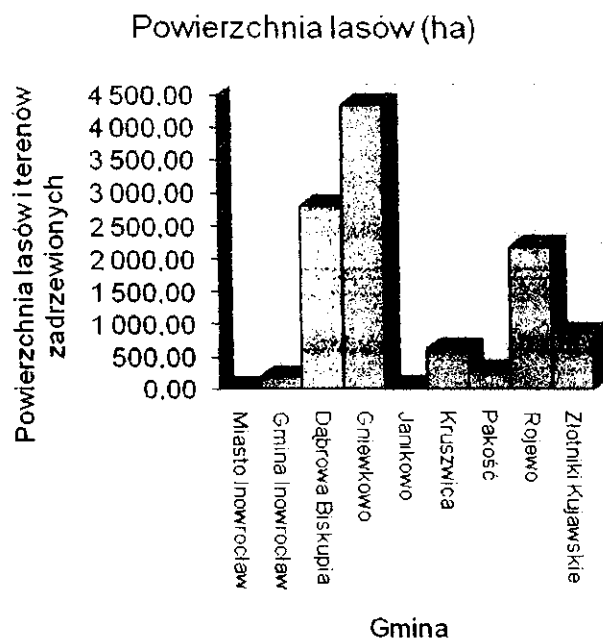

Wykres 5 Powierzchnia lasów na terenie powiatu.

Kategoria zagrożenia pożarowego lasów obejmuje lasy o podobnym poziomie podatności na pożar, ustalonym na 10 lat na podstawie warunków klimatycznych, drzewostanowych (wiek, typ siedliskowy, gatunek) i czynników antropogenicznych.

¹⁹ Ibidem.

2. Katalog zagrożeń powiatu inowrocławskiego – wyciąg

Tabela 1: Zestawienie zakładów stwarzających duże ryzyko powstania poważnej awarii przemysłowej (ZDR).

Lp.	Nazwa obiektu, adres	Powiat	Rodzaj materiałów niebezpiecznych	Max ilość materiałów w Mg	Sposób składowania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1.	Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino” S. A. Wydział Kopalnia Soli i Podziemny Magazyn Ropy i Paliw „Góra” w Górze, 88-101 Inowrocław 3	inowrocławski	Węglowodory (ropa, olej napędowy, olej opałowy)	– 3 700 000 ropy naftowej, – 1 390 000 bazowego oleju napędowego i bazowego oleju grzewczego, – 310 000 benzyny	Podziemne komory magazynowe tzw. kawerny	Bieżące ilości magazynowane są tajemnicą spółki; dane na podstawie zgłoszenia ZDR.
2	SALINEX Sp. z o.o. ul. Piotra Bartoszcze 25, 88-100 Inowrocław Magazyn Gazu Płynnego w Szarleju, Szarlej 18 88-150 Kruszwica	inowrocławski	Gaz propan-butan	464 Mg	W pięciu zbiornikach cylindrycznych przykrytych ziemią	

Tabela 2: Zestawienie zakładów stwarzających zwiększone ryzyko powstania poważnej awarii przemysłowej (ZZR).

Lp.	Nazwa obiektu, adres	Powiat	Rodzaj materiałów niebezpiecznych	Max ilość materiałów w Mg	Sposób składowania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S. A. ul. Niepodległości 42 Zakład Produkcyjny w Kobylnikach, Dział olejami	inowrocławski	Heksan – węglowodór (SOLANE HEXANE 45)	150 (230 m ³)	– 130 Mg w 5 podziemnych zbiornikach magazynowych oraz – 20 Mg w instalacji technologicznej ekstrakcji	

Obiekty ZDR i ZZR, w zakresie zapobiegania zdarzeniom mogącym powodować awarię oraz ograniczenia jej skutków dla ludzi i środowiska, objęte są wymogami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska²⁰, dalej „Poś”. Zgodnie z przepisami Poś w sprawach dotyczących zakładów o dużym ryzyku właściwym organem Państwowej Straży Pożarnej jest Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, w sprawach dotyczących zakładów o zwiększonym ryzyku znajdujących się na obszarze powiatu inowrocławskiego właściwym organem Państwowej Straży Pożarnej jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu, w dalszej części tego

²⁰ t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.

dokumentu określany mianem Komendant. Z mocy art. 269 Poś każdego roku Komendant przeprowadza czynności kontrolno-rozpoznawcze w zakładach o dużym i zwiększonym ryzyku poważnej awarii przemysłowej, w zakresie ustalania spełnienia wymogów bezpieczeństwa w zakładzie stwarzającym zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

W szczególności ustala czy:

- 1) podjęto w zakładzie środki zapobiegające wystąpieniu awarii przemysłowej;
- 2) zapewniono wystarczające środki ograniczające skutki awarii przemysłowej w zakładzie i poza jego granicami;
- 3) dane zawarte w dokumentach, o których mowa w Poś, takich jak zgłoszenie zakładu o zwiększonym ryzyku lub dużym ryzyku, program zapobiegania awariom, raport o bezpieczeństwie, wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy, informacje niezbędne do opracowania zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego, przedkładane właściwym organom Państwowej Straży Pożarnej – są rzetelne i odzwierciedlają stan bezpieczeństwa w zakładzie.
- 4) udostępniono społeczeństwu informacje zawierające:
 - oznaczenia prowadzącego zakład;
 - potwierdzenia, że zakład podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym oraz że prowadzący dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 250 ust. 1 Poś, właściwym organom i przekazał im program zapobiegania awariom;
 - opisu działalności zakładu;
 - charakterystyki składowanych substancji niebezpiecznych decydujących o
 - zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku lub zakładu o dużym ryzyku, z uwzględnieniem ich nazw lub kategorii oraz zagrożeń, jakie powodują;
 - informacji dotyczących sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej, uzgodnionych z właściwymi organami Państwowej Straży Pożarnej;
 - informacje o opracowaniu i przedłożeniu właściwym organom raportu o bezpieczeństwie;
 - informacje dotyczące głównych scenariuszy awarii przemysłowej oraz środków bezpieczeństwa, które zostaną podjęte w przypadku wystąpienia awarii.

Powyższy zakres obejmuje także weryfikację spełniania warunków ochrony przeciwpożarowej.

Tabela 3: Zestawienie obiektów posiadających substancje niebezpieczne w ilościach niekwalifikujących ich do ZZR, ZDR.

Lp.	Nazwa obiektu (instalacji) i adres	Rodzaj substancji niebezpiecznych	Max ilość [T] lub [m³]	Sposób składowania lub przetwarzania	Zasięg strefy stężeń śmiertelnych i liczba osób mogących się w niej znaleźć	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7
1.	INOFA S. A. ul. Metalowców 7 88-100 Inowrocław	Kwas solny	50 T	Cynkownia, zbiorniki chemoodporne dwupłaszczowe	Teren zakładu	UN 1789
		Zużyty kwas solny	90 T	Cynkownia – pomieszczenie regeneracji, zbiorniki chemoodporne, dwupłaszczowe	Teren zakładu	UN 1789
		Rumil	2 T	Cynkownia, worki 25 kg na linii trawienia hali głównej	Brak	UN 1824
		Wodorotlenek sodu (soda kaustyczna)	3 T	Cynkownia, linia trawienia w hali głównej, 2 paletopojemniki V = 1 m³ każdy, 1,5 T każdy	Brak	UN 2837
		Woda amoniakalna > 25%	1,9 T	Cynkownia, magazyn kwasów na stanowisku regeneracji topnika,	Teren zakładu	UN 2672
		Chlorek amonu	5 T	Cynkownia, worki 25 kg na palecie w hali głównej	Brak	

Lp.	Nazwa obiektu (instalacji) i adres	Rodzaj substancji niebezpiecznych	Max ilość [T] lub [m ³]	Sposób składowania lub przetwarzania	Zasięg strefy stężeń śmiertelnych i liczba osób mogących się w niej znaleźć	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7
		Woda utleniona (nadtlenek wodoru)	2 T	Cynkownia, 2 paletopojemniki V = 1 m ³ każdy, na stanowisku regeneracji topnika w magazynie kwasów, północno-zachodnia część cynkowni	Brak	UN 2014
		Pirosiarczan sodu	0,5 T	Cynkownia, worki 25 kg przy kadziach neutralizacyjnych w strefie regeneracji, hala główna	Brak	
		Tlenek chromu	0,5 T	Cynkownia, pojemniki 50 kg, pomieszczenie regeneracji, hala główna	Brak	
		TIB FLUX SK (topnik neutralizujący)	1,6 T	Cynkownia, pojemniki 120 kg, składowane na linii trawienia hali głównej	Brak	
		Olej napędowy	1 m ³	Cynkownia, zbiornik naziemny w północno-wschodniej części cynkowni	Teren zakładu	UN 1202
		Propan-butan	0,7 m ³	Butle 11 kg – 33 szt., magazyn gazu w kontenerze ażurowym; plac między halą montażu, a halą cynkowni	Teren zakładu	UN 1965

Lp.	Nazwa obiektu (instalacji) i adres	Rodzaj substancji niebezpiecznych	Max ilość [T] lub [m ³]	Sposób składowania lub przetwarzania	Zasięg strefy stężeń śmiertelnych i liczba osób mogących się w niej znaleźć	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7
2.	CUIAVIA Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska ul. Nowa 32 88-100 Inowrocław	Amoniak	0,36 T	Instalacja chłodnicza w maszynowni, skraplacz i zbiornik	Teren zakładu	UN 1005
		Kwas azotowy 55%	0,991 T	Magazyn techniczny – wiatra, budynek proszkowni mleka		UN 2031
		DIVOS 2VM13 (preparat myjący)	0,181 T	Magazyn techniczny- budynek pomocniczy, budynek-produkcja		UN 2031
		DIVOS 116 (preparat myjący)	0,147 T	Magazyn techniczny- budynek pomocniczy, budynek-produkcja		UN 1824
		DIVOS 80-2	0,2 m ³	Magazyn techniczny- budynek pomocniczy, budynek-produkcja		
		Polana 914 (preparat myjący)	1,025 T	Magazyn techniczny- budynek pomocniczy, budynek-produkcja		UN 1814
		Polana K 100 extra	0,855 T	Magazyn techniczny- budynek pomocniczy, budynek-produkcja		UN 3264
		CIP AL-40 (preparat myjący)	6,550 T	Magazyn techniczny – wiatra, budynek proszkownia mleka, budynek produkcja		UN 1824
		Remitent M	4,250 T	Magazyn techniczny , wiatra, produkcja		UN 3264

Lp.	Nazwa obiektu (instalacji) i adres	Rodzaj substancji niebezpiecznych	Max ilość [T] lub [m ³]	Sposób składowania lub przetwarzania	Zasięg strefy stężeń śmiertelnych i liczba osób mogących się w niej znaleźć	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7
		KAMA (preparat myjący)	0,160 T	Magazyn techniczny- budynek pomocniczy, budynek-produkcja		
		Laktacid FT (preparat myjący)	0,250 T	Magazyn techniczny- budynek pomocniczy, budynek-proszkownia mleka		
		AZETOL PLUS (płyn dezynfekujący- myjący)	0,088 T	Magazyn techniczny- budynek pomocniczy, budynek-proszkownia mleka		
		Calgonit Lz (preparat myjący)	0,209 T	Magazyn techniczny- budynek pomocniczy, budynek-proszkownia mleka		
		Divos124 (preparat myjący)	0,836 T	Magazyn techniczny- budynek pomocniczy, budynek-produkcja		UN 1719
		Divos ADD3 VM16	0,127 T	Magazyn techniczny- budynek pomocniczy, budynek-produkcja		
		Divos EF VM 24	0,154 T	Magazyn techniczny- budynek pomocniczy, budynek-produkcja		
		Alpol Chlor	0,919 T	Magazyn techniczny - budynek pomocniczy, budynek-produkcja		UN 3266

Lp.	Nazwa obiektu (instalacji) i adres	Rodzaj substancji niebezpiecznych	Max ilość [T] lub [m ³]	Sposób składowania lub przetwarzania	Zasięg strefy stężeń śmiertelnych i liczba osób mogących się w niej znaleźć	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7
3.	SODA POLSKA CIECH S. A. ul. Fabryczna 4 88-100 Inowrocław Zakład Produkcyjny SODA MĄTWY	Wodorotlenek sodu	0,2 T	Budynek kotłowni		UN 1823
		Olej napędowy	20 m ³	Zakładowa stacja paliw		UN 1203
		Glikol etylenowy (20% roztwór wodny)	1 m ³	Instalacja w maszynowni – obieg zamknięty		
		Podchloryn sodu	1 m ³	Jeden zbiornik o pojemności 1 m ³	Max 3 osoby	
		Woda amoniakalna < 25%	500 m ³	Zbiorniki magazynowe oraz instalacje technologiczne	Max 8 osób	UN 2672
		Woda amoniakalna > 25%	60 m ³	Cysterny kolejowe	-	UN 2672
		Solanka amoniakalna	825 m ³	Dwa zbiorniki o pojemności 250 m ³ Instalacja technologiczna 325 m ³	Max 3 osoby	UN 2672
		Solanka surowa i oczyszczona	16 500 m ³	Zbiorniki naziemne 1x 3800 m ³ i 2 x 1530 m ³ Instalacja technologiczna 9640 m ³	-	

Lp.	Nazwa obiektu (instalacji) i adres	Rodzaj substancji niebezpiecznych	Max ilość [T] lub [m ³]	Sposób składowania lub przetwarzania	Zasięg strefy stężeń śmiertelnych i liczba osób mogących się w niej znaleźć	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7
		Kwas solny techniczny < 30 %	206 m ³	Dwa zbiorniki o pojemności 2 m ³ ; Dwa zbiorniki o pojemności 10 m ³ ; Jeden zbiornik o pojemności 20 m ³ ; Dwie cysterny kolejowe z łącznie ilością 35 m ³ ; Jeden zbiornik o pojemności 0,7 m ³ ; Dwa zbiorniki o pojemności 60 m ³ ; Instalacja technologiczna 6,3 m ³ ;	Max 8 osób	UN 1789
		Ług pofiltracyjny	559,5 m ³	Dwa zbiorniki o pojemności 250 m ³	Max 2 osoby	-
		Chlorek wapnia	5 450 T	Worki na paletach	Max 2 osoby	
		Formaldehyd	2 m ³	Dwa zbiorniki o pojemności 1 m ³	Max 2 osoby	UN 2209
		Nadmanganian potasu	10 T	Worki na paletach	-	UN 1490
		Wapno palone	800 T	Dystrybucja bezpośrednia	-	-

Lp.	Nazwa obiektu (instalacji) i adres	Rodzaj substancji niebezpiecznych	Max ilość [T] lub [m ³]	Sposób składowania lub przetwarzania	Zasięg strefy stężeń śmiertelnych i liczba osób mogących się w niej znaleźć	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7
		Siarczan miedzi	10 T	Opakowania typu big-bags	-	UN 3077
		Węglan sodu	13 500 T	Worki na paletach	-	-
		Kemira PIX 111 wodny roztwór chlorku żelaza	22 m ³	Zbiornik naziemny o pojemności 22 m ³	-	UN 2582
		Mieszanka chlorku sodu i chlorku wapnia	5 450 T	Worki na paletach	-	-
		Hopkalit	3 m ³	Metalowe beczki o pojemności 0,3 m ³	-	-
		Mleko wapienne	550 m ³	Zbiorniki: 1 x 90 m ³ 1 x 50 m ³ 1 x 10 m ³ 1 x 400 m ³	-	-
		Wapno z odzysku solanki	100 T	Betonowy boks	-	-
		Olej opałowy	40 m ³	Zbiornik naziemny o pojemności 40 m ³	-	UN 1202
		Przepał	7 T	Dystrybucja bezpośrednia	-	-
		Celnox V753	0,6 m ³	Metalowe beczki o pojemności 0,2 m ³	-	UN 1760
		Celnox V774	0,6 m ³	Metalowe beczki o pojemności 0,2 m ³	-	UN 1760

Lp.	Nazwa obiektu (instalacji) i adres	Rodzaj substancji niebezpiecznych	Max ilość [T] lub [m ³]	Sposób składowania lub przetwarzania	Zasięg strefy stężeń śmiertelnych i liczba osób mogących się w niej znaleźć	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7
4.	BONDUELLE POLSKA S. A., Zakład Produkcyjny ul. Kilińskiego 11 88-140 Gniewkowo Chłodnia	Amoniak	15,3 T	Zbiornik magazynowy	Uzależniony od ilości wycieku prędkości i kierunku wiatru oraz temperatury	UN 1005
	BONDUELLE POLSKA S. A., Zakład Produkcyjny ul. Kilińskiego 11 88-140 Gniewkowo Magazyn techniczny	Podchloryn sodu	2 T	Zbiornik	Do 50 m	UN 1791
5.	SODA POLSKA CIECH S. A. Zakład Produkcyjny JANIKOSODA ul. Przemysłowa 30 88-160 Janikowo Instalacja sody surowej	Woda amoniakalna < 25 %	480 m ³	Zbiorniki magazynowe naziemne 2x360 m ³ oraz instalacje technologiczne	Zasięg strefy 200 m	UN 2672
	SODA POLSKA CIECH S. A. Zakład Produkcyjny JANIKOSODA ul. Przemysłowa 30 88-160 Janikowo Elektrociepłownia	Ług pofiltracyjny	460 m ³	Zbiornik naziemny	-	-
	SODA POLSKA CIECH S. A. Zakład Produkcyjny JANIKOSODA ul. Przemysłowa 30 88-160 Janikowo Elektrociepłownia	Kwas solny 33 %	225 m ³	Zbiorniki naziemne 4x75 m ³	Zasięg strefy 20 m	UN 1789
		Wodorotlenek sodowy 40 %	140 m ³	Zbiorniki 2x75 m ³ 1x60 m ³	Zasięg strefy 50 m	UN 1823

Lp.	Nazwa obiektu (instalacji) i adres	Rodzaj substancji niebezpiecznych	Max ilość [T] lub [m ³]	Sposób składowania lub przetwarzania	Zasięg strefy stężeń śmiertelnych i liczba osób mogących się w niej znaleźć	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7
	SODA POLSKA CIECH S. A. Zakład Produkcyjny JANIKOSODA ul. Przemysłowa 30 88-160 Janikowo ZOW	Chloryn sodowy 25 %	1,26 T	Zamknięte zbiorniki z tworzywa 21x61 kg	-	UN 1908
		Wodór	0,5 T	Bateriowóz samochodowy oraz w instalacji technologicznej	Strefa zagrożenia wybuchem 2 osoby	UN 1049
		Amoniak	1,6 T	Zbiornik amoniaku oraz instalacja chłodnicza	Cały obiekt margarynowni 48 osób	UN 1005
		Kwas siarkowy 96%	79 T	Zbiorniki magazynowe naziemne w wannie zabezpieczającej	Wanna ochronna 1 osoba	UN 1833
		Wodorotlenek sodu	101 T	Zbiorniki magazynowe naziemne w wannie zabezpieczającej	Wanna ochronna 1 osoba	UN 1823
		Olej opałowy lekki	155 T	Zbiorniki magazynowe naziemne w wannie zabezpieczającej	Wanna ochronna 1 osoba	UN 1202
6.	Zakłady Tuszczowe „Kruszwica” S. A. ul. Niepodległości 42 88-150 Kruszwica Zakład produkcyjny w Kobylnikach	Metanolan sodu	0,8 T	W pojemnikach metalowych w wydzielonym magazynie wyposażonym w automatyczną instalację gaśniczą proszkową	Obiekt magazynku 1 osoba	UN 1289

Lp.	Nazwa obiektu (instalacji) i adres	Rodzaj substancji niebezpiecznych	Max ilość [T] lub [m ³]	Sposób składowania lub przetwarzania	Zasięg strefy stężeń śmiertelnych i liczba osób mogących się w niej znaleźć	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7
		Kwas fosforowy 75%	35 T	Zbiornik magazynowy naziemne w wannie zabezpieczającej	Wanna ochronna 1 osoba	UN 1805
		Kwas solny 33%	24 T	Zbiornik magazynowy naziemne w wannie zabezpieczającej	Wanna ochronna 1 osoba	UN 1789
7.	Włozamot Panel Sp. z o.o., ul. Inflancka 5, lok. 81, 00-189 Warszawa (Łatkowo 37, działka nr 151 gm. Inowrocław)	n-Pentan	9 T	Podziemny zbiornik n-pentanu o pojemności 40 m ³ wraz z wewnętrzną instalacją do odbiornika – pompa pentanu do odbiornika – pompa pentanu w hali produkcyjnej	-	UN 1265
		Katalizator KX 66	5 T	Zbiornik IBC 10001	-	-
		Propan-butan	2 x 20 m ³ 2 x 6,7 m ³	Zbiorniki podziemne, zlokalizowane na zewnątrz hali produkcyjnej	-	UN 1965
		Olej napędowy	0,4 m ³	beczki stalowe o pojemności 0,2 m ³	-	UN 1203
8.	Arkema Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 4 88-100 Inowrocław	Kwas solny 35 – 38 %	0,008 m ³	opakowania szklane o pojemności 1 l	-	UN 1789
		Chlorek wapnia spożywczy E-509	65 m ³	zbiornik stalowy naziemny bezcisnieniowy	-	-
		Szkło wodne sodowe – krzemian sodowy	215 m ³	zbiorniki naziemne 5 x 43 m ³ ;	-	-

Lp.	Nazwa obiektu (instalacji) i adres	Rodzaj substancji niebezpiecznych	Max ilość [T] lub [m ³]	Sposób składowania lub przetwarzania	Zasięg strefy stężeń śmiertelnych i liczba osób mogących się w niej znaleźć	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7
		Ług sodowy 50 %	100 m ³	zbiornik stalowy naziemny	-	UN 1824

Rozdział II


Działania ratownicze

1. Zestawienie akcji ratowniczych.

Tabela 4 Zestawienie działań ratowniczych przeprowadzonych na terenie powiatu w 2016 r.

Rodzaj zdarzenia	Ilość interwencji
Pożary	545
Miejscowe zagrożenia	964
Alarmy fałszywe	105
Razem	1614

*Dane pochodzą z programu Zestawienia ST

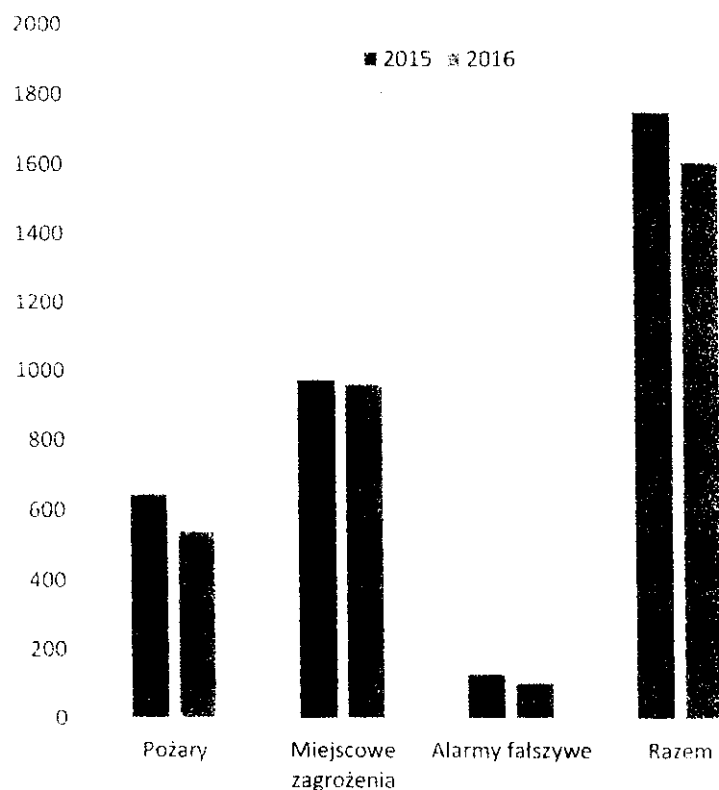

Wykres 6 Graficzne porównanie ilości działań ratowniczych wg rodzaju w latach 2015—2016

W 2016r. nastąpił spadek ilości zdarzeń w stosunku do roku 2015 o 8%, kiedy to przeprowadzono 1754 akcje ratownicze. W ujęciu rodzajowym działań ratowniczych w 2016r. odnotowano 16% spadek ilości pożarów z 648 do 545 zdarzeń, z kolei w przypadku miejscowych zagrożeń odnotowano 1% spadek z 975 do 964 zdarzeń. W przypadku alarmów

falszywych odnotowano 20% spadek w stosunku do 2015 roku ze 131 do 105.

Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat rozkład ilości działań ratowniczych według rodzaju zagrożenia kształtował się następująco.

Tabela 5 Rozkład ilości działań ratowniczych wg rodzaju w latach 2007—2016.

Rok	Pożary	Inne miejscowe zagrożenia	Alarmy fałszywe	Razem zdarzeń
2007	763	1267	114	2144
2008	810	1218	135	2163
2009	829	1244	106	2179
2010	590	1329	126	2045
2011	689	1571	161	2421
2012	710	1134	129	1973
2013	462	1144	109	1715
2014	516	916	122	1554
2015	648	975	131	1754
2016	545	964	105	1614

*Dane pochodzą z programu Zestawienia ST

W porównaniu z rokiem 2007 ilość interwencji zmalała o 25 % – czyli o 530 zdarzeń. Na przestrzeni minionej dekady jednostki ochrony przeciwpożarowej usuwały rocznie średnio 1956 zdarzeń. Realizując ustawowe zadania zwalczania pożarów, miejscowych zagrożeń i likwidacji klęsk żywiołowych, zarówno jednostki Państwowej Straży Pożarnej oraz inne podmioty funkcjonujące w systemie ratowniczo-gaśniczym coraz częściej walczą z innymi niż ogień zagrożeniami dla zdrowia, życia lub mienia ludzi, bądź środowiska. Powyższa tabela obrazuje wzrost liczby innych miejscowych zagrożeń i stopniowe powiększanie się ich przewagi ilościowej nad pożarami. W 2015r. został uruchomiony moduł SIWCPR w Wojewódzkim Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Bydgoszczy co bezpośrednio przekłada się na współpracę z SK KP PSP w Inowrocławiu. Od momentu uruchomienia modułu zgłoszenia alarmowe kierowane do WCPR w Bydgoszczy przekazywane są w postaci pisemnej informacji, a nie jak dotychczas przekazywania rozmowy telefonicznej.

Tabela 6 Ilość interwencji w 2016 r. w poszczególnych gminach wg rodzaju zagrożenia.

GMINA	POŻARY*	MIEJSCOWE ZAGROZENIA*	ALARMY FAŁSZYWE*
Dąbrowa Biskupia	13	13	6
Gniewkowo	43	95	5
m. Inowrocław	228	423	66
Inowrocław	36	76	6
Janikowo	41	56	1
Kruszwica	103	176	10
Pakość	29	65	5
Rojewo	22	21	3
Złotniki Kujawskie	30	39	3
Razem	545	964	105
Działania poza granicami powiatu	5	2	0

*Dane pochodzą z programu Zestawienia ST

W tabeli 6 przedstawiono zestawienie działań ratowniczych wg rodzaju zagrożenia przeprowadzonych w 2016 r. w poszczególnych gminach z uwzględnieniem alarmów fałszywych. Zdecydowanie największą ilość zdarzeń ratowniczych każdego rodzaju wydarzyła się w zamieszkałym przez największą liczbę mieszkańców Inowrocławiu tj. 42 % wszystkich pożarów, 44 % wszystkich innych miejscowych zagrożeń, 62 % alarmów fałszywych. Kolejną jednostką samorządową, na terenie, której przeprowadzono dużą ilość akcji ratowniczych, jest największa w powiecie gmina Kruszwica.

Tabela 7 Udział jednostek OSP włączonych do ksrg w działaniach ratowniczych w 2016 r. wg ilości interwencji.

LP.	OSP W KSRG	LICZBA INTERWENCJI
1	Modliborzyce	15
2	Pakość	113
3	Trląg	52
4	Rojewo	45
5	Witowice	46
6	Złotniki Kujawskie	76
7	Kruszwica	262
8	Gniewkowo	154
9	SODA MĄTWY	30
10	JANIKOSODA	65
11	Jaksice	62
12	Chełmce	60
13	Kołodziejewo	22

*Dane pochodzą z programu Zestawienia ST

Tabela 8 Ilość pożarów pod względem wielkości w 2016 r. w poszczególnych gminach.

	Pożary				
gmina	RAZEM	małe	średnie	duże	bardzo duże
Inowrocławski	545	514	28	2	1
Dąbrowa Biskupia	13	9	4	0	0
Gniewkowo	43	43	0	0	0
m. Inowrocław	228	228	0	0	0
Inowrocław	36	32	4	0	0
Janikowo	41	41	0	0	0
Kruszwica	103	87	15	1	0
Pakość	29	29	0	0	0
Rojewo	22	17	3	1	1
Złotniki Kujawskie	30	28	2	0	0
	545	514	28	2	1

*Dane pochodzą z programu Zestawienia ST.

Tabela 9 Zestawienie ilości pożarów w gminach w latach 2015 — 2016.

Gmina / lata	2015	2016
Dąbrowa Biskupia	22	13
Gniewkowo	33	43
m. Inowrocław	269	228
Inowrocław	50	36
Janikowo	56	41
Kruszwica	116	103
Pakość	48	29
Rojewo	17	22
Złotniki Kujawskie	37	30
Razem:	648	545

Tabela 9 obrazuje rozkład liczby pożarów w poszczególnych gminach powiatu na przestrzeni ostatnich dwóch lat. W mieście Inowrocław, które jak opisano wcześniej, charakteryzuje największa liczba pożarów, odnotowano spadek liczby tych zdarzeń w stosunku do roku 2015.

Tabela 10 Ilość innych miejscowych zagrożeń (MZ) pod względem wielkości w 2016 r. w poszczególnych gminach.

Powiat / gmina	MIEJSCOWE ZAGROŻENIA			średnie
	RAZEM	małe	lokalne	
Inowrocławski	964	88	868	8
Dąbrowa Biskupia	13	1	12	0
Gniewkowo	94	5	87	2
m. Inowrocław	424	53	371	0
Inowrocław	76	4	72	0
Janikowo	56	4	51	1
Kruszwica	176	18	157	1
Pakość	65	2	60	3
Rojewo	21	0	20	1
Złotniki Kujawskie	39	1	38	0
	964	88	868	8

Tabela 11 Zestawienie ilości MZ w latach 2015 — 2016.

Gmina (miasto) / lata	2015	2016
Dąbrowa Biskupia	19	13
Gniewkowo	131	94
m. Inowrocław	406	424
Inowrocław	79	76
Janikowo	63	56
Kruszwica	156	176
Pakość	56	65
Rojewo	25	21
Złotniki Kujawskie	40	39
Razem:	975	964

Zdecydowana większość interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu związana jest z usuwaniem skutków MZ. Powyższa tabela nr 11 obrazuje ilość tych zdarzeń w poszczególnych gminach na przestrzeni ostatnich dwóch lat. Statystyczne porównanie ilości pożarów w analogicznym okresie tabela nr 9 i MZ z tabeli nr 11 potwierdzi postawione wyżej stwierdzenie o coraz częstszym prowadzeniu przez strażaków akcji związanych z likwidacją skutków innych miejscowych zagrożeń.

W związku z powyższym należy stwierdzić jednoznacznie, że głównym zagrożeniem dla współczesnego człowieka stają się miejscowe zagrożenia.

Tabela 12 Ilość alarmów fałszywych pod względem rodzaju w 2016 r. w poszczególnych gminach.

	ALARMY FAŁSZYWE			
Powiat / gmina	Razem	Złośliwe	W dobrej wierze	Łącz. wykł.
Inowrocławski	105	15	68	22
Dąbrowa Biskupia	6	2	3	1
Gniewkowo	5	1	2	2
m. Inowrocław	66	7	41	18
Inowrocław	6	1	4	1
Janikowo	1	0	1	0
Kruszwica	10	3	7	0
Pakość	5	0	5	0
Rojewo	3	1	2	0
Złotniki Kujawskie	3	0	3	0
	105	15	68	22

W 2016 r. odnotowano 15 złośliwych zgłoszeń o zdarzeniu, oraz 68 alarmów fałszywych w dobrej wierze. Systemy sygnalizacji przeciwpożarowej (SSP) odnotowały 22 alarmy, które spowodowały nieuzasadniony wyjazd jednostek ratowniczych do obiektów, z których wpłynęły. Istota SSP polega na automatycznym dozorowaniu obiektu przez specjalistyczną instalację wykrywania i alarmowania o pożarze i automatyczne, bez udziału człowieka przekazywanie tego alarmu do Państwowej Straży Pożarnej.

Tabela 13 Zestawienie ilości alarmów fałszywych w gminach w latach 2015 — 2016.

Gmina (Miasto) / lata	2015	2016
Dąbrowa Biskupia	2	6
Gniewkowo	10	5
m. Inowrocław	80	66
Inowrocław	9	6
Janikowo	6	1
Kruszwica	12	10
Pakość	5	5
Rojewo	5	3
Złotniki Kujawskie	2	3
Razem:	131	105

W lipcu 2013r. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej PSP wydał wytyczne do organizacji ratownictwa specjalistycznego na terenie całego kraju. Powyższe wytyczne dotyczą zarówno jednostek zawodowych PSP ale także jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. W wyniku podjętych działań wyłoniono na terenie powiatu jednostki OSP które przez wzgląd na wyposażenie oraz położenie zostały wyznaczone do ww. zadań.

Ratownictwo specjalistyczne w zakresie podstawowym realizowane jest w dziedzinach:

- Ratownictwo poszukiwawczo ratownicze,
- Ratownictwo chemiczno – ekologiczne,
- Ratownictwo techniczne,
- Ratownictwo wodne,
- Ratownictwo wysokościowe,
- Ratownictwo medyczne.


Realizacja każdej z dziedzin ratownictwa pociąga za sobą doposażenie w sprzęt specjalistyczny. Jednostki zawodowe PSP zobligowane są do realizacji zadań specjalistycznych w zakresie podstawowym w każdej z dziedzin. Poniżej przedstawiono jednostki OSP wyznaczone przez Komendanta Powiatowego PSP do realizacji zadań specjalistycznych w zakresie podstawowym.

Tabela 14 Jednostki straży pożarnych wyznaczone do zadań specjalistycznych.


Nazwa jednostki	Rodzaj jednostki	Włączono do KSRG (tak/nie)	Rodzaj ratownictwa, który jednostka będzie realizować				
			wodny	wysokościowe	poszukiwawczo-ratownicze	techniczne	
6	7	8	10	11	12	13	14
JRG 1 Inowrocław	JRG	Tak		Tak		Tak	Tak
JRG 2 Inowrocław	JRG	Tak		Tak		Tak	Tak
OSP przy Soda Polska ciech SA zakładzie produkcyjnym Janikosoda w Janikowie	OSP KSRG	Tak		-		Tak	Tak
OSP Kruszwica	OSP KSRG	Tak		Tak		Tak	Tak
OSP Gniewkowo	OSP KSRG	Tak		Tak		Tak	Tak
OSP Pakość	OSP KSRG	Tak		Tak		Tak	Tak
OSP Rojewo	OSP KSRG	Tak		-		Tak	Tak
OSP Modliborzyce	OSP KSRG	Tak		-		Tak	Tak
OSP Złotniki Kujawskie	OSP KSRG	Tak		-		Tak	Tak
OSP Jaksice	OSP KSRG	Tak		-		-	Tak
OSP Kołodziejewo	OSP KSRG	Tak		-		-	Tak
OSP Chełmce	OSP KSRG	Tak		-		-	Tak

2. Charakterystyczne działania ratownicze przeprowadzone w 2016 r.

1. W dniu 23 grudnia 2016 około godziny 13.30 w Witowicach gm. Kruszwica powstał pożar budynku mieszkalnego. Konstrukcja budynku – ściany murowane, drewniana więźba dachowa pokryta dachówką. Budynek znajdował się w kompleksie z budynkiem gospodarczym o podobnej konstrukcji. W budynku przebywał właściciel, który opuścił obiekt przed przybyciem zastępów straży pożarnej. W wyniku pożaru spaleniu uległa konstrukcja dachu i poddasze budynku. W działaniach brało udział 13 zastępów straży pożarnej.

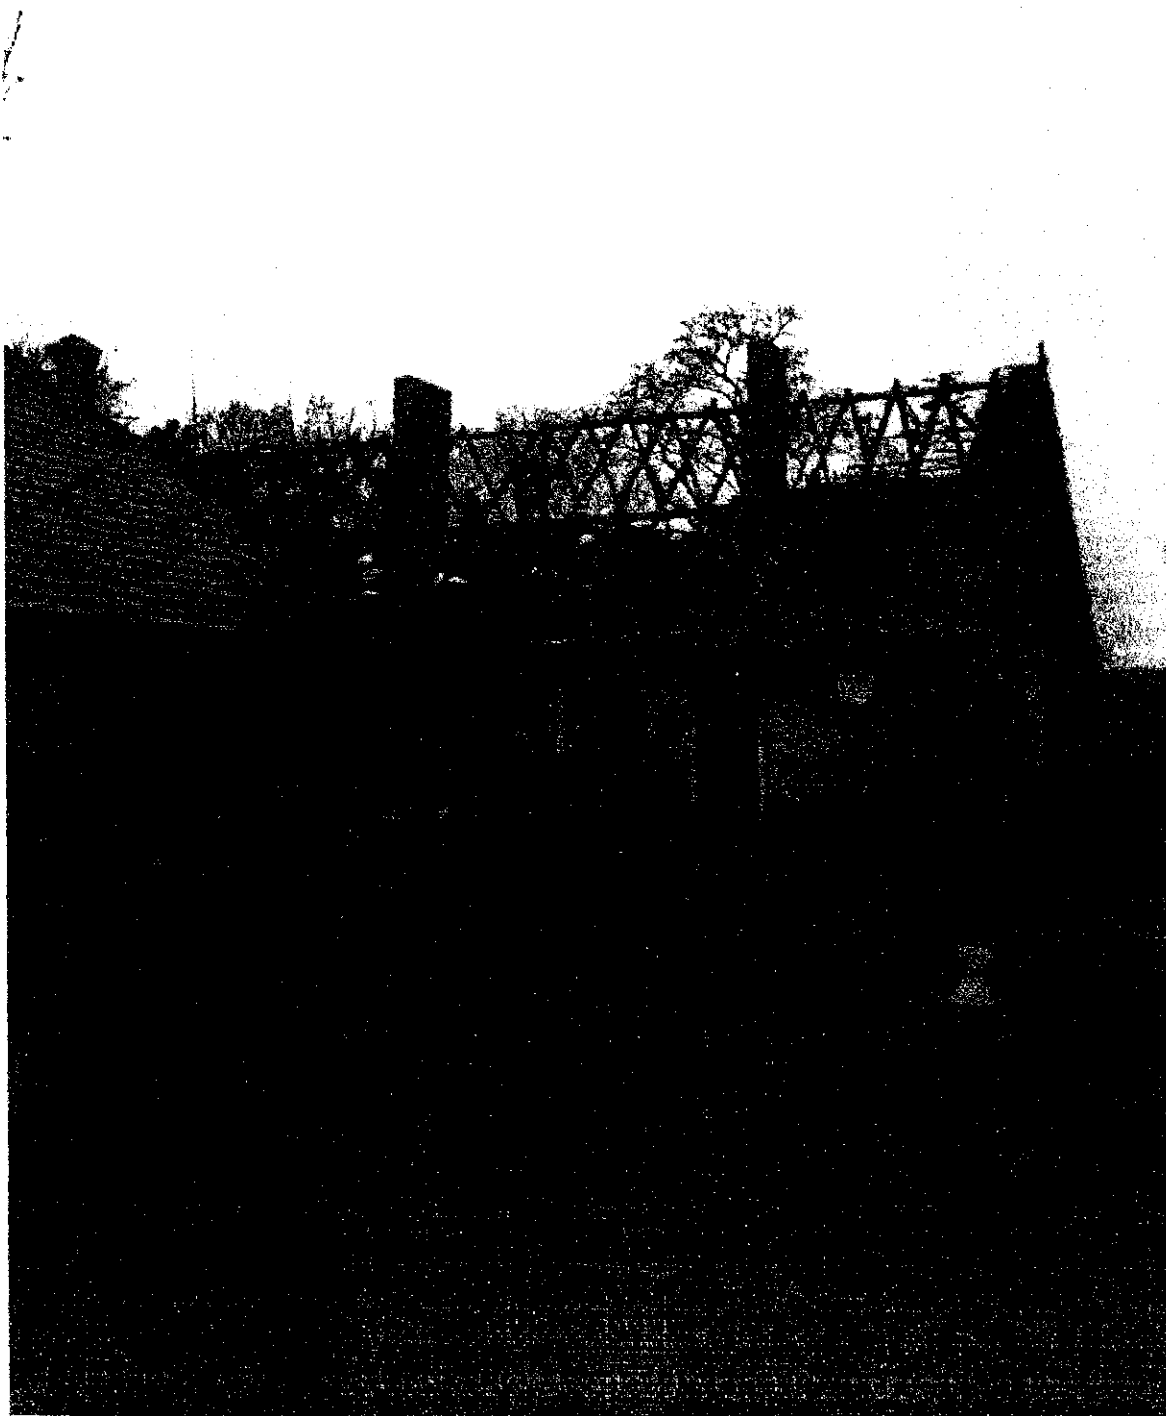

2. W dniu 13 maja 2016r. w Inowrocławiu na ul. Magazynowej doszło do rozszczelnienia cysterny przewożącej kwas siarkowy. Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz likwidacji wycieku. Nie doszło do skażenia środowiska. W działaniach brały udział 3 zastępy straży pożarnych.

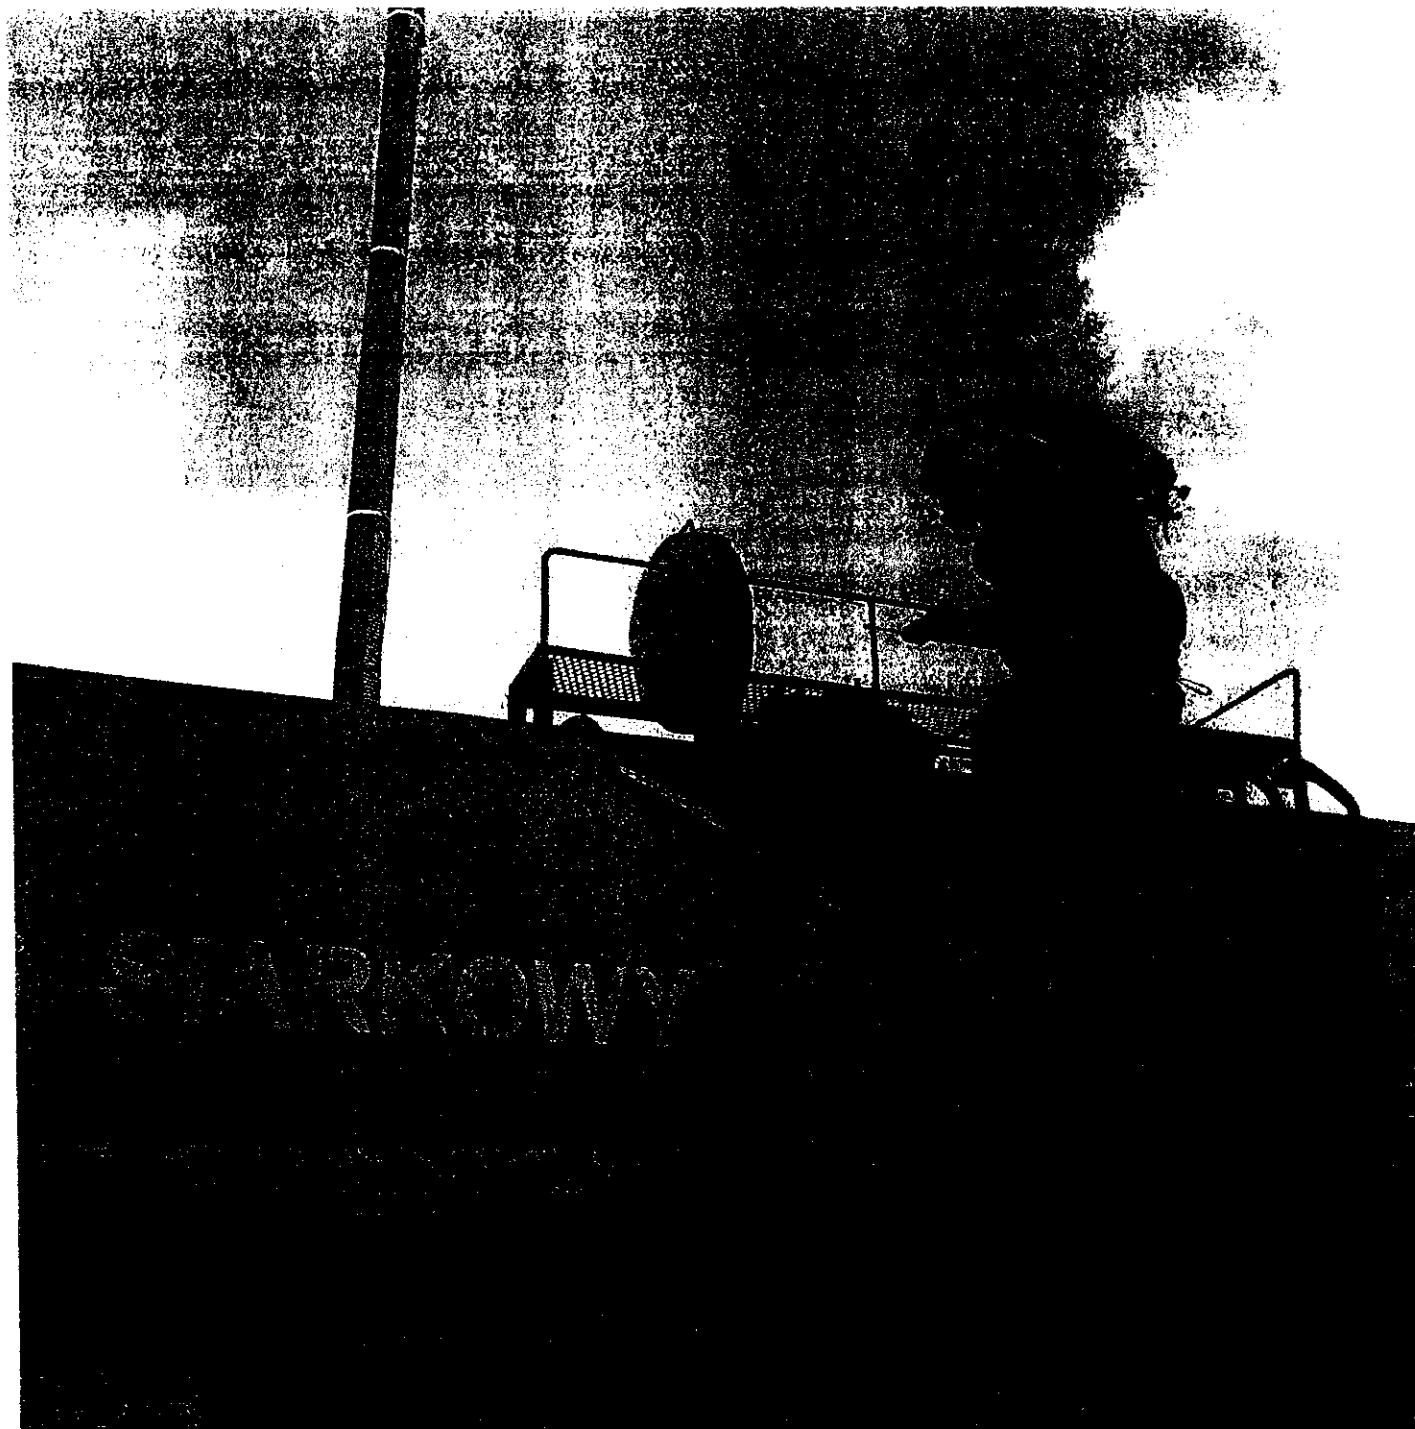

Rozdział III

Zabezpieczenie operacyjne powiatu

1. Informacje ogólne

Powiat inowrocławski zabezpieczają operacyjnie następujące jednostki ochrony przeciwpożarowej:

- 1) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu, przy ul. Poznańskiej 133 w Inowrocławiu, w której służbę pełni 104 strażaków i pracuje 3 pracowników cywilnych; w skład komendy wchodzi:
 - Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 1 przy ul. Poznańskiej 133 w Inowrocławiu, stan osobowy 50 strażaków;
 - Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 2 przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 62, w Inowrocławiu, stan osobowy 35 strażaków;
- 2) Zakładowa Służba Ratownicza Zakładów Tuszczowych KRUSZWICA S.A., przy ul. Niepodległości 42, 88-150 Kruszwica, stan osobowy 11 strażaków;
- 3) Jednostka Organizacyjna Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Jednostce Wojskowej 1641 przy ul. Jacewskiej 73, 88-100 Inowrocław, stan osobowy 21 strażaków;
- 4) Ochotnicze Straże Pożarne (OSP):
 - 19 jednostek OSP typu S (posiadające na wyposażeniu samochód gaśniczy), oraz 13 jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego;
 - 13 jednostek OSP nie posiada pojazdów.

2. Pojazdy pożarnicze i specjalne jednostek ochrony przeciwpożarowej

Poniższe zestawienia obrazują ilościowy stan wyposażenia jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu.

Tabela 15 Struktura wiekowa pojazdów pożarniczych używanych przez Państwową Straż Pożarną.

Lp.	Rodzaj pojazdów (Marka, typ)	Rok produkcji	Okres eksploatacji	Normatywny okres eksploatacji	Wykonana norma eksploatacji (w %)
Pojazdy gaśnicze					
1.	Scania P360 – GBA 2,5/16	2015	1	12	8 %
	Renault Kerax 340 – GCBA 4,5/32	2000	16	15	107%
	Star 12,227 – GBA 2/16	2003	13	12	108%
	Renault Kerax 420 – GCBA 8/44	2007	9	15	67%
	MAN 13.290 - GBA 2,5/16	2013	3	12	25%
Pojazdy specjalne					
2.	Mercedes Atego - SW-3000	2015	1	15	7%

Lp.	Rodzaj pojazdów (Marka, typ)	Rok produkcji	Okres eksploatacji	Normatywny okres eksploatacji	Wykonana norma eksploatacji (w %)
	Renault Midliner 210 – SRChem	2000	16	15	107%
	Ford Transit – SLRT	1997	19	12	150%
	Volvo M12 – SH 38	2004	12	20	60%
	Man 12.240 – SHD-23	2010	6	20	30%
	Renault Midlum 300 - SRt	2013	3	15	20%
3.	Pojazdy operacyjne				
	Nissan Pickup – SLRr	2001	15	12	125%
	Skoda Roomster – SLOp	2007	9	10	88%
	Nissan Pickup – SLRr	2008	8	12	67%
	Chevrolet Cruze – SLOp	2010	6	10	59%
	Ford Rangert – SLRr	2014	2	12	17%
4..	Pojazdy kwatermistrzowskie				
	FORD Transit - Mikrobus	2013	3	12	17%
	Star 266 – SKW	1988	28	15	180%
	Mercedes 308D – SLKw	1991	25	12	208%
	Peugeot Partner - SLKw	2014	2	12	17%

Tabela 16 Wykaz pojazdów pożarniczych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych.

Lp.	gmina	OSP/ZOSP	Parametry charakterystyczne	Rok produkcji	KSRG
1.	m. Inowrocław	Soda Polska CIECH Sp z o.o.	6/32	1984	Tak
2.		Soda Polska CIECH Sp z o.o.	2,5/23/2,3	2004	Tak
3.	gm. Inowrocław	Jaksice	3/25/1,6	1992	Tak
4.		Jacewo	6/32	1983	Nie
5.		Jacewo	0,8/12	1976	Nie
6.		Gnojno	2,5/16	1977	Nie
7.		Trąg	4,5/35,5	2015	Tak
8.		Kołodziejewo	5/32	1985	Tak
9.		Soda polska CIECH S.A. Janikowo	2,5/16	1986	Tak
10.		Soda polska CIECH S.A. Janikowo	2,5/25	2012	Tak
11.		Piotrkowice	8	1987	Nie
12.	Pakość	Pakość	2,5/16	1981	Tak
13.		Pakość	1/8	2002	Tak
14.		Pakość	3,5/16/1,6	2015	Tak
15.	Kruszwica	Kruszwica	5/40	2013	Tak
16.		Kruszwica	2,5/25	2007	Tak
17.		„Cukrownia”K-ca	3/16/1,6	1996	Nie
18.		Witowice	2,5/16	2010	Tak
19.		Rusinowo	2,5/16	1987	Nie

20.		Rusinowo	2/25/2,5	1998	Nie
21.		HZiNR Polanowice	2,5/16	1985	Nie
22.		Ostrówek	2,5/16	1991	Nie
23.		Chełmce	2,7/3/4,5	2015	Tak
24.		Wróble	2,5/16	1986	Nie
25.		Wróble	8	1989	Nie
26.	Rojewo	Rojewo	4,5/27	2014	Nie
27.		Rojewo	1/12	2002	Nie
28.		Rojewice	6/32	1988	Nie
29.		Rojewice	6,6/32	1988	nie
30.	Złotniki Kujawskie	Złotniki Kujawskie	3,5/27,5	2014	Tak
31.	Gniewkowo	Gniewkowo	2,5/16	2011	Tak
32.		Gniewkowo	5/32	2014	Tak
33.		Kijewo	2,5/16	1997	Nie
34.		Gąski	1,2/12	2002	Nie
35.		Murzynko	8	1994	Nie
36.		"Cykoria" S.A.	6/32	1988	Nie
37.	Dąbrowa Biskupia	Dąbrowa Biskupia	2,5/8	1985	Nie
38.		Wiersz do	usunięcia		
39.		Modliborzyce	2,5/16	1991	Tak
40.		Stanomin	2/32	1985	Nie
41.		Wonorze	8	2002	Nie
42.		Przybysław	8	2001	Nie
43.		Radojewice	2,5/16	1988	Nie

Tabela 17 Wykaz pojazdów pożarniczych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych przy zakładach pracy.

Lp.	Jednostka OSP	Rodzaj pojazdów (Marka, typ)	Rok produkcji
1.	Samochody w wieku 0 – 10 lat		
	Soda Polska Ciech Sp. z o.o. ZP w Janikowie, ul. Przemysłowa 30	GBA 2,5/25	2012
2.	Samochody w wieku 10 – 20 lat		
	Krajowa Spółka Cukrowa S.A. oddział Cukrownia Kruszwica	GBA-3/16/1,6	1994
	Soda Polska Ciech S.A.. Zakład Produkcyjny SODA MĄTWY	GBA2,5/32	2004
3.	Samochody w wieku powyżej 20 lat		
	HZiNR Polanowice	GBA-2,5/16	1985
	Soda Polska Ciech S.A.. Zakład Produkcyjny SODA MĄTWY	GCBA-6/32	1984

Soda Polska Ciech Sp. z o.o. ZP w Janikowie, ul. Przemysłowa 30	GBA-2,5/16	1986
Cykoria S.A. Wierzchosławice 15 88-141 Wierzchosławice	GCBA-6/32	1988

3. Gotowość operacyjna jednostek ochrony przeciwpożarowej

Gotowość operacyjna podmiotów ochrony przeciwpożarowej była w 2016 r. nadzorowana w trakcie inspekcji gotowości operacyjnej. Zespół kontrolny Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu przeprowadził 12 inspekcji poszczególnych zmian służbowych Stanowiska Kierowania, JRG nr 1 oraz JRG 2. Ponadto przeprowadzono 23 inspekcje gotowości operacyjnej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Skontrolowano także jednostki OSP typu S, niewłączone do ksrg.

Wszystkie jednostki OSP od 2016 roku są kontrolowane bez wcześniejszej zapowiedzi, co daje rzeczywisty obraz ich gotowości operacyjnej.

Inspekcje nie wykazały rażących niedociągnięć w gotowości operacyjnej kontrolowanych podmiotów. Drobne uchybienia były usuwane natychmiast po inspekcji. Zauważalny jest natomiast wyraźny spadek ilości czynnych strażaków członków OSP, którzy biorą bezpośredni udział w działaniach ratowniczych. Przekłada się to na stopień gotowości operacyjnej tych jednostek i czas jej osiągania. Stan ten dotyczy zarówno jednostek OSP w ksrg oraz jednostek niewłączonych do tego systemu.

Inspekcje gotowości operacyjnej Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych wykazały dobrą gotowość operacyjną podmiotów ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej.

4. Struktura kadrowa Państwowej Straży Pożarnej

Stan służby i zatrudnienia w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu w podziale na strukturę osobową w poszczególnych korpusach stopni służbowych, przedstawiał się następująco.

Stan osobowy 99 strażaków i 3 pracowników cywilnych, w tym dwóch w korpusie służby cywilnej. Pracownicy cywilni pracowali w systemie codziennym, w wymiarze 40 godzin tygodniowo – 8 godzinny dzień pracy. Strażacy pełnili służbę w systemie codziennym oraz zmianowym w układzie 24 godziny służby, 48 godzin wypoczynku.

13 strażaków pełniło służbę w systemie codziennym, w tym: kierownictwo komendy – Komendant Powiatowy i jego zastępca; trzech strażaków kierujących dwoma Jednostkami Ratowniczo-Gaśniczymi – dowódca jednostki i zastępcy; ośmiu strażaków w komórkach organizacyjnych komendy – Wydział operacyjny (2), Sekcja kontrolno-rozpoznawcza (2),

Sekcja organizacyjna - kadrowa (1), Sekcja finansów (1), Sekcja kwatermistrzowsko-techniczna (2). W systemie zmianowym służbę pełniło 86 strażaków: 9 stanowiło obsadę stanowiska kierowania Komendanta; 45 pełniło służbę w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1; 32 pełniło służbę w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2.

Pracownicy cywilni to referent w Sekcji organizacyjno-kadrowej, księgowy w Sekcji finansów (oboje w korpusie służby cywilnej) i zaopatrzeniowiec w Sekcji kwatermistrzowsko-technicznej.

W poszczególnych korpusach służbowych pełniło służbę:

- 1) w korpusie szeregowych: 10 strażaków;
- 2) w korpusie podoficerów: 51 strażaków;
- 3) w korpusie aspirantów: 19 strażaków;
- 4) w korpusie oficerskim: 19 strażaków.

Łącznie 99 strażaków.

Rozdział IV

Szkolenie i doskonalenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

Realizację szkoleń jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych prowadzonych przez Komendę Powiatową PSP w Inowrocławiu w 2016 obrazuje poniższa tabela.

Tabela 18 Szkolenia członków OSP przeprowadzone w 2016.

LP.	TERMIN SZKOLENIA	RODZAJ	OSP	IŁOŚĆ	RAZEM OSÓB
1	17-19 czerwca 2016	Szkolenie Dowódców OSP WOSz Toruń	Modliborzyce	1	1 OSP w KSRG
2	24-26 stycznia 2016	Szkolenie Dowódców OSP WOSz Toruń			odwołane zbyt mała ilość chętnych
3	19-20 marca 2016	Szkolenie Naczelników OSP WOSz Toruń	Rojewo	1	1 OSP w KSRG
4	19.03 – 01.04	Szkolenie Strażaków	Jacewo	5	10 OSP poz. KSRG

	2016	Ratowników OSP z Zakresu Ratownictwa Technicznego JRG 1	Piotrkowice	3	(10)
			Dąbrowa Biskupia	1	
			Radojewice	1	
5	28.05. – 18.06. 2016	Szkolenie Strażaków Ratowników OSP Część II			odwołane zbyt mała ilość chętnych
6	18.06 – 01.07 2016	Szkolenie Strażaków Ratowników OSP z Zakresu Ratownictwa Technicznego JRG 1	Rusinowo	3	13 OSP w KSRG 4 OSP poz. KSRG (17)
			Chelmce	5	
			Kruszwica	6	
			Rojewo	2	
			Murzynko	1	
7	6-7 sierpnia 2016	Szkolenie Naczelników OSP WOSz Toruń	Rojewo	1	3 OSP w KSRG
			Jaksice	2	
8	24.09 – 14.10 2016	Szkolenie Strażaków Ratowników OSP Część II	Kruszwica	3	6 OSP w KSRG 6 OSP poz. KSRG
			Cukrownia	1	
			Wonorze	5	
			Piotrkowice	3	
			Złotniki Kujawskie	1	
			Janikosoda	2	
9	26.11.2016 - 07.04.2017	Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP	w trakcie realizacji	25	
10	26.11.2016 - 07.04.2017	Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP	w trakcie realizacji	25	

Rozdział V

Czynności kontrolno-rozpoznawcze i ćwiczenia Państwowej Straży Pożarnej

1. Czynności kontrolno-rozpoznawcze

Jednym z podstawowych zadań Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z art. 1 ust. 2 p. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej²¹, dalej ustawy o PSP, zawodowej, umundurowanej i wyposażonej w specjalistyczny sprzęt formacji przeznaczonej do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami, jest rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń. Na podstawie art. 23 i następnych ustawy o PSP, w celu rozpoznawania ww. zagrożeń, realizacji nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych oraz przygotowania do działań ratowniczych Państwowa Straż Pożarna przeprowadza czynności kontrolno-rozpoznawcze oraz ćwiczenia.

Zgodnie z przepisami art. 23 ust. 2 ustawy o PSP przedmiot, zakres i termin przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych jest ustalany na podstawie:

- a) analizy stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej obiektów budowlanych i terenów z priorytetem dla:
 - obiektów użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego,
 - obiektów związanych z możliwością wystąpienia nadzwyczajnego zagrożenia środowiska (ZZR, ZDR),
 - terenów leśnych,będącej podstawą sporządzenia rocznego planu czynności kontrolno-rozpoznawczych;
- b) zgłoszenia zakładu o zwiększonym albo dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej, o którym mowa w art. 250 ust. 1 Poś²²;
- c) zlecenia starosty, o którym mowa art. 35 ust. 3 pkt. 5 ustawy o samorządzie powiatowym²³;
- d) polecenia sądu, prokuratora lub Najwyższej Izby Kontroli;
- e) zgłoszenia obiektu, dla którego przepisy prawa wymagają wydania przez organy Państwowej Straży Pożarnej opinii lub zajęcia przez nie stanowiska w zakresie ochrony przeciwpożarowej – np. oddawanie do użytkowania nowo wybudowanych obiektów, zmiana sposobu użytkowania obiektów, organizacja imprez masowych, organizacja wypoczynku

²¹ Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 603 ze zm.

²² Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.

²³ Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.

dzieci i młodzieży szkolnej w obiektach i na terenie użytkowanych okazjonalnie do wypoczynku, z wyłączeniem szkół i placówek oświatowych, itd.;

- f) zawiadomienia wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o stwierdzeniu zagrożenia życia lub zdrowia, niebezpieczeństwie powstania szkód majątkowych w znacznych rozmiarach lub naruszenia środowiska, o którym mowa w art. 78 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej²⁴;
- g) wystąpienia istotnych nowych okoliczności w zakresie stanu bezpieczeństwa na terenie działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu – zawiadomienie złożone przez osoby fizyczne, osoby prawne lub inne podmioty.

W 2016 r. przeprowadzono 120 czynności kontrolno-rozpoznawczych w 149 obiektach. Czynności miały następujący charakter: 44 kontrole podstawowe, w tym planowane, 43 kontrole problemowe, w tym planowane, 33 oceny zgodności wykonania wybudowanych obiektów z projektem budowlanym, pod względem ochrony przeciwpożarowej (odbioru nowych i przebudowanych obiektów). Dla porównania w 2015 r. przeprowadzono 123 czynności kontrolno-rozpoznawcze w 168 obiektach. W 2016 r. podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych strażacy ujawnili 135 uchybień przepisom przeciwpożarowym. Zmniejszenie ilości przeprowadzonych w 2016 r. czynności kontrolno-rozpoznawczych jest spowodowane innym charakterem i zakresem kontroli, wymagającym większego zaangażowania i dłuższego czasu na ich przeprowadzenie i dokonanie wymaganych ustaleń.

Poniższa tabela obrazuje ilość czynności kontrolno-rozpoznawczych w 2016 r. w poszczególnych grupach obiektów i ilość obiektów, w których stwierdzono nieprawidłowości.

Tabela 19 Zestawienie liczby czynności kontrolno-rozpoznawczych w poszczególnych grupach obiektów oraz ilości obiektów, w których stwierdzono nieprawidłowości.

Grupa obiektów	Liczba czynności kontrolno-rozpoznawczych		Liczba obiektów, w których stwierdzono nieprawidłowości	Liczba nowych obiektów, w których stwierdzono uwagi do użytkowania
	Kontrole	Odbiory		
Obiekty użyteczności publicznej	47	18	14	2
Obiekty zamieszkania zbiorowego	5	11	2	0
Obiekty mieszkalne	17	2	7	0
Lasy	5	0	0	0
Obiekty produkcyjne i magazynowe	17	10	9	0
Gospodarstwa rolne	2	1	0	1
Zakłady stwarzające zagrożenie dla ludzi i środowiska (ZDR i ZZR)	3	0	0	0

²⁴ Tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz. 1829 ze zm.

Kontrolami przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, a także zgodności wykonania obiektów z projektem budowlanym pod względem ochrony przeciwpożarowej łącznie w 149 obiektach objęto następujące rodzaje obiektów:

- 1) budynki mieszkalne wielorodzinne
 - a. 8 kontroli problemowych;
 - b. 1 kontrola zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym pod względem ochrony przeciwpożarowej,
- 2) gospodarstwa rolne
 - a. 2 kontrole problemowe;
 - b. 1 kontrola zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym pod względem ochrony przeciwpożarowej,
- 3) lasy:
 - a. 5 kontroli podstawowych;
- 4) obiekty widowiskowo-sportowe
 - a. 11 kontroli problemowych – na wniosek organizatora imprezy masowej o wydanie opinii w zakresie bezpieczeństwa pożarowego dla tego obiektu,
- 5) obiekty oświatowe:
 - a) szkoły podstawowe – 3 kontrole problemowe i 2 kontrole zgodności wykonania obiektów z projektem budowlanym pod względem ochrony przeciwpożarowej,
 - b) szkoły ponadgimnazjalne – 1 kontrola problemowa;
 - c) placówki prowadzące działalność szkoleniową – 4 kontrole podstawowe i 1 kontrola zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym pod względem ochrony przeciwpożarowej;
- 6) szpitale, obiekty opieki zdrowotnej:
 - a. 1 kontrola zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym pod względem ochrony przeciwpożarowej;
- 7) żłobki i przedszkola:
 - a. 7 kontroli podstawowych przedszkoli;
 - b. 1 kontrola zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym pod względem ochrony przeciwpożarowej,
- 8) obiekty zamieszkania zbiorowego:
 - a. 4 kontrole podstawowe;
 - b. 4 kontrole pod względem zgodności wykonania obiektu z projektem pod względem ochrony przeciwpożarowej dała wynik pozytywny;

W grupie obiektów produkcyjno-magazynowych skontrolowano następujące rodzaje obiektów:

- 1) budynki produkcyjne:
 - a. 2 kontrole podstawowe;
 - b. 3 kontrole pod względem zgodności wykonania obiektów z projektem pod względem ochrony przeciwpożarowej dały wyniki pozytywne;
- 2) instalacje technologiczne poza budynkami – przeprowadzono 9 kontroli zgodności wykonania obiektu z projektem pod względem ochrony przeciwpożarowej – wyniki pozytywne;
- 3) magazyny i hurtownie:
 - a. 4 kontrole podstawowe;
- 4) stacje paliw i gazu płynnego:
 - a. 3 kontrole podstawowe,
- 5) zakłady stwarzające ryzyko poważnej awarii przemysłowej – Komendant skontrolował:
 - a. 2 zakłady dużego ryzyka – nie stwierdził nieprawidłowości w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym i ochrony przeciwpożarowej,
 - b. 1 zakład zwiększonego ryzyka – nie stwierdził nieprawidłowości w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym i ochrony przeciwpożarowej.

Przeprowadzono 5 czynności kontrolno-rozpoznawczych w lasach, obejmując nimi tereny leśne nadleśnictw Cierpiszewo, Gniewkowo, Gołębki, Miradz i Solec Kujawski. Skontrolowano łącznie 12 leśnictw – nie stwierdzono uchybień przepisom przeciwpożarowym.

W 2016 r. w toku prowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych strażacy nie nakładali grzywien w drodze mandatów karnych. Do uchybień przeciwko przepisom ochrony przeciwpożarowej, na podstawie art. 41 Kodeksu wykroczeń²⁵, w stosunku do kontrolowanych zastosowano środek oddziaływania wychowawczego – pouczenie.

Do najczęściej występujących uchybień, należały:

- 17 uchybień w zakresie odpowiednich warunków ewakuacji z obiektów;
- 9 uchybień w zakresie wyposażenia i konserwacji urządzeń i instalacji przeciwpożarowych;
- 11 nieprawidłowości w zakresie przygotowania obiektów do prowadzenia działań ratowniczych;
- 12 nieprawidłowości w zakresie instalacji wodociągowych przeciwpożarowych;
- 8 nieprawidłowości w zakresie zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru;

²⁵ Ustawa z dnia 20 maja 1970 Kodeks wykroczeń (Dz.U. 2015 poz. 1094 ze zm.)

- 6 nieprawidłowości w zakresie oznakowania obiektów znakami bezpieczeństwa;
- 12 nieprawidłowości w zakresie dróg pożarowych.

Działania Komendanta w zakresie nadzoru nad funkcjonowaniem systemu monitoringu pożarowego miały następującą formę.

W systemie monitoringu pożarowego funkcjonują obiekty z mocy przepisów ochrony przeciwpożarowej zobligowane do wyposażenia w system sygnalizacji pożarowej (SSP), którego urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe powinny zostać połączone z obiektem Państwowej Straży Pożarnej, skąd następuje dysponowanie do działań sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, lub innym obiektem wskazanym przez właściwego miejscowo Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej. Właściciele, zarządcy, użytkownicy ww. obiektów dalej będą określani mianem „Abonentów”.

Na potrzeby niniejszej informacji monitoring pożarowy to automatyczne (bez udziału człowieka) przesłanie z potwierdzeniem alarmu pożarowego i sygnałów uszkodzeniowych z SSP w ww. obiekcie Abonenta, poprzez system transmisji sygnałów alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych. System musi zapewnić ciągłość i pewność transmisji. Musi być co najmniej dwutorowy – łącze podstawowe i łącze dodatkowe. Łącza muszą zapewnić dwukierunkową transmisję równocześnie lub naprzemiennie. Łącza muszą różnić się fizycznie. Należy wykorzystywać dwa fizycznie różne tory transmisji. Dopuszczalne są dwa rodzaje (fizycznie różnych) torów transmisji: tory łączności przewodowej (łącza telekomunikacyjne), tory łączności radiowej (specjalizowane wyłącznie dla tego rodzaju transmisji – odpowiednie pozwolenie radiowe). Usługę transmisji ww. sygnałów, i odbiór sygnałów uszkodzeniowych systemu transmisji, zapewnia podmiot określany mianem „Operatora”. Systemem transmisji sygnałów alarmów pożarowych i uszkodzeniowych, nadzorowany przez Operatora, przekazuje ww. alarm pożarowy do Centrum Odbiorczego Alarmów Pożarowych w KP PSP w Inowrocławiu, dalej „COAP”, do stacji odbiorczej sygnałów alarmów pożarowych Operatora, dalej „SOAP”, sygnał uszkodzeniowy do Centrum Monitoringu Operatora Systemu, dalej „CMOS”. Oba centra są nadzorowane osobowo przez całą dobę.

Operator odpowiada za ciągłość i stabilność przesyłu ww. sygnałów i niezawodność systemu transmisji. W 2014 r. w COAP, na warunkach organizacyjno-technicznych ustalonych przez Komendanta Powiatowego PSP, swoje SOAP zbudowało czterech Operatorów. Stan ten utrzymywał się także w 2016 r.

- Tabela 20 Wykaz Operatorów systemu transmisji sygnałów alarmów pożarowych i uszkodzeniowych posiadających stacje odbiorcze alarmów pożarowych w centrum odbiorczym alarmów pożarowych w KP PSP w Inowrocławiu, wg stanu na 31.12.2016 r.

Lp.	Nazwa (firma) i adres Operatora
1.	Centrum Dozoru Systemów Pożarowych Sp. z o.o., adres: ul. Gorbatowa 13, 07-410 Ostrołęka
2.	Fabisiak i S-ka Spółka Cywilna, adres: ul. Lelewela 16a, 87-100 Toruń
3.	Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa „WATRA” Buchwald&Płóciniczak Spółka Jawna, adres: ul. Kościelna 14, 64-100 Leszno
4.	TP TELTECH Sp. z o.o. adres: al. Tadeusza Kościuszki 5/7, 90-418 Łódź

Według stanu na 31 grudnia 2016 r. w systemie monitoringu pożarowego połączonych było 29 obiektów. 18 z nich wymaga obligatoryjnego wyposażenia w SSP oraz połączenia jego urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych w ramach monitoringu pożarowego z mocy przepisów ochrony przeciwpożarowej. 4 są połączone na mocy usankcjonowanych postanowieniami Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej ekspertyz w zakresie ich bezpieczeństwa pożarowego, wprowadzających rozwiązania zamienne w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej w postaci wyposażenia w SSP i włączenia go do systemu monitoringu pożarowego. 2 z tych obiektów są w trakcie wyposażania w SSP i włączania do systemu monitoringu pożarowego, co Komendant Powiatowy kontroluje w 2017 r. 2 obiekty zaliczane do kategorii zagrożenia ludzi – użyteczności publicznej, nie wymagające wyposażenia w SSP, są włączone do systemu monitoringu pożarowego na mocy uzgodnień z Komendantem Powiatowym, umotywowanych ich obiektywnym interesem w zakresie podniesienia poziomu bezpieczeństwa pożarowego. Podobnie 5 obiektów produkcyjno-magazynowych, również nie objętych obowiązkiem wyposażenia w SSP, także na mocy ww. uzgodnień, jest włączonych do systemu monitoringu pożarowego. W stosunku do 2015 r. ilość obiektów włączonych do systemu monitoringu pożarowego wzrosła o 3 podłączone w 2016 r. W tym 1 obiekt handlowy wymagał obligatoryjnego wyposażenia w SSP, 1 obiekt użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego wymagał wyposażenia w SSP jako rozwiązania rekompensującego niespełnienie wymagań techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych (uzgodnione z Kujawsko-Pomorskim KW PSP), 1 obiekt produkcyjny podłączono na podstawie umotywowanego wniosku właściciela. W 2017 r. Komendant Powiatowy dalej będzie prowadził wzmożony nadzór nad funkcjonowaniem

systemu monitoringu pożarowego, w tym obowiązkiem włączenia kolejnych obiektów wymagających wyposażenia w SSP, a także tych, dla których wyposażenie w SSP jest rozwiązaniem zamiennym w stosunku do przeciwpożarowych wymagań technicznych lub wymagań przeciwpożarowych.

Tabela 21 Zestawienie obiektów wyposażonych w system sygnalizacji pożaru połączony z KP PSP w Inowrocławiu.

Lp.	Nazwa obiektu i adres*	Przeznaczenie obiektu	Obowiązek wyposażenia – bezpośrednio z przepisów ochr. ppoż.	UWAGI
1	2	3	4	7
1.	„CRYSTAL” Hotel i restauracja ul. Topolowa 15, 88-160 Janikowo – „CLASSIC” Sp. z o.o. ul. Wędkarska 2, 88-160 Janikowo	Użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego	nie	połączony – na podstawie ekspertyzy
2.	Bank Gospodarki Żywnościowej Oddział Operacyjny ul. Dworcowa 52-54, 88-100 Inowrocław;	Obsługi bankowej – użyteczności publicznej	tak	połączony
3.	Bank PEKAO SA I Oddział w Inowrocławiu; ul. Dworcowa 29, 88-100 Inowrocław	Obsługi bankowej – użyteczności publicznej	tak	połączony
4.	Bank PKO BP SA Oddział I w Inowrocławiu ul. Kr. Jadwigi 39 88-100 Inowrocław	Obsługi bankowej – użyteczności publicznej	tak	ponownie połączony
5.	Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu, ul. Solankowa 11, 88-100 Inowrocław	Obsługi bankowej – użyteczności publicznej	tak	ponownie połączony
6.	Bank Zachodni Wielkopolski Bank Kredytowy SA ul. Grodzka 5/7, 88-100 Inowrocław;	Obsługi bankowej – użyteczności publicznej	tak	połączony
7.	Bowling Magic Center, ul. Transportowca 31, 88-100 Inowrocław	Użyteczności publicznej	nie	połączony – na podstawie ekspertyzy
8.	Centrala telefoniczna ORANGE Polska S.A. ul. Wojska Polskiego 35, 88-100 Inowrocław	Obiekt telekomunikacji – produkcyjno-magazynowy	tak	połączony
9.	Centrum Handlowe Galeria Solna ul. Wojska Polskiego 14 88-100 Inowrocław	Obiekt handlowy – użyteczności publicznej	tak	połączony

Lp.	Nazwa obiektu i adres*	Przeznaczenie obiektu	Obowiązek wyposażenia – bezpośrednio z przepisów ochr. ppoż.	UWAGI
1	2	3	4	7
10.	Hala widowiskowo-sportowa al. Niepodległości 4 88-100 Inowrocław	Widowisko-sportowe – użyteczności publicznej	tak	połączony
11.	Hotel „BAST” Inowrocław ul. Kr. Jadwigi 35-37, 88-100 Inowrocław	Hotel – zamieszkania zbiorowego	tak	połączony
12.	Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino” S.A. Wydział Kopalnia Soli i Podziemny Magazyn Ropy i Paliw „Góra” w Górze, 88-101 Inowrocław 3	Podziemne magazyny paliw (ZDR) – produkcyjno-magazynowy	nie	połączony – uzgodnienia
13.	KCB „Interlight” ul. Inowrocławska 4, 88-140 Gniewkowo	Produkcyjno-magazynowy	nie	połączony – uzgodnienia, zakład produkcji świec
14.	Kościół pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny ul. Laubitz 9, 88-100 Inowrocław	Kultu religijnego – użyteczności publicznej	nie	połączony – uzgodnienia
15.	Kościół pw. Św. Mikołaja Biskupa Pieranie 36/1, 88-133 Dąbrowa Biskupia	Kultu religijnego – użyteczności publicznej	tak	połączony, zabytek z wykazu Głównego Konserwatora Zabytków
16.	Leroy Merlin ul. Wojska Polskiego 16 88-100 Inowrocław	Obiekt handlowy – użyteczności publicznej	tak	połączony
17.	Market „KAUFLAND” ul. Poznańska 100 88-100 Inowrocław	Obiekt handlowy – użyteczności publicznej	tak	połączony
18.	Muzeum im. Jana Kasprówicza ul. Solankowa 33, 88-100 Inowrocław;	Kultury – użyteczności publicznej	tak	połączony, zabytek z wykazu Głównego Konserwatora Zabytków
19.	NZOZ Centrum Uzdrawiskowe ENERGETYK Sp. z o.o. ul. Wilkońskiego 2 88-100 Inowrocław	Sanatoria – użyteczności publicznej	tak	połączony
20.	POLI Zakład Tworzyw Sztucznych Marian Holz ul. Wiejska 74 88-100 Inowrocław	Produkcyjno-magazynowy	nie	połączony, uzgodnienia
21.	POLI Zakład Tworzyw Sztucznych Marian Holz, obiekt przy ul. Kruczej 6 88-100 Inowrocław	Produkcyjno-magazynowy	nie	połączony, uzgodnienia
22.	POLOmarket Sp. z o.o. Giebnia 20 88-170 Pakość Baza Magazynowa	Produkcyjno-magazynowy	nie	połączony – na podstawie ekspertyzy

Lp.	Nazwa obiektu i adres*	Przeznaczenie obiektu	Obowiązek wyposażenia -- bezpośrednio z przepisów ochr. ppoż.	UWAGI
1	2	3	4	7
23.	Przedszkole Nr 14 „Muzyczna Kraina” ul. Marii Skłodowskiej-Curie 41, 88-100 Inowrocław	Użyteczności publicznej	nie	połączony – na podstawie ekspertyzy
24.	Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „NOWOŚĆ” Jezuitska Struga 16 88-111 Rojewo	Produkcyjno-magazynowy	nie	połączony – uzgodnienia, zalecenia ubezpieczyciela
25.	SOLANKI Uzdrawisko Inowrocław Sp. z o.o. Zespół Sanatoryjno-Szpitalny Kujawiak 2 budynek A5 ul. Wilkońskiego 23 88-100 Inowrocław	Sanatoria – użyteczności publicznej	tak	połączony
26.	SOLANKI Uzdrawisko Inowrocław Sp. z o.o. Zespół Sanatoryjno-Szpitalny Kujawiak 2 budynek A1 i A3 ul. Sienkiewicza 50 88-100 Inowrocław	Sanatoria – użyteczności publicznej	tak	połączony
27.	Szpital Wielospecjalistyczny im. dra Ludwika Błazka w Inowrocławiu ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław	Szpital – użyteczności publicznej	tak	połączony
28.	Teatr Miejski Inowrocław ul. Plac Klasztorny 2, 88-100 Inowrocław	Kultury – użyteczności publicznej	tak	połączony
29.	Urząd Skarbowy w Inowrocławiu ul. Niepodległości 5, 88-100 Inowrocław	Administracyjno-biurowy użyteczności publicznej	nie	połączony, uzgodnienia

* układ alfabetyczny.

Analiza skuteczności funkcjonowania systemu monitoringu pożarowego w 2016 r. wykazała brak alarmów pożarowych z obiektów wymienionych w powyższej tabeli. W obiektach tych w 2016 r. nie odnotowano żadnego pożaru.

Ponadto w 2016 r. system monitoringu pożarowego wygenerował 18 alarmów złudnych (fałszywych) w ww. obiektach obligatoryjnie do niego włączonych i 3 alarmy złudne w ww. obiektach niewymagających obligatoryjnego włączenia do systemu.

Dalszy nadzór w tym zakresie jest jednym z priorytetów działalności kontrolno-rozpoznawczej Komendanta Powiatowego w 2017 r.

Urządzeniem przeciwpożarowym, które współpracując z SSP w znaczący sposób podnosi bezpieczeństwo, nie tylko pożarowe, użytkowników obiektów, jest dźwiękowy system ostrzegawczy, dalej „DSO”. System ten umożliwia rozgłaszanie sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych na potrzeby bezpieczeństwa osób przebywających w obiekcie, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnału z SSP, a także przez operatora. Według stanu na 31 grudnia 2016 r. na terenie powiatu inowrocławskiego zlokalizowanych jest 6 obiektów wymagających tego systemu. Wzrost liczby obiektów wymagających wyposażenia w DSO jest spowodowany podziałem jednego z tych obiektów na co najmniej 2 strefy pożarowej, z których każda może być traktowana jak odrębny budynek o charakterze sanatoryjno-szpitalnym.

Do 31 grudnia 2016 r. dwa z ww. obiektów zostały w ten system wyposażone, przy czym jeden – handlowy, jest obiektem powstałym w 2013 r., drugi – wysoki sanatoryjny obiekt zamieszkania zbiorowego, został w ten system wyposażony również w 2013 r. Cztery obiekty, w których jeszcze nie zrealizowano tego obowiązku – szpital, dwa ww. budynki sanatoryjne oraz hala widowiskowo-sportowa, są w trakcie realizacji tego obowiązku. Komendant Powiatowy sukcesywnie nadzoruje zaawansowanie realizacji ww. obowiązku. Przy czym szpital wdraża wieloletni program realizacji ekspertyzy technicznej bezpieczeństwa pożarowego obejmującej cały obiekt, w tym DSO. Budynki sanatoryjne są w trakcie rozbudowy, podczas której DSO zostanie wkrótce zrealizowany. Hala widowiskowo-sportowa w Inowrocławiu również jest w trakcie realizacji tego niezwykle kosztownego obowiązku w oparciu o uzgodnione z Kujawsko-Pomorskim Komendantem Wojewódzkim PSP rozwiązania zamienne wskazane w ekspertyzie technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej tego obiektu.

Powyższe zagadnienie będzie również jednym z priorytetów działań kontrolno-rozpoznawczych w 2017 r.

Kolejnym niezwykle istotnym dla bezpieczeństwa pożarowego obiektów zadaniem właścicieli, zarządców, bądź użytkowników obiektów, jest wymagane dla obiektów przeznaczonych dla ponad 50 osób będących ich stałymi użytkownikami, a niebędących obiektami mieszkalnymi, przeprowadzanie praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji z całego obiektu. Systematycznie prowadzone ćwiczenia w tym zakresie pozwalają stałym użytkownikom obiektu wyćwiczyć nawyk sprawnego opuszczania obiektu w razie zagrożenia, nie tylko pożarowego. Ćwiczenia muszą być przez te podmioty przeprowadzane co najmniej raz na dwa lata, jeżeli konieczność ich częstszego przeprowadzania nie wynika z funkcji obiektu oraz występujących w nim zagrożeń dla stałych użytkowników. Zasady

przeprowadzania tych działań szczegółowo regulują przepisy § 17 rozp. ws. ochr. ppoż. budynków.

Właściciel zarządca lub użytkownik opisanego w akapicie poprzedzającym obiektu jest obowiązany określić sposoby, warunki i częstotliwość przeprowadzania praktycznego sprawdzania organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu w określającej organizację jego ochrony przeciwpożarowej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Nie później niż na tydzień przed przeprowadzeniem tych ćwiczeń jest obowiązany pisemnie powiadomić Komendanta o terminie ich przeprowadzenia. Jest to termin zawity, wiążący zarówno podmiot zobowiązany, jak również Komendanta. Nie można zatem go przywrócić. Liczy się data wniesienia zawiadomienia do Komendanta.

Jeżeli w obiekcie cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności: w szkołach, przedszkolach, internatach, praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy dokonać co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników. Dlatego w przypadku np. szkół, dla których powyższe kryterium jest spełnione, kiedy rok szkolny i związana z nim ww. jednoczesna zmiana grupy powyżej 50 stałych użytkowników, następują 1 września, ćwiczenie to musi zostać przeprowadzone w terminie do 1 grudnia danego roku, po uprzednim właściwym zawiadomieniu Komendanta, o którym mowa wyżej.

Ponadto pewna grupa obiektów – przeznaczonych przede wszystkim dla ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się, takie jak szpitale, żłobki, przedszkola, domy dla osób starszych (§ 209 ust. 2 p. 2 przepisów techniczno-budowlanych), oraz w budynkach zakwaterowania osadzonych zlokalizowanych na terenach zakładów karnych i aresztów śledczych, wymaga uzgodnienia z Komendantem zakresu i obszaru budynku objętego praktycznym sprawdzeniem organizacji i warunków ewakuacji. Jest to warunek obligatoryjny, którego właściciel, zarządca lub użytkownik tego obiektu dokonuje pisemnie przed przeprowadzeniem ćwiczeń. Składa Komendantowi propozycję uzgodnienia, która jest weryfikowana w trakcie czynności kontrolno-rozpoznawczych. Uzgodnienie następuje również w formie pisemnej.

Ustalenie wymagań dla danego obiektu, terminowe przeprowadzenie, właściwe zawiadomienie Komendanta o praktycznym sprawdzeniu organizacji i warunków ewakuacji podlegają sprawdzeniu w trakcie czynności kontrolno-rozpoznawczych.

W 2016 r. do Komendanta wpłynęło 58 zawiadomień podmiotów zobowiązanych przeprowadzić ww. praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji z całego obiektu.

Dla porównania w 2015 r. było ich 66. Dokonano uzgodnienia 8 obszarów i zakresów obiektów ZL II, w których właściciele prowadzili ww. działania.

Ćwiczenia te w powiecie inowrocławskim jest zobowiązanych prowadzić zdecydowanie więcej podmiotów, w zdecydowanie większej liczbie obiektów. Komendant sukcesywnie dociera do nich w drodze czynności kontrolno-rozpoznawczych. Ponadto na stronie internetowej Komendanta zamieszczone są jasne wskazówki i wymagania w tym zakresie. W 2017 r. działania nadzorcze w tym zakresie będą jednym z priorytetów działań kontrolno-rozpoznawczych.

Komendant poprzez pion kontrolno-rozpoznawczy oraz operacyjny (działania ratownicze) nadzorował stan przejezdności dróg pożarowych do obiektów, które takiego dojazdu wymagają. Między innymi w drodze egzekwowania opisywanych dalej postanowień Kierującego Działaniami Ratowniczymi. W razie stwierdzenia nieprawidłowości, strażacy służby kontrolno-rozpoznawczej przeprowadzali w tych obiektach czynności kontrolno-rozpoznawcze pod kątem sprawdzenia przygotowania obiektu do prowadzenia działań ratowniczych. W 2017 r. działania te będą dalej kontynuowane.

Działania w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem wymagań ochrony przeciwpożarowej nie skupiają się wyłącznie wokół czynności kontrolno-rozpoznawczych i innych postępowań prowadzonych w ramach rozpoznawania zagrożeń. Jednym z ważnych elementów prewencji przeciwpożarowej jest egzekucja zarządzeń kierującego działaniami ratowniczymi (KDR), dotyczących podjęcia lub wykonania określonych czynności na terenach lub w obiektach, w których prowadzone są lub były działania ratownicze. Z mocy przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i trybu korzystania z praw przez kierującego działaniem ratowniczym²⁶, zarządzenia KDR są decyzjami administracyjnymi. Z mocy przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji podlegają one egzekucji administracyjnej należności o charakterze niepieniężnym. W 2016 roku podmioty zobowiązane w przeważającej większości terminowo wywiązały się z nałożonych przez KDR obowiązków. Ponadto o powyższych przypadkach nieprawidłowości związanych z utrzymaniem i użytkowaniem budynków na bieżąco zawiadamiałem powiatowego inspektora nadzoru budowlanego w Inowrocławiu.

Ponadto strażacy służby kontrolno-rozpoznawczej brali czynny udział w 5 edycji prowadzonej pod patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej kampanii informacyjnej „NIE dla czadu”. Rozpropagowanej

²⁶ Dz.U. Nr 54, poz. 259.

w lokalnych mediach – prasa, portale internetowe, rozgłośnie radiowe, audycja Telewizji Miejskiej. Obszerne materiały informacyjne kampanii zostały zamieszczone na stronie internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu.

Natomiast od 25 października 2016 r. inowrocławscy strażacy, dzięki dużemu wsparciu finansowemu Powiatu Inowrocławskiego, aktywnie włączyli się w kampanię społeczną „Czad i Ogień – obudź czujność”. Powiat Inowrocławski ufundował materiały promocyjne w kampanii oraz trzy czujniki tlenku węgla, które stanowią główną nagrodę w konkursie „Czad i Ogień – obudź czujność”, organizowanym wspólnie przez Starostę Inowrocławskiego oraz Komendanta Powiatowego.

Ponadto w ramach tej kampanii, w celu podniesienia świadomości społecznej o zagrożeniach tlenkiem węgla oraz pożarami, szczególnie w budynkach mieszkalnych, inowrocławscy strażacy, również we współpracy z samorządami gmin powiatu, przeprowadzili szereg spotkań z mieszkańcami. Działania te będą dalej aktywnie kontynuowane.

Na stronie internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu zamieszczane były inne ważne dla bezpieczeństwa pożarowego informacje.

2. Ćwiczenia Państwowej Straży Pożarnej

ĆWICZENIA ORGANIZOWANE PRZEZ WYDZIAŁ OPERACYJNY

W dniu 18.02.2016 r. na j. Gopło w Kruszwicy wspólnie z Nadgoplańskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym zorganizowana ćwiczenia z zakresu ratownictwa wodnego w warunkach zimowych. W ćwiczeniach uczestniczyły Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze nr 1 oraz nr 2, NWOPR oraz cztery jednostki OSP tj. Gniewkowo, Kołodziejewo, Pakość i Kruszwica realizujące zadania specjalistyczne w zakresie podstawowym ratownictwa wodnego. Podczas ćwiczeń przekazano informacje dotyczące podstaw prawnych ratownictwa wodnego, rodzaju działań, BHP podczas działań oraz prawidłowego przygotowania łodzi do pracy na wodzie. W ćwiczeniach uczestniczył zespół PRM przekazując informacje dotyczące postępowania z osobą poszkodowaną w stanie hipotermii. Podczas ćwiczeń praktycznych ćwiczono manewrowanie łodzią oraz podejmowanie osoby poszkodowanej z wody.






W dniu 16.09.2016 na terenie Leśnictwa Zajezerze odbyły się ćwiczenia jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu Inowrocławskiego oraz Wojewódzkiego Odvodu Operacyjnego czyli jednostek wyznaczonych z obszaru całego województwa Kuj.Pom. do 6 Kompanii Gaśniczej Inowrocław. W ćwiczeniach udział brało 28 jednostek Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych, Służby Nadleśnictwa Gniewkowo, Samolot gaśniczy, 3 patrole Wydziału Ruchu Drogowego Policji z Inowrocławia oraz przedstawiciele Gminy Gniewkowo. Ćwiczenia polegały na ugaszeniu dużego obszaru młodego lasu stanowiącego największe zagrożenie pożarowe. Przecwiczono współpracę służb i podmiotów, w tym koordynację zrzutów gaśniczych wykonywanych przez samoloty gaśnicze PZL M18

Dromader. Wykonano ponad 4 tys metrów linii gaśniczych, zapewniając zaopatrzenie wodne zarówno z zbiorników naturalnych Jez. Stare jak i zbiorników przeciwpożarowych w m. Suchatówka. Na uznanie zasługuje zaangażowanie strażaków z terenu powiatu inowrocławskiego, którzy dzięki współpracy i oddaniu zapewnili sukces ćwiczeniom.



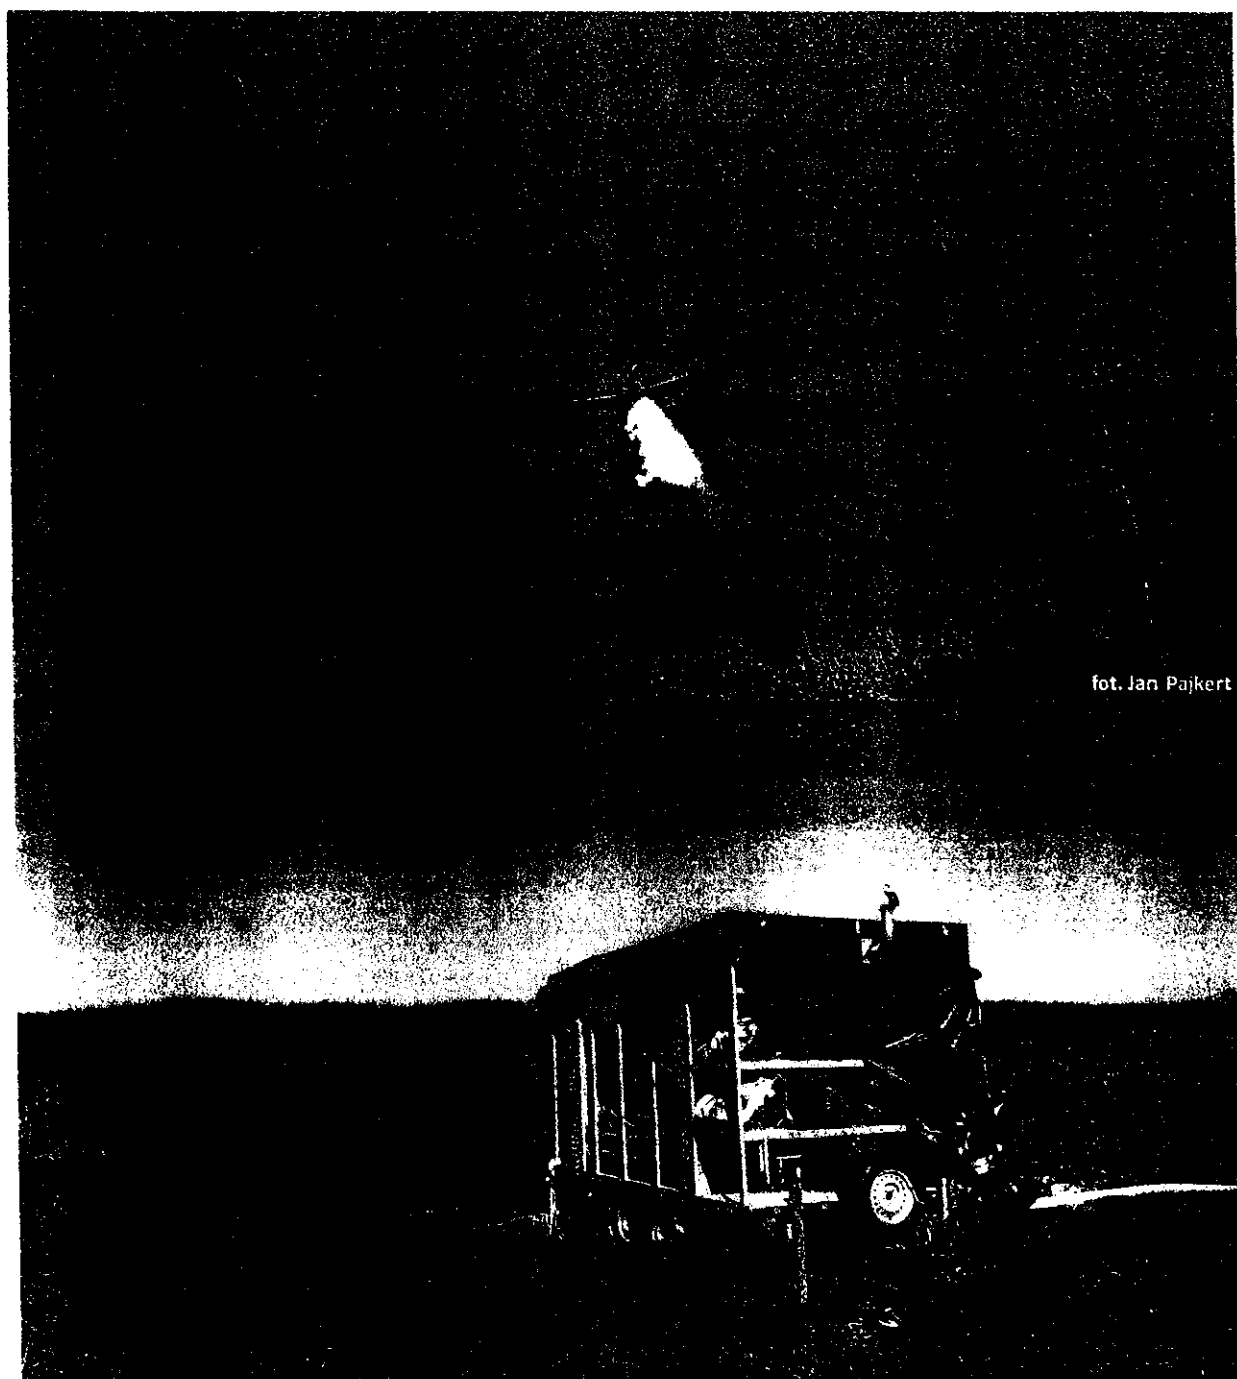

fot. Jan Pajkert

1 Ćwiczenia dzienne na obiekcie

Obiekt: Kompleks Wojskowy 5076 Słońsko

Data realizacji ćwiczenia: . 16.02.2016 r

Założenie do ćwiczeń Ćwiczenia dzienne - obiekty wojskowe, skład amunicji . Pożar lasu na terenie magazynu.

Celem ćwiczeń między innymi jest:

- koordynacja postępowania osób funkcyjnych odpowiedzialnych za organizację akcji ratowniczo - gaśniczej w przypadku powstania pożaru w kompleksie wojskowym ze strażakami Państwowej Straży Pożarnej,
- doskonalenie działań służby dyżurnej, grup ewakuacyjnych i warty cywilnej w wykonywaniu zadań przewidzianych dla nich w " Planie ochrony przeciwpożarowej i działań ratowniczych",
- sprawdzenie gotowości operacyjnej sił i środków straży pożarnych przewidzianych do udziału

w akcji gaszenia pożaru w składzie.

Zastępy biorące udział w ćwiczeniach:

Lp.	Nazwa jednostki	Typ pojazdu
1	JRG 1 Inowrocław	GCBA4,5/32
2	JRG 2 Inowrocław	GBA 2,5/25
3	JRG 2 Inowrocław	GCBA 8/50
4	JWOP	GCBA 8/50
5	JWOP	GCBA 5/40
6	JRG 2 Inowrocław	SLRR

2 Ćwiczenia dzienne na obiekcie

Obiekt: RSP Nowość Jezuitska Struga 16 Gmina. Rojewo

Data realizacji ćwiczenia: . 22.04.2016 r

Założenie do ćwiczeń Pożar powstał w części magazynu – w którym składowane były kartony. Pożar rozprzestrzenił się na przyległe pomieszczenia, w kompleksie budynków znajdowała się maszynownia w której znajdowały się 2 zbiorniki z amoniakiem o łącznej masie 6 ton. Zastępy rozwinęły linie gaśniczą, pracownicy zakładu zostali ewakuowani w miejsce zbiórki. Wprowadzono 2 rotę do magazynu w celu ugaszenia i ochrony magazynu. Ratownicy ubrani w sprzęt OUO. Ochotnicza straż pożarna w trakcie akcji budowała stanowisko wodne przy zewnętrznym zbiorniku ppoż.

Zastępy biorące udział w ćwiczeniach:

Lp.	Nazwa jednostki	Typ pojazdu
1	JRG 2 Inowrocław	GBA 2,5/25
2	JRG 1 Inowrocław	SLRR FORD Ranger
3	JRG 1 Inowrocław	GCBA4,5/32
4	OSP Rojewo	GBA4, 5/27
5	OSP Rojewice	GCBA 6/32



3 Ćwiczenia dzienne na obiekcie

Obiekt: K.C.B. INTERLIGHT Sp.z.o.o Gniewkowo ul. Inowrocławska 4. Pożar budynku hali produkcyjnej (159)

Data realizacji ćwiczenia: . 24.03.2016 r

Założenie do ćwiczeń Założono, że powstał pożar w hali produkcyjnej w okolicy rozdzielni prądu i rozprzestrzenił się na składowane wyroby gotowe zgromadzone na regałach magazynowych. Pożar rozprzestrzenił się w kierunku magazynów głównych wysokiego składowania. W hali przebywało w chwili powstania pożaru kilkudziesięciu pracowników.

Zastępy biorące udział w ćwiczeniach:

Lp.	Nazwa jednostki	Typ pojazdu
1	JRG 2 Inowrocław	GBA2,5/25/2,5
2	JRG 2 Inowrocław	SHD23,8
3	JRG2 Inowrocław	SLRR
4	JRG 1 Inowrocław	GCBA4,5/32/3,2
5	OSP Gniewkowo	GCBA5 32



4 Ćwiczenia dzienne na obiekcie

Obiekt: Zakłady Tłuszczowe "Kruszwica" S.A. Niepodległości 42

Data realizacji ćwiczenia: . 25.04.2016 r

Założenie do ćwiczeń Symulowany wyciek amoniaku z instalacji w pomieszczeniu margarynowni. Ewakuacja pracowników, odszukanie poszkodowanych osób w pomieszczeniach margarynowni, uszczelnienie wycieku amoniaku z instalacji, ograniczenie emisji szkodliwych oparów. Ustawienie kurtyn wodnych w celu uniemożliwienia przesunięcia chmur amoniaku na dalszą część zakładu. Zbudowanie systemu zasilania z zakładowych hydrantów.

Zastępy biorące udział w ćwiczeniach:

Lp.	Nazwa jednostki	Typ pojazdu
1	JRG 1Inowrocław	SLOp
2	JRG 1Inowrocław	GCBA 4,5/32
3	JRG1Inowrocław	SLRCHEM
4	JRG2Inowrocław	GBA 2,5/25
5	OSP Kruszwica	GCBA 5/40





5 Ćwiczenia dzienne na obiekcie


Obiekt: Hipermarket Carrefour ul. Wojska Polskiego 10, 88-100 Inowrocław

Data realizacji ćwiczenia: 14.04.2016 r

Założenie do ćwiczeń Zakłada się, że w trakcie eksploatacji urządzeń chłodniczych powstał pożar agregatu prądotwórczego w pomieszczeniu chłodni na zapleczu budynku głównego. W wyniku zadymienia w pomieszczeniu głównej hali sprzedaży znajdują się dwie osoby poszkodowane.

Zastępy biorące udział w ćwiczeniach:

Lp.	Nazwa jednostki	Typ pojazdu
1	JRG 1 Inowrocław	GCBA 4,5/32
2	JRG 1 Inowrocław	GBA 2,5/25
3	JRG 1 Inowrocław	SH – 40
4	JRG 1 Inowrocław	SLOp Ford
5	JW Inowrocław	GCBA 8/65/23

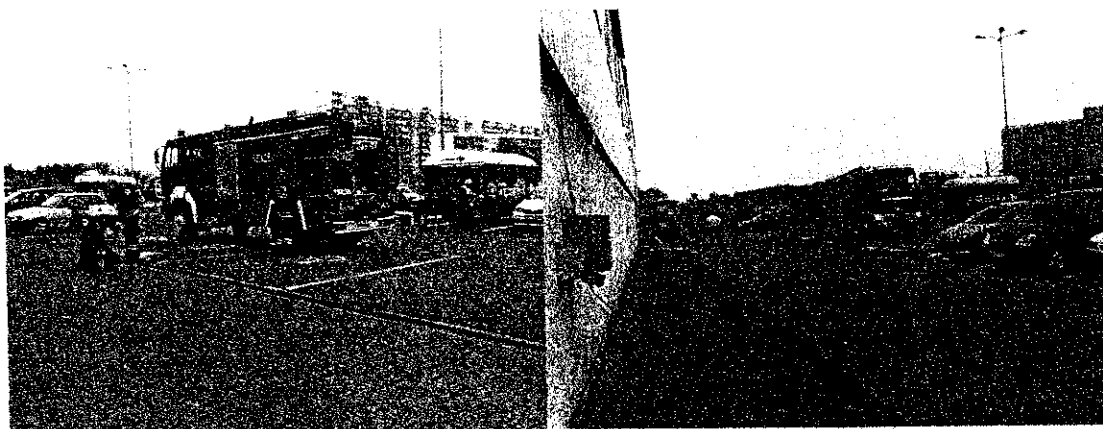

6 Ćwiczenia dzienne na obiekcie


Obiekt: Producent płyt warstwowych WŁOZAMOT Panel Sp. z o.o. Oddział Łatkowo.

Data realizacji ćwiczenia: 26.04.2016 r

Założenie do ćwiczeń Zakłada się, że w trakcie eksploatacji urządzeń chłodniczych powstał pożar agregatu prądotwórczego w pomieszczeniu chłodni na zapleczu budynku głównego. W wyniku zadymienia w pomieszczeniu głównej hali sprzedaży znajdują się dwie osoby poszkodowane.

Zastępy biorące udział w ćwiczeniach:

Lp.	Nazwa jednostki	Typ pojazdu
1	JRG 2 Inowrocław	GBA 2,5/25
2	JRG 2 Inowrocław	SHD-25
3	JRG 2 Inowrocław	SLRR Nissan
4	JRG 1 Inowrocław	GCBA 4,5/32
5	OSP Jaksice	GCBA 3/25/1.6
	OSP Jacewo	GCBA 6/32

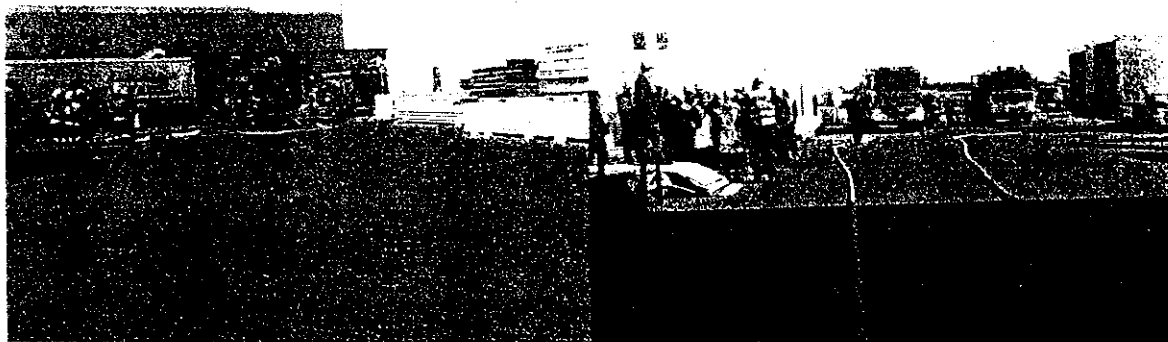

7 Ćwiczenia dzienne na obiekcie


Obiekt: Centrum Logistyczne – Polo Market Giebnia

Data realizacji ćwiczenia: 14.06.2016 r

Założenie do ćwiczeń Zakłada się, że powstał pożar w magazynie suchym, pracownicy magazynu ewakuowani przed przybyciem jednostek ochrony przeciwpożarowej. Konstrukcja budynku z płyty obornickiej. Wewnątrz budynku znajdują się artykuły żywnościowe. Wymiary obiektu wysokość ok. 12m długość 50m. Brak osób poszkodowanych. Na terenie obiektu były 23 osoby-wszystkie ewakuowane na zewnątrz.

Zastępy biorące udział w ćwiczeniach:

Lp.	Nazwa jednostki	Typ pojazdu
1	JRG 2 Inowrocław	GBA 2,5/25
2	JRG 2 Inowrocław	GCBA 8/50
3	JRG 1 Inowrocław	SLRR Ford Ranger
4	JRG 1 Inowrocław	GCBA4,5/32
5	JRG 1 Inowrocław	SHD-40
	OSP Pakość	GCBA 3,5-16-1,6

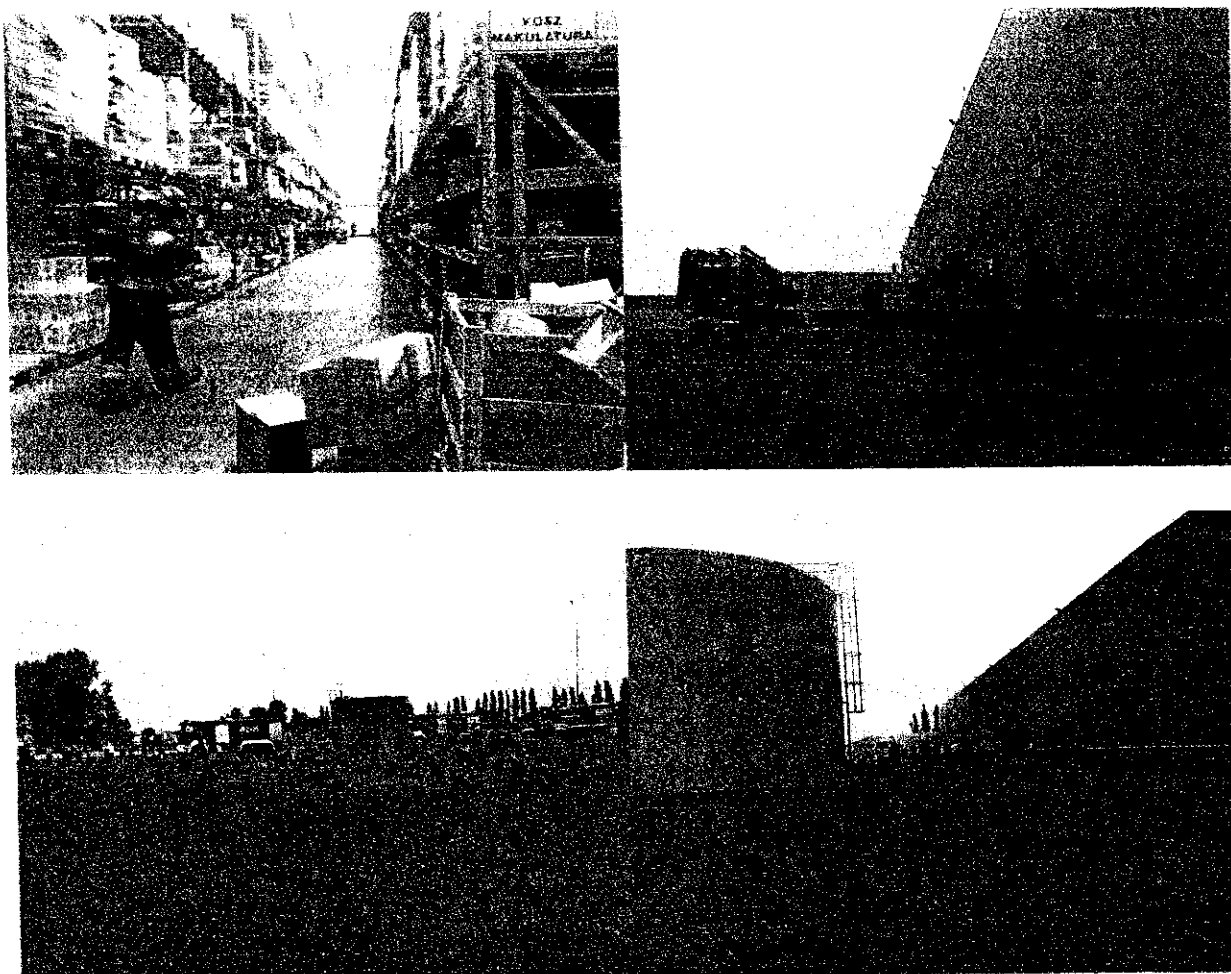

8 Ćwiczenia dzienne na obiekcie

Obiekt: CIECH SODA POLSKA S.A. Fabryczna 4, 88-101 Inowrocław Elektrociepłownia Zakład w Inowrocławiu

Data realizacji ćwiczenia: . 18 .05.2016 r


Założenie do ćwiczeń Podczas prac pożarowo niebezpiecznych realizowanych na kotle grzewczym nr 1 polegającym na jego modernizacji i wymianie izolacji termicznej doszło do zainicjowania ognia i powstania pożaru. W wyniku pożaru na piątym piętrze panuje silne zadymienie powodując zatrucie wziewne u dwóch osób poszkodowanych. Bezpośrednio w strefie objętej pożarem znajduje się jedna osoba poszkodowana, bez możliwości ewakuacji o własnych siłach. Druga osoba ewakuowała się na poziom palacza w okolicie turbinowni i straciła przytomność. Ze względu na potrzebę utrzymania ciągłości pracy elektrociepłowni założono, że wszystkie pozostałe osoby przebywające w obiekcie aplikacyjnie ewakuowały się na zewnątrz obiektu do miejsca zbiórki.

Zastępy biorące udział w ćwiczeniach:

Lp.	Nazwa jednostki	Typ pojazdu
1	JRG 1 Inowrocław	SLRR Ford Ranger
2	JRG 1 Inowrocław	GBA 2,5/16 MAN
3	JRG1 Inowrocław	GCBA 4,5/32/ Renault
4	JRG1 Inowrocław	SH 40 Volvo
5	JRG2 Inowrocław	GBA 2,5/25 Scania

6	OSP Soda Polska Ciech SA.	GBA 2,5/16 STAR
---	------------------------------	-----------------



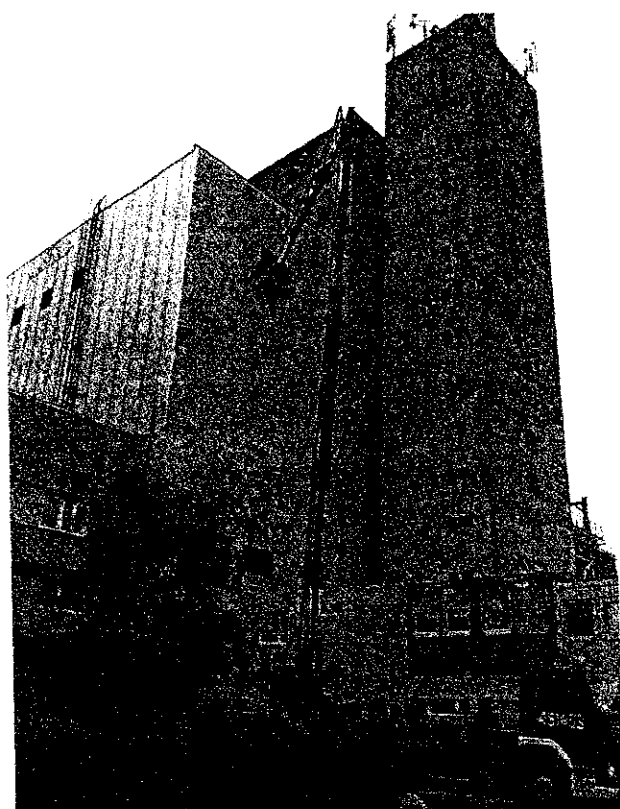

9 Ćwiczenia dzienne na obiekcie


Obiekt: SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY im. dr Ludwika Błażka w Inowrocławiu ul. Poznańska 97


Data realizacji ćwiczenia: . 22 .09.2016 r

Założenie do ćwiczeń Zakłada się, że doszło do pożaru w pomieszczeniu pomocniczym tzw. brudowniku na Oddziale Wewnętrznym II, zapaleniu uległy nagromadzone pościele od niesprawnej instalacji elektrycznej. W wyniku rozwoju pożaru ogień przeniósł się na pozostałe wyposażenie. Panuje duże zadymienie, zagrożony pożarem jest opisywany oddział szpitalny. Na potrzeby ćwiczeń założono, ewakuację zagrożonych pacjentów z części oddziału szpitalnego w rejon wolnej od zagrożenia strefy pożarowej znajdującej się na Oddziale Wewnętrznym I.

Zastępy biorące udział w ćwiczeniach:

Lp.	Nazwa jednostki	Typ pojazdu
1	JRG 1 Inowrocław	GCBA 4,5/32
2	JRG 1 Inowrocław	GBA 2,5/25
3	JRG 2 Inowrocław	GBA 2,5/25
4	JRG 1 Inowrocław	SLRR Ford Ranger
5	JRG 1 Inowrocław	SH - 40
6	JRG 2 Inowrocław	SHD - 25

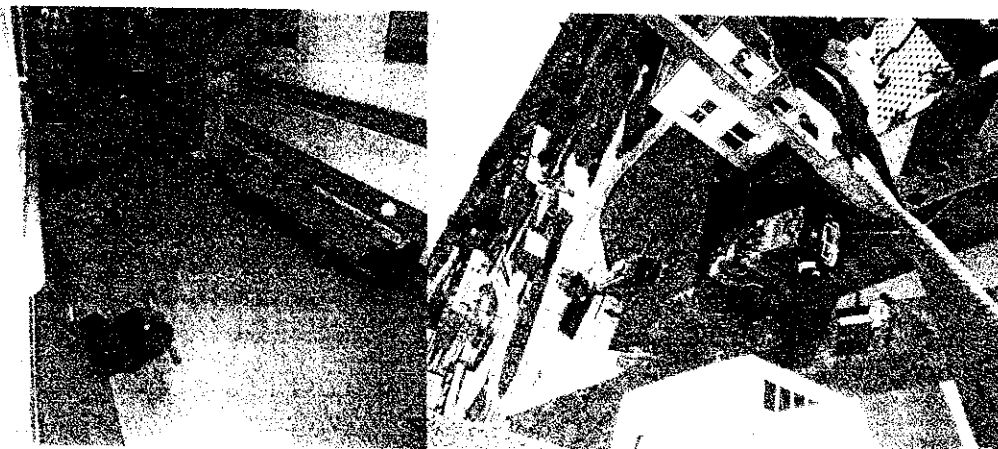

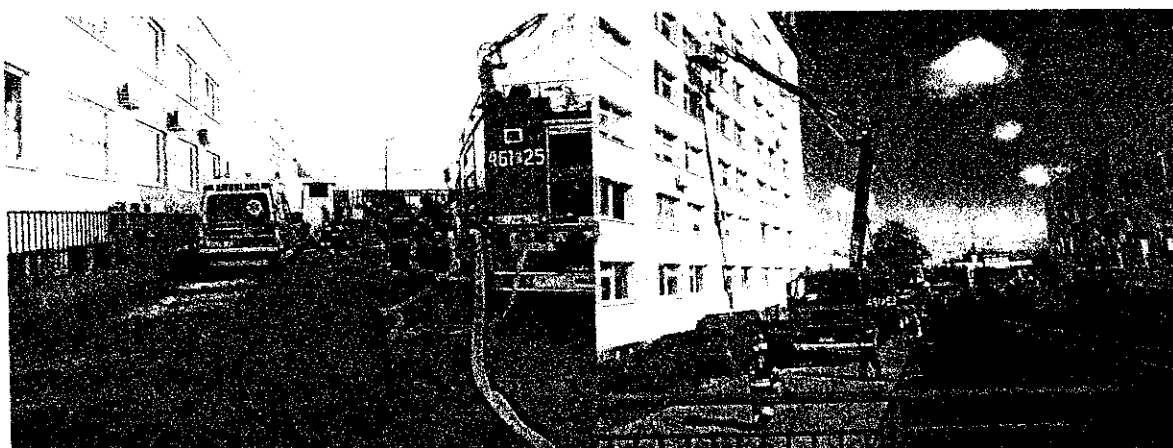

10 Ćwiczenia dzienne na obiekcie

Obiekt: III Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu ul. Narutowicza 53


Data realizacji ćwiczenia: . 20 .09.2016 r

Założenie do ćwiczeń Zakłada się, że doszło do pożaru na klatce schodowej przy wejściu na poddasze budynku zgromadzonego materiału palnego w postaci otulin ocieplenia przygotowanego na potrzeby prac naprawczo - remontowych poddasza. Swobodny rozwój pożaru do czasu zauważenia spowodował przedostanie się ognia na poddasze i dach budynku. Przed przybyciem i przystąpieniem do działań ratowniczo gaśniczych straży pożarnej zakłada się ewakuację wszystkich osób przebywających w budynku w rejon zbiórki. Podczas prowadzonej akcji gaśniczej doznał urazu (uszkodzenie kończyn dolnych) jeden ratownik PSP i zaistniała potrzeba ewakuacji ratownika na zewnątrz budynku do punktu medycznego i udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Po zaopatrzeniu rannego strażaka aplikacyjnie należy przekazać poszkodowanego przybyłemu na miejsce zdarzenia zespołowi ratownictwa medycznego.

Zastępy biorące udział w ćwiczeniach:

Lp.	Nazwa jednostki	Typ pojazdu
1	JRG 1 Inowrocław	GCBA 4.5/32
2	JRG 1 Inowrocław	GBA 2.5/25
3	JRG 1 Inowrocław	SH - 40

4	JRG 2 Inowrocław	GBA 2,5/25
5	JRG 1 Nissan	SOP

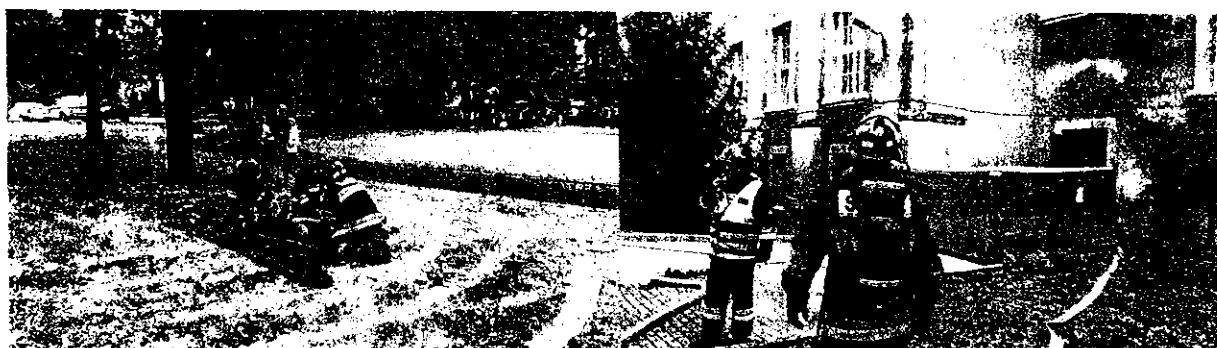

11 Ćwiczenia dzienne na obiekcie

Obiekt: KSC S.A."CUKROWNIA KRUSZWICA" ul. Niepodległości 38/40, 88-150 Kruszwica

Data realizacji ćwiczenia: 06.10.2016 r

Założenie do ćwiczeń Założono, że powstał pożar silnika elektrycznego umiejscowionego na ostatniej kondygnacji dyfuzora wieżowego. Nagrzane elementy metalowe doprowadziły do rozszielnięcia instalacji, wycieku i zapłonu oleju przekładniowego. W wyniku zaistniałej sytuacji jedna osoba przeprowadzająca czynności naprawcze - konserwacyjne uległa wypadkowi, została uwieczona na najwyższym balkonie obiektu, bezpośrednio w strefie niebezpiecznej - jest zagrożona skutkami pożaru. Zaistniała potrzeba jej natychmiastowej ewakuacji i udzielenia pierwszej pomocy medycznej.


Kierowca cysterny nadzorujący proces napełniania 24 tonowego zbiornika magazynującego

kwasi siarkowy zaalarmowany powstałym pożarem postanowił niezwłocznie przerwać napełnianie zbiornika i przenieść pojazd na bezpieczną odległość. W wyniku pośpiechu i niedopatrzenia nie dokonał całkowitego rozpięcia króćców węża łączącego samochód ze zbiornikiem. Przetaczając pojazd spowodował zerwanie części instalacji doprowadzając tym do wycieku z nieszczelnego układu kwasu siarkowego.

Zastępy biorące udział w ćwiczeniach:

Lp.	Nazwa jednostki	Typ pojazdu
1	JRG 1 Inowrocław	GCBA 4,5/32 Renault
2	JRG 1 Inowrocław	GBA 2,5/25 MAN
3	JRG 1 Inowrocław	SOP Nissan
4	JRG 1 Inowrocław	SRChem Renault
5	JRG 2 Inowrocław	GCBA 8/50 Renault
6	JRG 2 Inowrocław	SHD 25 - MAN
7	OSPCukrownia Kruszwica	GBA 3/16 IVECO
8	OSPKSRG Kruszwica	GBA 2,5/25 - MERCEDES
9	OSPKSRG Witowice	GBA 2,5/16



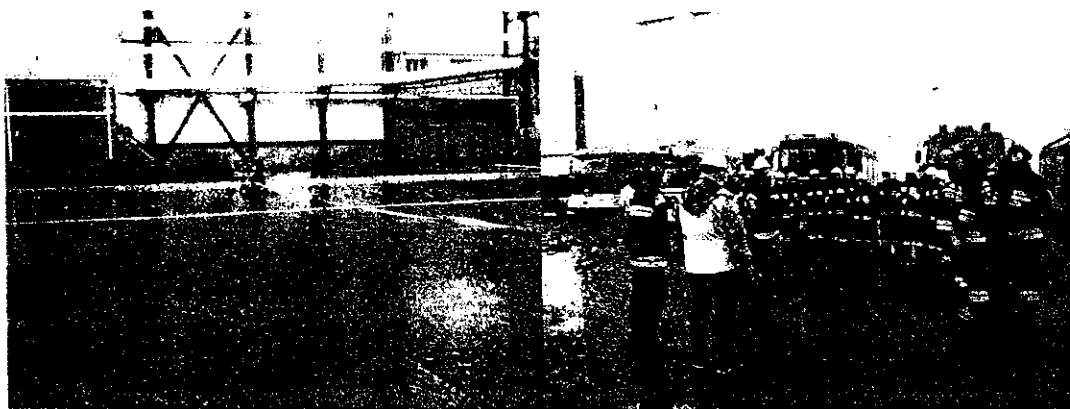

12 Ćwiczenia dzienne na obiekcie

Obiekt: Huta Szkła Gospodarczego Irena R/S International Business Development Company SP z o.o Inowrocław ul. Szklarska 9.

Data realizacji ćwiczenia: . 19 .10.2016 r

Założenie do ćwiczeń Założono, że podczas procesu technologicznego doszło do rozszczelnienia wanny pieca hutniczego w wyniku czego nastąpił niekontrolowany wyciek surowca ok. 20 m³ używanego do produkcji wyrobów szklanych, który w postaci roztopionej osiąga temperaturę od do 1500° C.

Pracownik ochrony dokonuje wezwania służb ratowniczych zgodnie z „Instrukcją postępowania na wypadek powstania pożaru” .

Zastępy biorące udział w ćwiczeniach:

Lp.	Nazwa jednostki	Typ pojazdu
1	JRG 1 Inowrocław	GCBA 4,5/32
2	JRG 1 Inowrocław	GBA 2/25
3	JRG 2 Inowrocław	GBA 2.5/25
4	JRG 2 Inowrocław	GCBA 8/50
5	JRG 2 Inowrocław	SI.RR
6	JRG 1 Inowrocław	SI.RR

KONTROLE OPERACYJNEGO ZABEZPIECZENIA OBIEKTU

Obiekt: 1

Zakład Energetyki Ciepłej ul. Torowa 40, 88-100 Inowrocław

Data realizacji kontroli:

- 09.02.2016 r



Obiekt: 2

Kryta pływalnia Delfin ul. Macieja Wierzbńskiego 11, Inowrocław.

Data realizacji kontroli:

- 23.02.2016 r




Obiekt: 3

Garaż podziemny budynku mieszkalnego 5-kondygnacyjnego przy ul. Jacewskiej 32 w Inowrocławiu.

Data realizacji kontroli:

- 17.03.2016 r

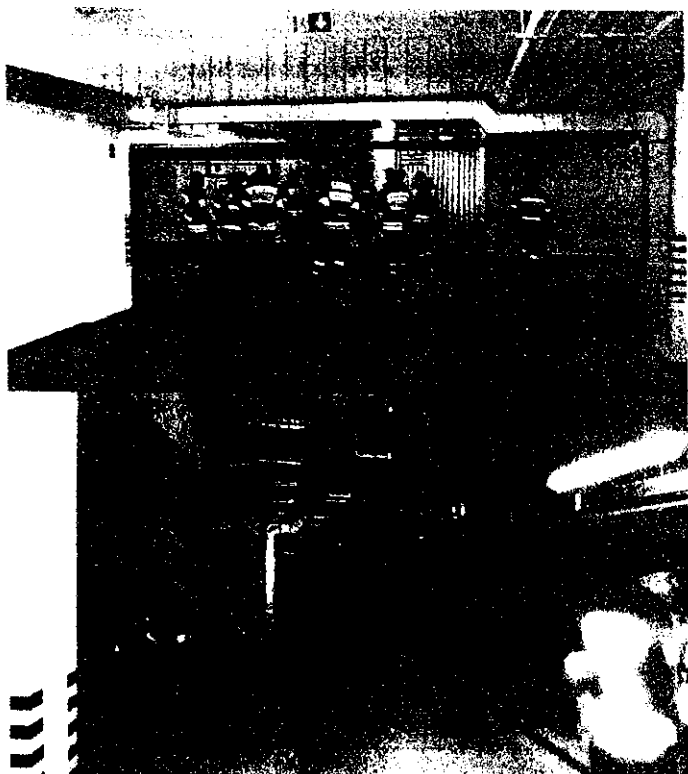

Obiekt: 4

Hotel „Park” – Inowrocław, ulica Świętokrzyska 107

Data realizacji kontroli:

- 08.03.2016 r



Obiekt: 5

Sanatorium przy Tężni, ul. Przy Stawku 12 Inowrocław

Data realizacji kontroli:

- 27.04.2016 r



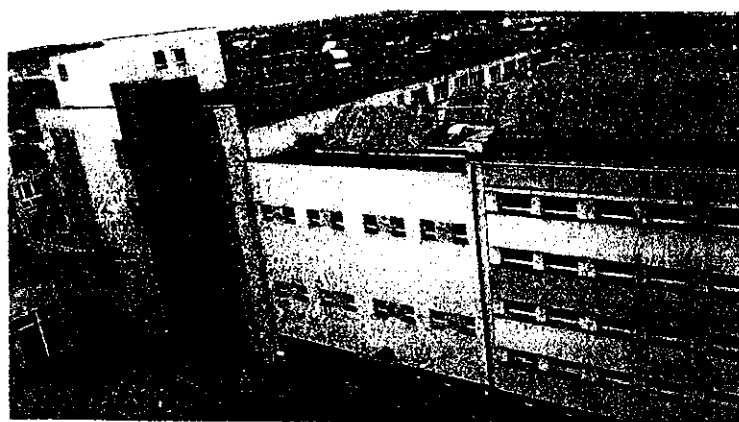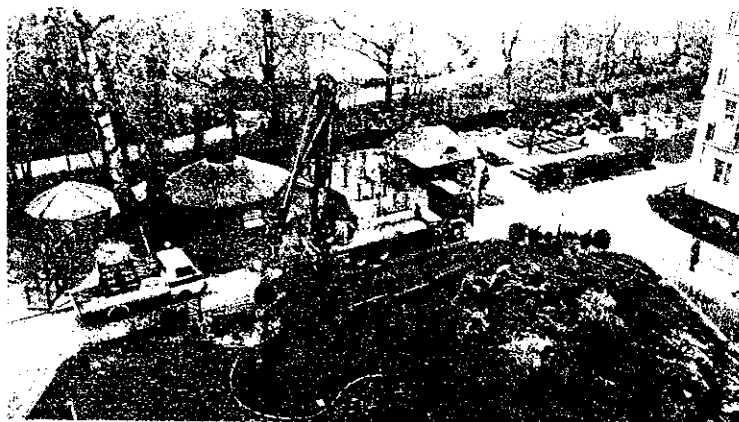

Obiekt: 6

Janikosoda S.A. Janikowskie zakłady sodowe Przemysłowa 30, 88-160 Janikowo

Data realizacji kontroli:

- 09.06.2016 r

Obiekt: 7

Okręgowa spółdzielnia mleczarska CUIAVIA ul. Nowa 32 Inowrocław

Data realizacji kontroli:

- 17.05.2016 r



Obiekt: 8

Drukarnia Totem, Inowrocław, ul. Jacewska 89

Data realizacji kontroli:

- 23.06.2016 r

Obiekt: 9

Urząd Pocztowy Inowrocław 1; Inowrocław, ul. Królowej Jadwigi 29

Data realizacji kontroli:

- 15.09.2016 r

Obiekt: 10

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu ul. Aleja Niepodległości 4.

Data realizacji kontroli:

- 13.09.2016 r

Obiekt: 11

Zakład Tworzyw Sztucznych POLI ul. Krucza, 88- 100 Inowrocław

Data realizacji kontroli:

- 14.09.2016 r

Obiekt: 12

Baza sprzętu wojskowego JW. 1523 Sławęcinek .

Data realizacji kontroli:

- 22.11.2016 r

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu realizowała szereg przedsięwzięć i spotkania z dziećmi i młodzieżą zarówno w siedzibie Komendy Powiatowej jak i w poszczególnych Jednostkach Ratowniczo Gaśniczych. Każde działanie dotyczące szeroko rozumianej profilaktyki bezpieczeństwa, prowadzone z inicjatywy PSP jak i jako podmiot

wspierający miało na celu propagowanie informacji o prawidłowym zachowaniu się świadków bądź uczestników sytuacji niebezpiecznych:

- Wizyta dzieci i młodzieży (grupy po około 20 osób) na terenie KP PSP w Inowrocławiu w ramach półkolonii.
- Udział w Festynie Rodzinnym „Bezpieczne wakacje” na terenie basenu odkrytego przy ul. Świętokrzyskiej (pokaz sprzętu i technik ratownictwa) .
- Spotkanie edukacyjne na terenie JRG 1 w ramach projektu "Wspólnie dla bezpieczeństwa na drogach powiatu inowrocławskiego", którego założenia powiązane są z rządowym programem "Razem Bezpieczniej".
- Zastęp GBA 2,5/25 brał udział w festynie zorganizowanym z okazji dnia działkowca na terenie ogródków działkowych im. Irena w Inowrocławiu. Podczas festynu strażacy przeprowadzili z dziećmi pogadankę na temat straży pożarnej oraz zorganizowali pokazy i konkurencje sportowe. Uczestnikom zabawy zostały wręczone upominki okolicznościowe.
- Zastęp GBA 2,5/25 brał udział w festynie zorganizowanym z okazji dnia działkowca w ogrodzie działkowym im. Waltera w Inowrocławiu. Podczas festynu strażacy przeprowadzili z dziećmi pogadankę na temat straży pożarnej oraz zorganizowali konkurencja sportową; bieg z przeszkodami. Uczestnikom zabawy zostały wręczone upominki i dyplomy okolicznościowe.
- Udział w zorganizowanej wraz z Policją imprezie „Gry strategiczne z Policją” skierowaną dla dzieci i młodzieży powiatu inowrocławskiego. Ta profilaktyczna inicjatywa ma na celu zapoznanie z ważnymi miejscowościami, obiektami i instytucjami, oprócz walorów poznawczych ma na celu nauczyć uczestników zasad bezpieczeństwa i umiejętności rozpoznawania w porę zagrożeń.
- Udział jednego zastępu GBA z JRG 1 w zabezpieczeniu zawodów biegowych w Parku Solankowym „Solankowy Koszmar” .
- Spotkanie edukacyjne na terenie JRG 1 z grupa 30 dzieci w ramach projektu "Bezpieczny przedszkolak" .

Rozdział VI

Budżet jednostek organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej

1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu

Budżet Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu w 2016 roku przedstawia się następująco,

- dział 754 rozdział 75411, roku wyniósł ogółem 7 801 816,75 zł w tym zwiększenie na kwotę 34 337,75zł

Na kwotę 34 337,75 zł składają się następujące środki finansowe z :

- Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu dodatkowo przekazało środki, w dziale 754 rozdział 75411 paragraf 4270 w kwocie – 30 000,00 zł z przeznaczeniem na remont dachu,

- Firm ubezpieczeniowych – 4 337,75 zł naprawa uszkodzeń samochodów,

Starostwo Powiatowe utworzyło w 2016 roku dodatkowo następujące działy:

- dział 754 rozdział 75495– 80 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego);

- dział 900 rozdział 90019 – 100 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków neutralizujących, przyczepy lekkiej do przewozu sorbentów oraz doposażenie łodzi ratowniczej wraz z przyczepą do jej przewozu.

Dodatkowo Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu pozyskała środki z Urzędu Miasta w Inowrocławiu w kwocie 50.000,00 zł, które wpłynęły na Wojewódzki Fundusz Wsparcia w Toruniu. W ramach pozyskanych środków zakupiono łódź ratowniczą. Ponadto pozyskano kwotę 10 000,00 zł z gminy Inowrocław, którą przeznaczono na bieżące funkcjonowanie komendy.

Racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi zapewniło wykonanie niezbędnych i najpilniejszych przedsięwzięć związanych z funkcjonowaniem komendy i realizację ustawowych zadań w ramach posiadanego budżetu.

Priorytetem w wydatkowaniu środków jest utrzymanie w sprawności sprzętu i pojazdów pożarniczych poprzez dokonywanie okresowych przeglądów technicznych i niezbędnych remontów, zakup specjalistycznego sprzętu pożarniczego oraz zapewnienie środków ochrony indywidualnej i poprawę warunków socjalno-bytowych strażaków. Bieżące remonty, naprawy,

legalizacje, badania techniczne angażują większość środków budżetowych. Przy podejmowaniu decyzji w celu wykonania planowanych zadań uwzględniono przesłanki celowego, racjonalnego i oszczędnego gospodarowania. Zlecenie zadań następowało na zasadzie wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych.

Środki finansowe pozyskane w 2016 roku zostały wydatkowane w całości zgodnie z przeznaczeniem.

Tabela 22 Pozyskany oraz zakupiony przez KP PSP w Inowrocławiu sprzęt i wyposażenie w 2016 r.

Lp.	Nazwa	Kwota	Źródło
1.	Środki neutralizujące	31 470,00	Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu
2.	Łódź ratownicza	50 000,00	Urząd Miasta w Inowrocławiu poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia
3.	Doposażenie łodzi ratowniczej wraz z przyczepą	55 000,00	Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu
4.	Przyczepa lekka do przewozu sorbentów	13 530,00	Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu
5.	Kamizelki ratunkowe kapok-6szt,	696,00	Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu
6.	Wąż tłoczny W75- 10 odc,	1 990,00	Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu
7.	Wąż tłoczny W52- 10 odc,	1 400,00	Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu
8.	Pompa do wody zanieczyszczonej	996,96	Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu
9.	Pilarka 450 HUSQVARNA	1 436,21	Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu
10.	Działko wodno-pianowe DWP-40 CROSSFIRE	18 450,00	Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu
11.	Pojazd HONDA TRX300- Quad *	23 900,00	Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu
12.	Aparat telefoniczny VOIP 3 LINIOWY	453,60	Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu
13.	Miernik jednogazowy GAZ ALERT EXTREME CL2	1 141,03	Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu
14.	Samochód chemiczny Renault *	890 000,00	Komenda Miejska w Bydgoszczy
15.	Podhełmowy zestaw mikrofonowy * 4szt	2 083,71	Komenda Miejska w Bydgoszczy

*wartość początkowa, sprzęt używany

2. Ochotnicze Straże Pożarne

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad rozdziału środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej²⁷ Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej dokonuje podziału dotacji budżetowej na funkcjonowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej działających w ramach ksrq oraz spoza systemu. Dla jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do ksrq na terenie powiatu inowrocławskiego na przestrzeni

lat 2013—2015 przyznano środki wykazane w tabeli 23.

Tabela 23 Dotacje budżetowe na zapewnienie gotowości operacyjnej jednostek OSP w ksrq.

lp.	Jednostka OSP	2013	2014	2015	2016
1.	Gniewkowo	205100 zł	24600 zł	28161	9000
2.	Kruszwica	44000 zł	175400 zł	31177	38800
3.	Modliborzyce	4300 zł	5300 zł	4800	4700
4.	Pakość	16800 zł	20300 zł	14000	14500
5.	Rojewo	8300 zł	167100 zł	7300	7300
6.	SODA-POLSKA ZP w Janikowie	17900 zł	78 00 zł	9800	10800
7.	SODA-POLSKA ZP w Mątwach	6000 zł	4400 zł	4300	5400
8.	Trląg	6700 zł	6900 zł	156400	9900
9.	Witowice	7500 zł	6100 zł	5900	8300
10.	Złotniki Kujawskie	10400 zł	40900 zł	15100	11200
11.	Chełmce	Jednostka w KSRG od 20.03.2013	6000 zł	156600	19800
12.	Jaksice		Jednostka w KSRG od 01.01.2015	8900	9000
13.	Kołodziejewo			Jednostka w KSRG od 19.10.2015	6900
	Razem	327 000	464 800 zł	442 438 zł	

Z przedstawionego zestawienia wynika, że wielkość środków finansowych przyznawanych z budżetu państwa na zapewnienie gotowości operacyjnej jednostek OSP w ksrq z terenu powiatu inowrocławskiego, na przestrzeni minionych czterech lat była zróżnicowana. W 2016r. jednostki OSP Kruszwica, OSP Jaksice, OSP Gniewkowo, OSP Chełmce, OSP Rojewo, OSP Witowice dokonały zakupów ze środków inwestycyjnych.

²⁷ Dz.U. Nr 53, poz. 564 ze zm.

Jednostki dokonywały zakupów zgodnie z potrzebami zapewnienia ich gotowości operacyjnej, zatwierdzonymi przez Komendanta Powiatowego na wnioskach kierowanych do Komendanta Głównego PSP.

Tabela 24 Zakupy jednostki OSP w ksrg w ramach środków inwestycyjnych.

Lp.	JEDNOSTKA OSP	NAZWA SPRZĘTU	WYSOKOŚĆ DOTACJI (ZŁ)
1.	OSP Kruszwica	Wyważacz do drzwi	15000
2.	OSP Jaksice	Pompa szlamowa	4000
3.	OSP Gniewkowo	Aparaty oddechowe Turbowentylator	15600
4.	OSP Chełmce	Rozpieracz kolumnowy	11000
1.	OSP Rojewo	Defibrylator	5600
2.	OSP Witowice	Pompa szlamowa	4000

Ponadto w 2016r. po raz pierwszy przyznano dotacje celowe w kwocie 67800zł w ramach projektu „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”. Dotacje przyznane zostały jednostkom OSP w ksrg oraz spoza systemu w uzgodnieniu z Zarządem Powiatowym OSP. Poniższa tabela przedstawia podział środków dla poszczególnych jednostek OSP.

Lp.	Nazwa jednostki	Wydatki Bieżące
1.	OSP Gniewkowo	7084,00
2.	OSP przy Soda Polska Ciech Sa Zak.Prod w Inowrocławiu	2084,00
3.	OSP Modliborzyce	2184,00
4.	OSP Pakość	2084,00
5.	OSP Trląg	2084,00
6.	OSP Rojewo	2084,00
7.	OSP Witowice	2084,00
8.	OSP Złotniki Kujawski	2084,00
9.	OSP Kruszwica	10084,00
10.	OSP Chełmce	2084,00
12.	OSP Ostrówek	1200,00
13.	OSP Rusinowo	9900,00
17.	OSP Dąbrowa Biskupia	1100,00
19.	OSP Przybysław	600,00
20.	OSP Stanomin	2500,00
22.	OSP Jaksice	2092,00
24.	OSP Gnojno	1500,00
25.	OSP przy Soda Polska Ciech Sa Zak.Prod w Janikowie	2084,00
26.	OSP Rojewice	1700,00
28.	OSP Kijewo	1300,00
29.	OSP Gąski	1300,00
31.	OSP Kołodziejewo	2084,00


33.	OSP Wróble	2900,00
36.	OSP Piotrkowice	3600,00
Suma		67 800,00

Przyznane dotacje budżetowe zapewniają dopływ środków finansowych na utrzymanie i sukcesywne podnoszenie gotowości i sprawności operacyjnej jednostek. Dzięki pozyskanym środkom jednostki kupują nowoczesne wyposażenie ratownicze i ochrony osobistej strażaków oraz uczestniczą w wielu specjalistycznych szkoleniach. Dobrze wyposażone i wyszkolone jednostki OSP zapewniają niezastąpione wsparcie dla jednostek PSP we wszystkich interwencjach, do których są dysponowane. Niejednokrotnie te jednostki samodzielnie usuwają skutki różnych zdarzeń, co pozwala angażować jednostki PSP do innych działań, które wystąpiły w tym czasie.

Rozdział VII

Baza lokalowa jednostek Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Powiatowa PSP w Inowrocławiu dysponuje dwoma obiektami strażnic.

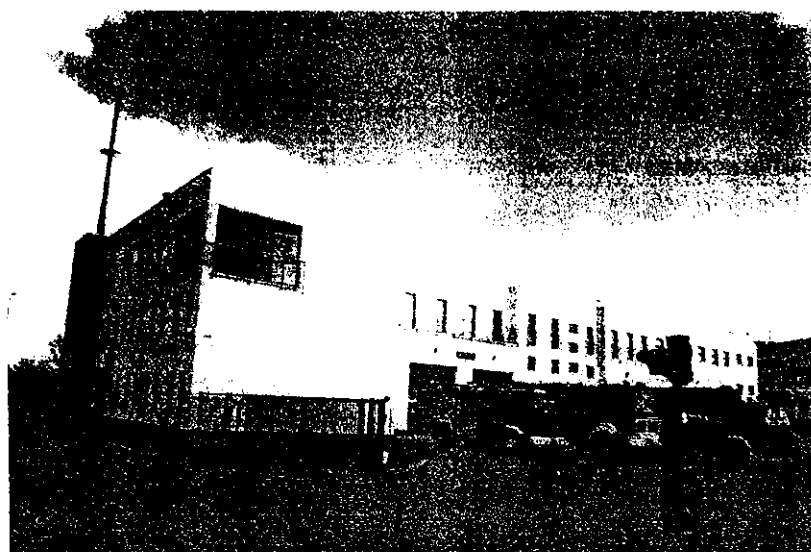

Strażnica KP PSP i JRG Nr 1 w Inowrocławiu.

Strażnica jest obiektem niskim, posiadającym trzy kondygnacje nadziemne bez podpiwniczenia, zorientowanym w kierunku wschód-zachód. Powierzchnia użytkowa blisko 2.600 m², kubatura ponad 11.200 m³. Funkcjonalnie obiekt spełnia następujące funkcje: w części zachodniej siedziba Komendy Powiatowej PSP w Inowrocławiu – powiatowe stanowisko kierowania, pomieszczenia biurowe administracji, serwerownia, sala operacyjna. Część wschodnia strażnicy przeznaczona jest na siedzibę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 – pomieszczenia dla załogi: pomieszczenia szkoleniowe z zapleczem rekreacyjno-sportowym, pomieszczenia do wypoczynku, szatnie czyste, pomieszczenia socjalne, sanitariaty, zaplecze techniczno-magazynowe. Pierwsza kondygnacja nadziemna przeznaczona na wozownię pojazdów ratowniczo-gaśniczych z zapleczem warsztatowym, myjnią i szatnią brudną. Ponadto w zachodniej części terenu zlokalizowany jest nowy maszt łączności radiowej.

Druga strażnica Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 znajduje się w Inowrocławiu przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 62. Jest to obiekt niski w części centralnej trzykondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, o powierzchni użytkowej 586 m² i kubaturze ponad 3.800 m³. Wybudowana jako miejsce służby dla 45 strażaków. Na parterze znajduje się hol wejściowy, punkt alarmowy wraz z zapleczem socjalnym, garaże dla 5 samochodów ratowniczo-gaśniczych, myjnie, pralnia, umywalnia, a także magazyn odzieży specjalnej i sala sportowa. Na pierwszym piętrze znajdują się pokoje wypoczynkowe dla załogi. Ostatnią kondygnację zajmują biura dla dowódców jednostki, sala konferencyjna oraz pokój gościnny. Obiekt został oddany do użytkowania w listopadzie 2003 r.



Strażnica Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu.


Rozdział VIII

Wnioski

1. Najważniejsze zadania zrealizowane w 2016 r.

1) Pozyskanie samochodu i sprzętu


- SRChem (pozyskany od KM PSP w Bydgoszczy)

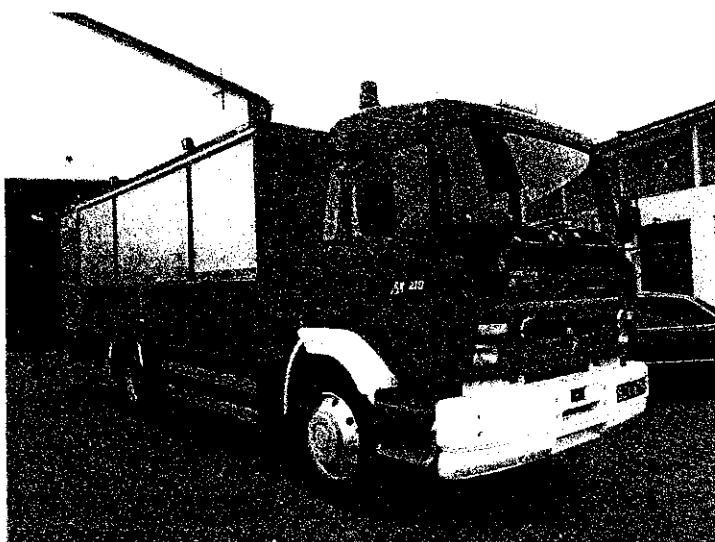


- quad Honda TRX300



- miernik jednogazowy Gas Alert Extreme CL2

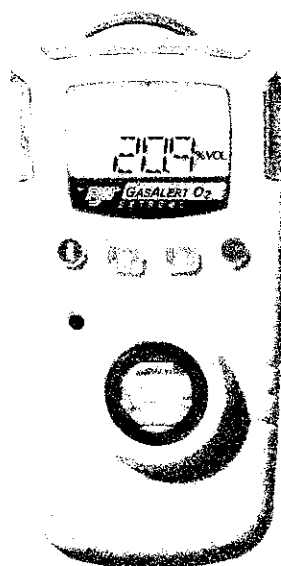

- działko wodno-pianowe DWP-40 Crossfire (przekazane od KW PSP w Toruniu)

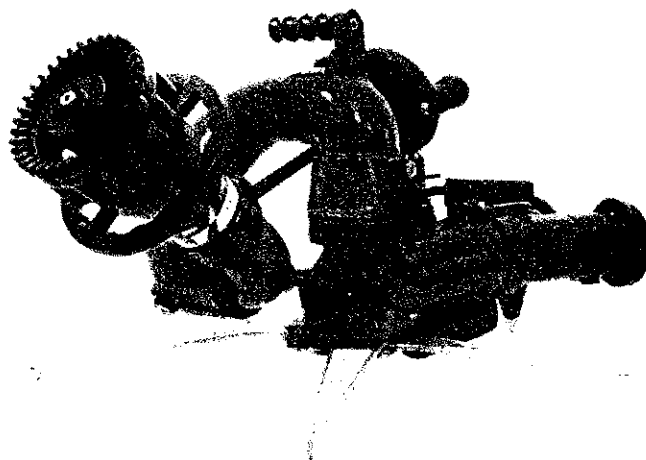


-pilarka Husqvarna 450 15" (przekazane od KW PSP w Toruniu)




- pompa do wody zanieczyszczonej Omnigena WQ 10-10-0,75 (przekazane od KW PSP w Toruniu)



- kamizelki ratunkowe „kapoki” Straż – 6 szt. (przekazane od KW PSP w Toruniu)

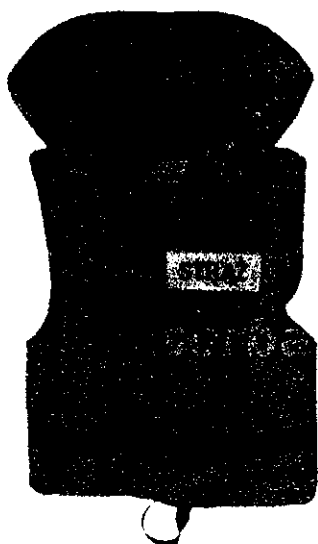

- łódź ratownicza Pioneer Multi z przyczepką

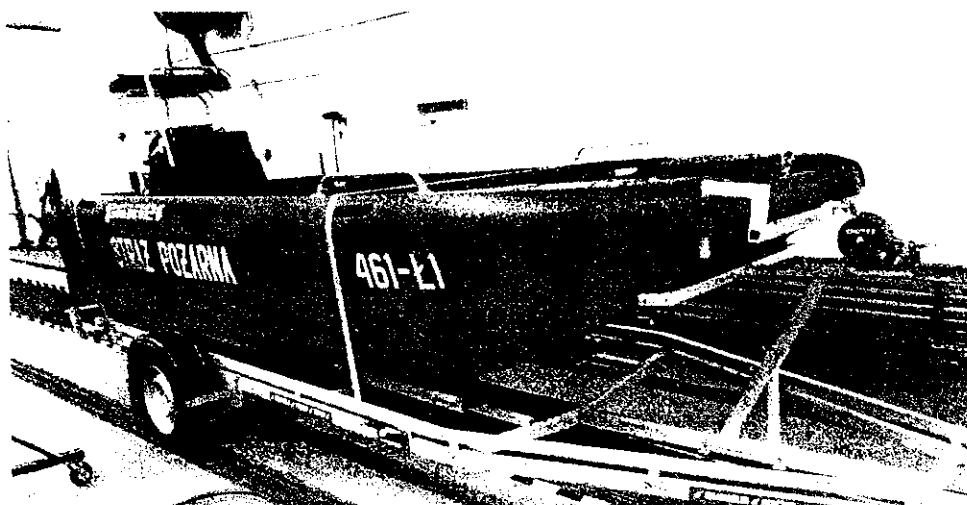

- przyczepka lekka uniwersalna Brenderup 2205S



- 2) Utrzymanie pełnej gotowości operacyjnej Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej, w tym utrzymywanie wymaganej sprawności sprzętu pożarniczego;
- 3) Utrzymywanie pełnej gotowości operacyjnej przez pozostałe podmioty krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej, w tym utrzymywanie wymaganej sprawności sprzętu pożarniczego;
- 4) Prawidłowa realizacja wydatków budżetowych;
- 5) Nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych w obiektach użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjno-magazynowych, zakładach stwarzających ryzyko poważnej awarii przemysłowej, lasach;
- 6) Nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa pożarowego w przekazywanych do użytkowania wybudowanych obiektach budowlanych;
- 7) Rozpowszechnianie ochrony przeciwpożarowej – akcje „CZAD i OGIEŃ” – Obudź czujność, „NIE wypalaj traw”; współpraca z Lasami Państwowymi w akcji „Świadomi zagrożenia”; propagowanie wiedzy o ochronie przeciwpożarowej na stronie internetowej komendy
i w lokalnych mediach;
- 8) Nadzór nad wykorzystaniem przez jednostki OSP w ksrq środków finansowych z budżetu państwa na zapewnienie ich gotowości operacyjnej;
- 9) Egzekwowanie decyzji kierującego działaniem ratowniczym;
- 10) Remont dachu komendy przy udziale środków własnych.

2. Kierunki działań w celu poprawy bezpieczeństwa pożarowego i zabezpieczenia operacyjnego powiatu inowrocławskiego

- 1) Poprawa bezpieczeństwa obywateli i zapewnienie skutecznej ochrony ludności i ratownictwa poprzez doskonalenie funkcjonowania KSRG i usprawnienie organizacji działań ratowniczych;
- 2) Poprawa stanu BHP w jednostkach;
- 3) Usprawnienie zarządzania działalnością Komendy Powiatowej;
- 4) Doskonalenie systemu rozpoznawania i analizowania zagrożeń pożarowych w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym;
- 5) Działania na rzecz podnoszenia świadomości społecznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
- 6) Doskonalenie współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony ludności;
- 7) Nadzór nad zapewnieniem i utrzymaniem dostępności dla pojazdów ratowniczych jednostek ochrony przeciwpożarowej wymaganych dróg pożarowych do obiektów mieszkalnych wielorodzinnych i użyteczności publicznej, w tym tworzenie odpowiednich warunków w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego;
- 8) Nadzór nad prawidłowym przeprowadzaniem praktycznego sprawdzania organizacji oraz warunków ewakuacji z wymagających tego obiektów;
- 9) Dalsze prowadzenie szkolenia strażaków jednostek OSP w ksrq i innych, przy wykorzystaniu nowoczesnych form przekazu i ćwiczeń;
- 10) Doposażenie kwaterunkowe KP PSP w Inowrocławiu;
- 11) Sukcesywne zakupy nowoczesnego sprzętu ratowniczego dla KP PSP w Inowrocławiu z wykorzystaniem środków z dotacji celowych;
- 12) Nadzór nad utrzymaniem gotowości operacyjnej jednostek OSP w ksrq ze środków dotacji budżetowej;
- 13) Budowa Sali edukacyjnej dla dzieci „OGNIK”. (w ramach rządowego programu BEZPIECZNA +)
- 14) Nadzór nad ustalaniem asortymentu oraz wydatkowaniem dotacji celowej dla zapewnienia gotowości operacyjnej jednostek OSP wchodzących w skład KSRG oraz spoza systemu.

Redakcja mł. kpt. Michał Habicht – kierownik sekcji organizacyjno- kadrowej, na podstawie materiałów przygotowanych przez komórki organizacyjne Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu.