UCHWAŁA Nr XVI/124/2016
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 25 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu o stanie bezpieczeństwa powiatu inowrocławskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2015 r.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, z późn. zm.[1]) w związku z art. 14 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1340, z późn. zm.[2]) uchwala się, co następuje:

§ **1.1.** Przyjąć informację Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu o stanie bezpieczeństwa powiatu inowrocławskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2015 r.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ **2.** Określić kierunki działań zmierzających do usunięcia istotnych dla wspólnoty samorządowej zagrożeń w zakresie ochrony przeciwpożarowej polegających na:

1) prowadzeniu działań profilaktycznych oraz kampanii informacyjnych propagujących wiedzę w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
2) nadzorowaniu przepisów ochrony przeciwpożarowej w obiektach użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, a także na obszarach leśnych i akwenach wodnych;
3) sukcesywnym i konsekwentnym szkoleniu kadr oraz rozbudowywaniu bazy sprzętowej jednostek ochrony przeciwpożarowej w sprzęt i pojazdy specjalistyczne.

§ **3.** Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego.

§ **4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego

Ryszard Jagodziński

---

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2015 r. poz. 1890.

[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2013 r. poz. 1351, z 2014 r. poz. 502, poz. 616, poz. 1822, z 2015 r. poz. 881, poz. 1045, poz. 1066, poz. 1098, poz. 1217, poz. 1268, poz. 1434, poz. 1505, poz. 1890.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr XVI/124/2016
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 25 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu o stanie bezpieczeństwa powiatu inowrocławskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2015 r.

Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu na polecenie Starosty Inowrocławskiego z 29 grudnia 2015 r. przedłożył stosowną informację, o stanie bezpieczeństwa powiatu inowrocławskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2015 r. Rada Powiatu Inowrocławskiego na podstawie powyższej informacji określa w niniejszej uchwale kierunki działań zmierzających do usunięcia istotnych dla wspólnoty samorządowej zagrożeń w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Podstawę prawną podjęcia uchwały stanowi przepis art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, z późn. zm.) i art. 14 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1340, z późn. zm.), które stanowią, że rada powiatu przynajmniej raz w roku rozpatruje informację komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Na polecenie starosty informację taką właściwy komendant jest obowiązany składać w każdym czasie. Rada powiatu na podstawie informacji, o których mowa w ust. 1, może określić, w drodze uchwały, kierunki działań zmierzających do usunięcia istotnych dla wspólnoty samorządowej zagrożeń w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego
Ryszard Jagodziński

Załącznik do uchwały
XVI/124/2016
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 25 marca 2016r.

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Inowrocławiu

INFORMACJA

o stanie bezpieczeństwa powiatu inowrocławskiego
w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Stan na 31.12.2015

Spis treści

Rozdział I Ogólna charakterystyka powiatu inowrocławskiego 3
1. Podstawowe informacje administracyjne 3
2. Katalog zagrożeń powiatu inowrocławskiego – wyciąg 9
Rozdział II Działania ratownicze 22
1. Zestawienie akcji ratowniczych. 22
2. Charakterystyczne działania ratownicze przeprowadzone w 2015 r. 30
Rozdział III Zabezpieczenie operacyjne powiatu 37
1. Informacje ogólne 37
2. Pojazdy pożarnicze i specjalne jednostek ochrony przeciwpożarowej 38
3. Gotowość operacyjna jednostek ochrony przeciwpożarowej 40
4. Struktura kadrowa Państwowej Straży Pożarnej 41
Rozdział IV Szkolenie i doskonalenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 42
Rozdział V Czynności kontrolno-rozpoznawcze i ćwiczenia Państwowej Straży Pożarnej ... 43
1. Czynności kontrolno-rozpoznawcze 43
2. Ćwiczenia Państwowej Straży Pożarnej 55
Rozdział VI Budżet jednostek organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej 63
1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu 63
2. Ochotnicze Straże Pożarne 64
Rozdział VII Baza lokalowa jednostek Państwowej Straży Pożarnej 66
Rozdział VIII Wnioski 67
1. Najważniejsze zadania zrealizowane w 2015 r. 67
2. Kierunki działań w celu poprawy bezpieczeństwa pożarowego i zabezpieczenia operacyjnego powiatu inowrocławskiego 70

Rozdział I

Ogólna charakterystyka powiatu inowrocławskiego

1. Podstawowe informacje administracyjne

Powiat inowrocławski leży na granicy Kujaw i Wielkopolski w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego. Jest obszarem o charakterze przemysłowo-rolniczym. Powiat inowrocławski sąsiaduje od północy z powiatem bydgoskim i toruńskim, od wschodu graniczy z powiatem aleksandrowskim oraz radziejowskim, od południa z powiatem konińskim i mogileńskim, a od zachodu z powiatem żnińskim. Centralna część powiatu leży na równinie inowrocławskiej. Według geografów jest to najbardziej płaski teren w Polsce, wznosi się przeciętnie od 85 do 100 m n.p.m. Pod równiną występują złoża soli kamiennej zalegające na głębokości ok. 4500 – 6000 m. Około 80% powierzchni powiatu stanowią użytki rolne, zaś tereny leśne ok. 10%. W południowej i zachodniej części powiatu znajdują się jeziora rynnowe – Pakoskie i Mielno oraz największe z nich Gopło, wraz z przepływającą przez nie rzeką Noteć.[1]

Na terenie powiatu funkcjonuje około 13 000 podmiotów gospodarczych[2]. Rozwinął się przemysł branży przetwórstwa rolno-spożywczego, branży budowlanej i pokrewnej oraz poligraficznej. Do stwarzających największe zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia lub środowiska, zarówno pod kątem pożaru, jak też innego miejscowego zagrożenia lub klęski żywiołowej należy zaliczyć:

- trzy zakłady przemysłowe o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, dalej odpowiednio ZDR i ZZR oraz inne, wykorzystujące w procesie produkcji substancje niebezpieczne;
- przewóz drogowy i kolejowy towarów niebezpiecznych;
- obszary leśne, których większość zakwalifikowana jest do najwyższej kategorii zagrożenia pożarowego lasów;
- rurociągi paliwowe oraz gazociągi.

Na terenie powiatu funkcjonuje duża liczba obiektów użyteczności publicznej, które co prawda nie stwarzają zagrożenia mogącego wynikać z produkcji, jednakże przebywa w nich duża ilość ludzi, dla których zagrożeniem może być zarówno pożar, inne miejscowe zagrożenie lub klęska żywiołowa, w których zasięgu znajdzie się obiekt użyteczności

[1] http://www.bip.inowroclaw.powiat.pl/
[2] Ibidem.

publicznej. Na terenie powiatu funkcjonuje ponad 130 obiektów użyteczności publicznej związanych z oświatą. Są to placówki wychowania przedszkolnego oraz szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego, ponadgimnazjalnego i wyższego. Poza tym wiele obiektów użyteczności publicznej związanych jest z potrzebami administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, oraz wykonywaniem podobnych funkcji. Za budynki użyteczności publicznej uznaje się także budynki biurowe lub socjalne.

W powiecie mieszka około 167 000 osób na powierzchni 1 225 km^2.[3]

Powiat tworzą następujące jednostki samorządowe:

1. gmina miejska – Miasto Inowrocław, jednocześnie stolica powiatu, zajmująca powierzchnię 30 km^2, co stanowi 2% powierzchni powiatu;[4]
2. gminy miejsko-wiejskie:
    1) Gmina Gniewkowo, zajmująca powierzchnię 179 km^2, co stanowi 15% powierzchni powiatu;[5]
    2) Gmina Janikowo, zajmująca 93 km^2, co stanowi 8% powierzchni powiatu;[6]
    3) Gmina Kruszwica, zajmująca 262 km^2, co stanowi 21% powierzchni powiatu;[7]
    4) Gmina Pakość, zajmująca 86 km^2, co stanowi 7% powierzchni powiatu;[8]
3. gminy wiejskie:
    1) Gmina Dąbrowa Biskupia, zajmująca 147 km^2, co stanowi 12% powierzchni powiatu;[9]
    2) Gmina Inowrocław, zajmująca blisko 172 km^2, co stanowi 14% powierzchni powiatu;[10]
    3) Gmina Rojewo, zajmująca 120 km^2, co stanowi 10% powierzchni powiatu;[11]
    4) Gmina Złotniki Kujawskie, zajmująca około 135 km^2, co stanowi 11% powierzchni powiatu.[12]


---

[3] Ibidem.
[4] http://www.inowroclaw.miaston.pl/
[5] http://gniewkowo.com.pl/
[6] E. Krause, Monografia historyczna Gminy i Miasta Janikowo – od pradziejów ludzkości do końca XX wieku,.
[7] http://www.kruszwica.um.gov.pl/
[8] http://www.pakość.pl/
[9] http://www.dabrowabiskupia.pl/
[10] http://www.inowroclaw.ug.gov.pl/
[11] http://www.rojewo.pl/
[12] http://zlotnikikujawskie.pl/



Wykres 1 Procentowa struktura wielkości jednostek samorządowych powiatu inowrocławskiego.


Gmina Kruszwica to największa gmina w powiecie inowrocławskim. Kolejne pod względem wielkości: gmina Gniewkowo, gmina Inowrocław, gmina Dąbrowa Biskupia, gmina Złotniki Kujawskie, gmina Rojewo i pozostałe.

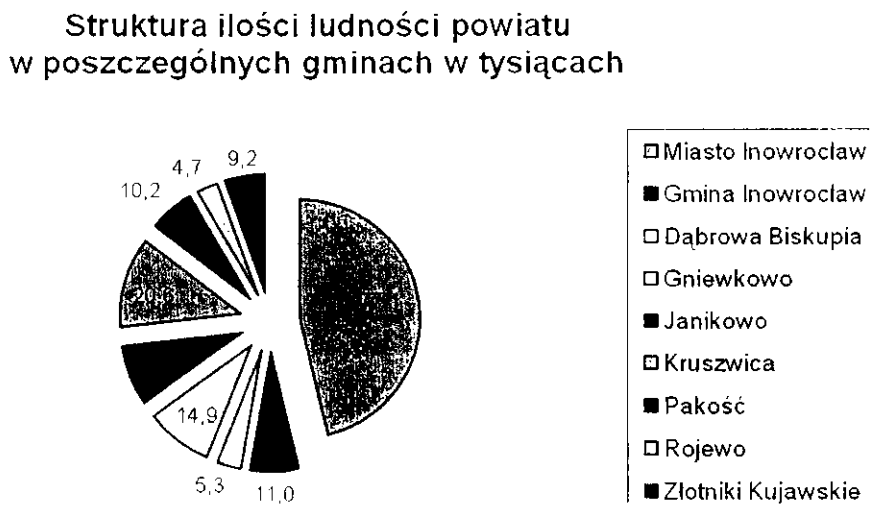

Wykres 2 Struktura ludności powiatu w rozbiciu na gminy (tys.). [13]


Największa liczba osób zamieszkuje w obszarze administracyjnych granic miasta Inowrocławia, które posiada dwuprocentowy udział w powierzchni powiatu.

[13] Biuletyn Informacji Publicznej poszczególnych gmin.

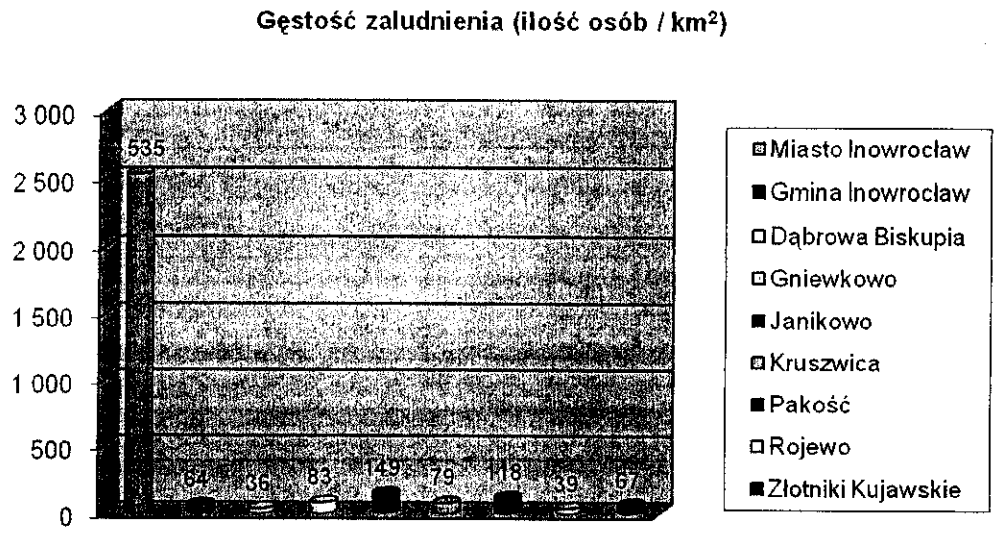

Wykres 3 Gęstość zaludnienia. [14]

Podobnie do wielkości zaludnienia, miasto Inowrocław charakteryzuje największa gęstość zaludnienia, wynosząca 2.535 osób na km^2. Najmniejszą gęstość zaludnienia posiada gmina Dąbrowa Biskupia – 36 osób na km^2.

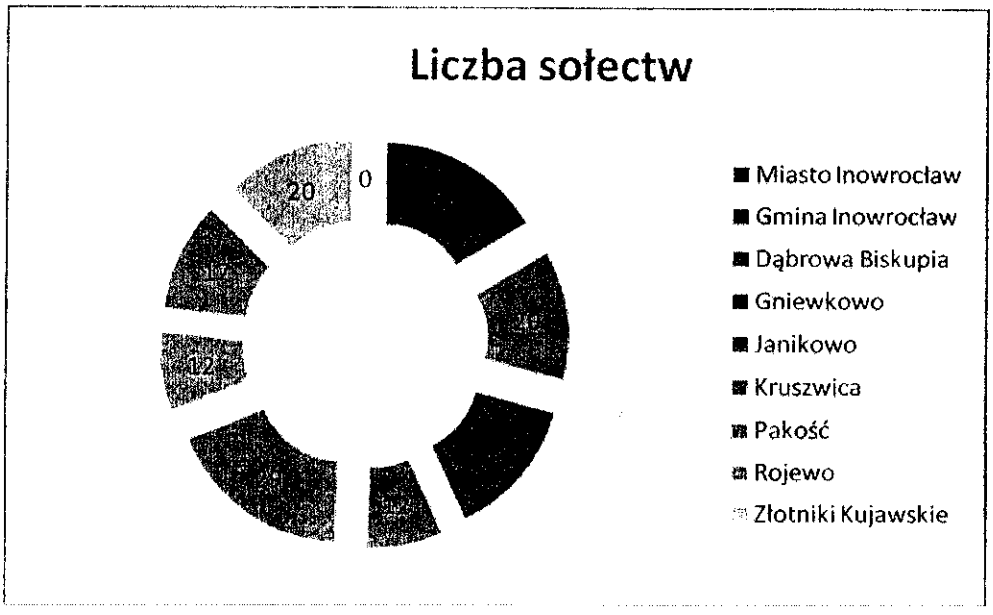

Wykres 4 Liczba sołectw. [15]

[14] Ibidem.
[15] http://www.bip.inowroclaw.powiat.pl/.

Największa terytorialnie w powiecie gmina Kruszwica posiada największą liczbę sołectw, jest drugą pod względem wielkości zaludnienia jednostką samorządową powiatu i piątą pod względem gęstości zaludnienia. Gmina Janikowo, której gęstość zaludnienia jest stosunkowo wysoka w porównaniu do zajmowanej powierzchni, posiada 10 sołectw, w których zamieszkuje ponad 13.700 osób.


Wielkość powierzchni lasów i terenów zadrzewionych w poszczególnych jednostkach samorządowych obrazuje wykres nr 5. Lasy i tereny zadrzewione w powiecie inowrocławskim zajmują ponad 11.296 ha, stanowiąc ponad 9% jego powierzchni. Najwięcej, blisko 4.500 ha lasów, znajduje się na terenie drugiej co do wielkości gminy Gniewkowo, zajmując ponad 24% jej powierzchni. Około 3.000 ha lasów rośnie w gminie Dąbrowa Biskupia (ponad 19% obszaru czwartej pod względem wielkości gminy), ponad 2.000 ha w gminie Rojewo (ponad 18% obszaru szóstej pod względem wielkości gminy). Niespełna 900 ha zajmują lasy w piątej co do wielkości gminie Złotniki Kujawskie (6,33% obszaru gminy). Największa gmina Kruszwica posiada około 600 ha lasów, zajmujących nieco ponad 2% obszaru gminy. Lasy i tereny zadrzewione w prawie najmniejszej gminie Pakość zajmują niespełna 300 ha, co jednak w stosunku do powierzchni gminy (ponad 3% obszaru gminy) stawia ją przed największą gminą Kruszwica. W trzeciej pod względem powierzchni gminie Inowrocław lasy zajmują 190 ha, czyli ponad 1% powierzchni gminy. Siódma pod względem powierzchni gmina Janikowo posiada 36 ha lasów – ok. 0,4% obszaru gminy. Miasto Inowrocław, które jest najmniejszą gminą w powiecie, posiada 10 ha lasów, co stanowi 0,33% obszaru miasta.

Ze względu na zagrożenie pożarowe lasy i tereny zadrzewione leżące na terenie powiatu inowrocławskiego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów[16] klasyfikowane są w następujących kategoriach zagrożenia pożarowego lasów:

- I kategoria zagrożenia pożarowego lasów – duże zagrożenie pożarowe obejmuje około 9.950 ha lasów i terenów zadrzewionych[17];
- II kategoria zagrożenia pożarowego lasów – średnie zagrożenie pożarowe obejmuje około 685 ha lasów i terenów zadrzewionych[18];

[16] Dz.U. Nr 58, poz. 405 ze zm.
[17] KP PSP w Inowrocławiu – Katalog zagrożeń powiatu inowrocławskiego.
[18] Ibidem.

– III kategoria zagrożenia pożarowego lasów – małe zagrożenie pożarowe nie obejmuje żadnych lasów i terenów zadrzewionych w powiecie inowrocławskim[19].

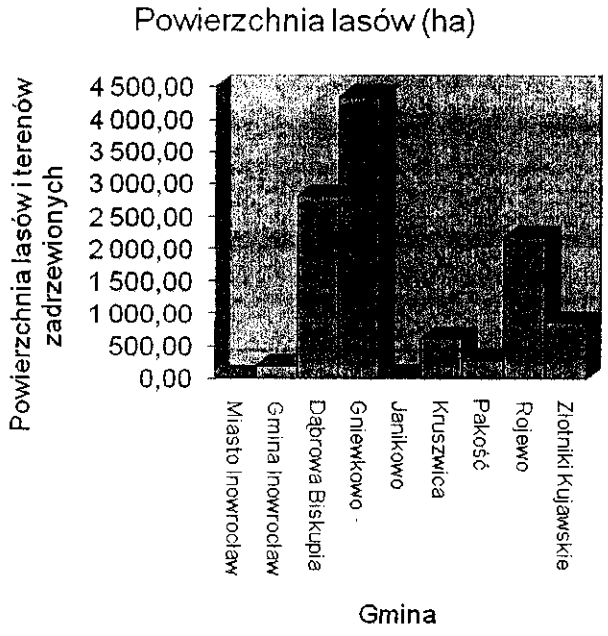

Wykres 5 Powierzchnia lasów na terenie powiatu.

Kategoria zagrożenia pożarowego lasów obejmuje lasy o podobnym poziomie podatności na pożar, ustalonym na 10 lat na podstawie warunków klimatycznych, drzewostanowych (wiek, typ siedliskowy, gatunek) i czynników antropogenicznych.

[19] Ibidem.

2. Katalog zagrożeń powiatu inowrocławskiego – wyciąg

Tabela 1: Zestawienie zakładów stwarzających duże ryzyko powstania poważnej awarii przemysłowej (ZDR).

Lp.	Nazwa obiektu, adres	Powiat	Rodzaj materiałów niebezpiecznych	Max ilość materiałów w Mg	Sposób składowania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1.	Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino" S. A. Wydział Kopalnia Soli i Podziemny Magazyn Ropy i Paliw „Góra" w Górze, 88-101 Inowrocław 3	inowrocławski	Węglowodory (ropa, olej napędowy, olej opałowy)	– **3 700 000 ropy naftowej,** – **1 390 000 bazowego oleju napędowego i bazowego oleju grzewczego,** – **310 000 benzyny**	Podziemne komory magazynowe tzw. kawerny	Bieżące ilości magazynowane **są tajemnicą spółki; dane na podstawie zgłoszenia ZDR.**
2	SALINEX Sp. z o.o. ul. Piotra Bartoszcze 25, 88-100 Inowrocław Magazyn Gazu Płynnego w Szarleju, Szarlej 18 88-150 Kruszwica	inowrocławski	Gaz propan-butan	464 Mg	W pięciu zbiornikach cylindrycznych przykrytych ziemią	

Tabela 2: Zestawienie zakładów stwarzających zwiększone ryzyko powstania poważnej awarii przemysłowej (ZZR).

Lp.	Nazwa obiektu, adres	Powiat	Rodzaj materiałów niebezpiecznych	Max ilość materiałów w Mg	Sposób składowania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica" S. A. ul. Niepodległości 42 Zakład Produkcyjny w Kobylnikach, Dział olejarni	inowrocławski	Heksan – węglowodór (SOLANE HEXANE 45)	150 (230 m^3)	– 130 Mg w 5 podziemnych zbiornikach magazynowych oraz – 20 Mg w instalacji technologicznej ekstrakcji	

Obiekty ZDR i ZZR, w zakresie zapobiegania zdarzeniom mogącym powodować awarię oraz ograniczenia jej skutków dla ludzi i środowiska, objęte są wymogami wynikającymi z przepisów Prawa ochrony środowiska , dalej Poś. Zgodnie z przepisami Poś w sprawach dotyczących zakładów o dużym ryzyku właściwym organem Państwowej Straży Pożarnej jest Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, w sprawach dotyczących zakładów o zwiększonym ryzyku znajdujących się na obszarze powiatu inowrocławskiego właściwym organem Państwowej Straży Pożarnej jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu, w dalszej części tego dokumentu określany mianem Komendant. Z mocy art. 269 Poś każdego roku Komendant przeprowadza czynności kontrolno-

rozpoznawcze w zakładach o dużym i zwiększonym ryzyku poważnej awarii przemysłowej, w zakresie ustalania spełnienia wymogów bezpieczeństwa w zakładzie stwarzającym zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

W szczególności ustala czy:

1) podjęto w zakładzie środki zapobiegające wystąpieniu awarii przemysłowej;
2) zapewniono wystarczające środki ograniczające skutki awarii przemysłowej w zakładzie i poza jego granicami;
3) dane zawarte w dokumentach, o których mowa w Poś, takich jak zgłoszenie zakładu o zwiększonym ryzyku lub dużym ryzyku, program zapobiegania awariom, raport o bezpieczeństwie, wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy, informacje niezbędne do opracowania zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego, przedkładane właściwym organom Państwowej Straży Pożarnej – są rzetelne i odzwierciedlają stan bezpieczeństwa w zakładzie.

Powyższy zakres obejmuje także weryfikację spełniania warunków ochrony przeciwpożarowej.

Tabela 3: Zestawienie obiektów posiadających substancje niebezpieczne w ilościach niekwalifikujących ich do ZZR, ZDR.

Lp.	Nazwa obiektu (instalacji) i adres	Rodzaj substancji niebezpiecznych	Max ilość [T] lub [m^3]	Sposób składowania lub przetwarzania	Zasięg strefy stężeń śmiertelnych i liczba osób mogących się w niej znaleźć	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7
1.	INOFAMA S. A. ul. Metalowców 7 88-100 Inowrocław	Kwas solny	50 T	Cynkownia, zbiorniki chemoodporne dwupłaszczowe	Teren zakładu	UN 1789
		Zużyty kwas solny	90 T	Cynkownia – pomieszczenie regeneracji, zbiorniki chemoodporne, dwupłaszczowe	Teren zakładu	UN 1789
		Rumil	2 T	Cynkownia, worki 25 kg na linii trawienia hali głównej	Brak	UN 1824
		Wodorotlenek sodu (soda kaustyczna)	3 T	Cynkownia, linia trawienia w hali głównej, 2 paletopojemniki V = 1 m^3 każdy, 1,5 T każdy	Brak	UN 2837
		Woda amoniakalna > 25%	1,9 T	Cynkownia, magazyn kwasów na stanowisku regeneracji topnika,	Teren zakładu	UN 2672
		Chlorek amonu	5 T	Cynkownia, worki 25 kg na palecie w hali głównej	Brak	

Lp.	Nazwa obiektu (instalacji) i adres	Rodzaj substancji niebezpiecznych	Max ilość [T] lub [m^3]	Sposób składowania lub przetwarzania	Zasięg strefy stężeń śmiertelnych i liczba osób mogących się w niej znaleźć	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7
2.	CUIAVIA Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska ul. Nowa 32 88-100 Inowrocław	Amoniak	0,36 T	Instalacja chłodnicza w maszynowni, skraplacz i zbiornik	Teren zakładu	UN 1005
		Kwas azotowy 55%	0,991 T	Magazyn techniczny – wiata, budynek proszkowni mleka		UN 2031
		DIVOS 2VM13 (preparat myjący)	0,181 T	Magazyn techniczny-budynek pomocniczy, budynek-produkcja		UN 2031
		DIVOS 116 (preparat myjący)	0,147 T	Magazyn techniczny-budynek pomocniczy, budynek-produkcja		UN 1824
		DIVOS 80-2	0,2 m^3	Magazyn techniczny-budynek pomocniczy, budynek-produkcja		
		Polana 914 (preparat myjący)	1,025 T	Magazyn techniczny-budynek pomocniczy, budynek-produkcja		UN 1814
		Polana K 100 extra	0,855 T	Magazyn techniczny-budynek pomocniczy, budynek-produkcja		UN 3264
		CIP AL-40 (preparat myjący)	6,550 T	Magazyn techniczny – wiata, budynek proszkownia mleka, budynek produkcja		UN 1824
		Remitent M	4,250 T	Magazyn techniczny , wiata, produkcja		UN 3264

Lp.	Nazwa obiektu (instalacji) i adres	Rodzaj substancji niebezpiecznych	Max ilość [T] lub [m^3]	Sposób składowania lub przetwarzania	Zasięg strefy stężeń śmiertelnych i liczba osób mogących się w niej znaleźć	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7
		Wodorotlenek sodu	0,2 T	Budynek kotłowni		UN 1823
		Olej napędowy	20 m^3	Zakładowa stacja paliw		**UN 1203**
		Glikol etylenowy (20% roztwór wodny)	1 m^3	Instalacja w maszynowni – obieg zamknięty		
3.	SODA POLSKA CIECH S. A. ul. Fabryczna 4 88-100 Inowrocław Zakład Produkcyjny SODA MĄTWY	Podchloryn sodu	1 m^3	Jeden zbiornik o pojemności 1 m^3	Max 3 osoby	
		Woda amoniakalna < 25%	500 m^3	Zbiorniki magazynowe oraz instalacje technologiczne	Max 8 osób	UN 2672
		Woda amoniakalna > 25%	60 m^3	Cysterny kolejowe	-	UN 2672
		Solanka amoniakalna	825 m^3	Dwa zbiorniki o pojemności 250 m^3 Instalacja technologiczna 325 m^3	Max 3 osoby	UN 2672
		Solanka surowa i oczyszczona	16 500 m^3	Zbiorniki naziemne 1x 3800 m^3 i 2 x 1530 m^3 Instalacja technologiczna 9640 m^3	-	

Lp.	Nazwa obiektu (instalacji) i adres	Rodzaj substancji niebezpiecznych	Max ilość [T] lub [m^3]	Sposób składowania lub przetwarzania	Zasięg strefy stężeń śmiertelnych i liczba osób mogących się w niej znaleźć	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7
		Siarczan miedzi	10 T	Opakowania typu big-bags	-	UN 3077
		Węglan sodu	13 500 T	Worki na paletach	-	-
		Kemira PIX 111 wodny roztwór chlorku żelaza	22 m^3	Zbiornik naziemny o pojemności 22 m^3	-	UN 2582
		Mieszanka chlorku sodu i chlorku wapnia	5 450 T	Worki na paletach	-	-
		Hopkalit	3 m^3	Metalowe beczki o pojemności 0,3 m^3	-	-
		Mleko wapienne	550 m^3	Zbiorniki: 1 x 90 m^3 1 x 50 m^3 1 x 10 m^3 1 x 400 m^3	-	-
		Wapno z odzysku solanki	100 T	Betonowy boks	-	-
		Olej opałowy	40 m^3	Zbiornik naziemny o pojemności 40 m^3	-	UN 1202
		Przepał	7 T	Dystrybucja bezpośrednia	-	-
		Celnox V753	0,6 m^3	Metalowe beczki o pojemności 0,2 m^3	-	UN 1760
		Celnox V774	0,6 m^3	Metalowe beczki o pojemności 0,2 m^3	-	UN 1760

Lp.	Nazwa obiektu (instalacji) i adres	Rodzaj substancji niebezpiecznych	Max ilość [T] lub [m^3]	Sposób składowania lub przetwarzania	Zasięg strefy stężeń śmiertelnych i liczba osób mogących się w niej znaleźć	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7
4.	BONDUELLE POLSKA S. A., Zakład Produkcyjny ul. Kilińskiego 11 88-140 Gniewkowo Chłodnia	Amoniak	15,3 T	Zbiornik magazynowy	Uzależniony od ilości wycieku prędkości i kierunku wiatru oraz temperatury	UN 1005
	BONDUELLE POLSKA S. A., Zakład Produkcyjny ul. Kilińskiego 11 88-140 Gniewkowo Magazyn techniczny	Podchloryn sodu	2 T	Zbiornik	Do 50 m	UN 1791
5.	SODA POLSKA CIECH S. A. Zakład Produkcyjny JANIKOSODA ul. Przemysłowa 30 88-160 Janikowo Instalacja sody surowej	Woda amoniakalna < 25 %	480 m^3	Zbiorniki magazynowe naziemne 2x360 m^3 oraz instalacje technologiczne	Zasięg strefy 200 m	UN 2672
		Ług pofiltracyjny	460 m^3	Zbiornik naziemny	-	-
	SODA POLSKA CIECH S. A. Zakład Produkcyjny JANIKOSODA ul. Przemysłowa 30 88-160 Janikowo Elektrociepłownia	Kwas solny 33 %	225 m^3	Zbiorniki naziemne 4x75 m^3	Zasięg strefy 20 m	UN 1789
		Wodorotlenek sodowy 40 %	140 m^3	Zbiorniki 2x75 m^3 1x60 m^3	Zasięg strefy 50 m	UN 1823

Lp.	Nazwa obiektu (instalacji) i adres	Rodzaj substancji niebezpiecznych	Max ilość [T] lub [m^3]	Sposób składowania lub przetwarzania	Zasięg strefy stężeń śmiertelnych i liczba osób mogących się w niej znaleźć	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7
	SODA POLSKA CIECH S. A. Zakład Produkcyjny JANIKOSODA ul. Przemysłowa 30 88-160 Janikowo ZOW	Chloryn sodowy 25 %	1,26 T	Zamknięte zbiorniki z tworzywa 21x61 kg	-	UN 1908
6.	Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica" S. A. ul. Niepodległości 42 88-150 Kruszwica Zakład produkcyjny w Kobylnikach	Wodór	0,5 T	Bateriowóz samochodowy oraz w instalacji technologicznej	Strefa zagrożenia wybuchem 2 osoby	UN 1049
		Amoniak	1,6 T	Zbiornik amoniaku oraz instalacja chłodnicza	Cały obiekt margarynowni 48 osób	UN 1005
		Kwas siarkowy 96%	79 T	Zbiorniki magazynowe nadziemne w wannie zabezpieczającej	Wanna ochronna 1 osoba	UN 1833
		Wodorotlenek sodu	101 T	Zbiorniki magazynowe nadziemne w wannie zabezpieczającej	Wanna ochronna 1 osoba	UN 1823
		Olej opałowy lekki	155 T	Zbiorniki magazynowe nadziemne w wannie zabezpieczającej	Wanna ochronna 1 osoba	UN 1202
		Metanolan sodu	0,8 T	W pojemnikach metalowych w wydzielonym magazynie wyposażonym w automatyczna instalację gaśniczą proszkową	Obiekt magazynku 1 osoba	UN 1289

Lp.	Nazwa obiektu (instalacji) i adres	Rodzaj substancji niebezpiecznych	Max ilość [T] lub [m^3]	Sposób składowania lub przetwarzania	Zasięg strefy stężeń śmiertelnych i liczba osób mogących się w niej znaleźć	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7
		Kwas fosforowy 75%	35 T	Zbiornik magazynowy nadziemne w wannie zabezpieczającej	Wanna ochronna 1 osoba	UN 1805
		Kwas solny 33%	24 T	Zbiornik magazynowy nadziemne w wannie zabezpieczającej	Wanna ochronna 1 osoba	UN 1789
7.	Włozamot Panel Sp. z o.o., ul. Inflancka 5, lok. 81, 00-189 Warszawa (Latkowo 37, działka nr 151 gm. Inowrocław)	n-Pentan	9 T	Podziemny zbiornik n-pentanu o pojemności 40 m^3 wraz z wewnętrzną instalacją do odbiornika – pompa pentanu do odbiornika – pompa pentanu w hali produkcyjnej	-	UN 1265
		Katalizator KX 66	5 T	Zbiornik IBC 10001	-	-
8.	Arkema Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 4 88-100 Inowrocław	Propan-butan	2 x 20 m^3 2 x 6,7 m^3	Zbiorniki podziemne, zlokalizowane na zewnątrz hali produkcyjnej	-	UN 1965
		Olej napędowy	0,4 m^3	beczki stalowe o pojemności 0,2 m^3	-	UN 1203
		Kwas solny 35 – 38 %	0,008 m^3	opakowania szklane o pojemności 1 l	-	UN 1789
		Chlorek wapnia spożywczy E-509	65 m^3	zbiornik stalowy naziemny bezciśnieniowy	-	-
		Szkło wodne sodowe – krzemian sodowy	215 m^3	zbiorniki naziemne 5 x 43 m^3;	-	-

Lp.	Nazwa obiektu (instalacji) i adres	Rodzaj substancji niebezpiecznych	Max ilość [T] lub [m^3]	Sposób składowania lub przetwarzania	Zasięg strefy stężeń śmiertelnych i liczba osób mogących się w niej znaleźć	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7
		Ług sodowy 50 %	100 m^3	zbiornik stalowy naziemny	-	UN 1824

Rozdział II


Działania ratownicze

1. Zestawienie akcji ratowniczych.

Tabela 4 Zestawienie działań ratowniczych przeprowadzonych na terenie powiatu w 2015 r.

Rodzaj zdarzenia	Ilość interwencji
Pożary	648
Miejscowe zagrożenia	975
Alarmy fałszywe	131
Razem	**1754**

*Dane pochodzą z programu Zestawienia ST

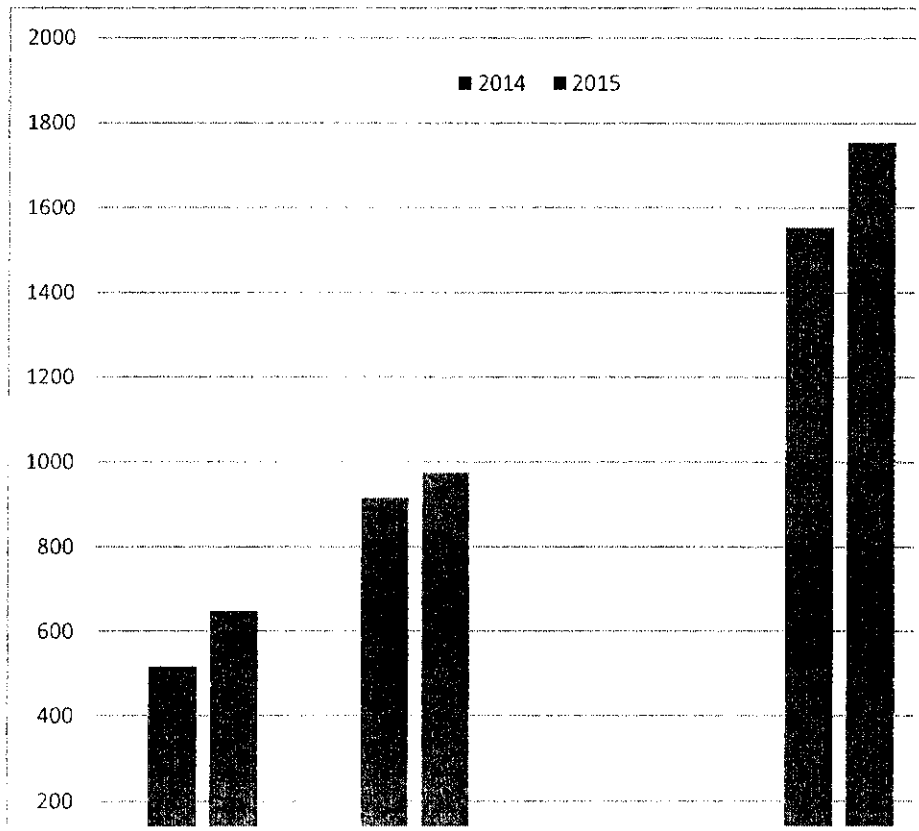

Wykres 6 Graficzne porównanie ilości działań ratowniczych wg rodzaju w latach 2014—2015

W 2015 r. nastąpił wzrost ilości zdarzeń w stosunku do roku 2014 o 11%, kiedy to przeprowadzono 1754 akcje ratownicze. W ujęciu rodzajowym działań ratowniczych w 2015 r. odnotowano 20% wzrost ilości pożarów z 516 do 648 zdarzeń, z kolei w przypadku innych miejscowych zagrożeń odnotowano 6% wzrost z 916 do 975 zdarzeń. W przypadku alarmów fałszywych odnotowano 7% wzrost w stosunku do 2014 roku ze 122 do 131.

Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat rozkład ilości działań ratowniczych według rodzaju zagrożenia kształtował się następująco.

Tabela 5 Rozkład ilości działań ratowniczych wg rodzaju w latach 2005—2015.

Rok	Pożary	Inne miejscowe zagrożenia	Alarmy fałszywe	Razem zdarzeń
2005	838	871	101	1810
2006	795	1028	107	1930
2007	763	1267	114	2144
2008	810	1218	135	2163
2009	829	1244	106	2179
2010	590	1329	126	2045
2011	689	1571	161	2421
2012	710	1134	129	1973
2013	462	1144	109	1715
2014	**516**	**916**	**122**	**1554**
2015	**648**	**975**	**131**	**1754**

*Dane pochodzą z programu Zestawienia ST

W porównaniu z rokiem 2005 ilość interwencji zmalała o 3 % – czyli o 56 zdarzeń. Na przestrzeni minionej dekady jednostki ochrony przeciwpożarowej usuwały rocznie średnio 1971 zdarzeń. Realizując ustawowe zadania zwalczania pożarów, innych miejscowych zagrożeń i likwidacji klęsk żywiołowych, zarówno jednostki Państwowej Straży Pożarnej oraz inne podmioty funkcjonujące w systemie ratowniczo-gaśniczym coraz częściej walczą z innymi niż ogień zagrożeniami dla zdrowia, życia lub mienia ludzi, bądź środowiska. Powyższa tabela obrazuje wzrost liczby innych miejscowych zagrożeń i stopniowe powiększanie się ich przewagi ilościowej nad pożarami. W 2015r. został uruchomiony moduł SIWCPR w Wojewódzkim Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Bydgoszczy co bezpośrednio przekłada się na współpracę z SK KP PSP w Inowrocławiu. Od momentu uruchomienia modułu zgłoszenia alarmowe kierowane do WCPR w Bydgoszczy przekazywane są w postaci pisemnej informacji, a nie jak dotychczas przekazywania rozmowy telefonicznej.

Tabela 6 Ilość interwencji w 2015 r. w poszczególnych gminach wg rodzaju zagrożenia.

Gmina	Pożary*	Miejscowe zagrożenia*	Alarmy fałszywe*
Dąbrowa Biskupia	22	19	2
Gniewkowo	33	131	10
m. Inowrocław	269	406	80
Inowrocław	50	79	9
Janikowo	56	63	6
Kruszwica	116	156	12
Pakość	48	56	5
Rojewo	17	25	5
Złotniki Kujawskie	37	40	2
Razem	**648**	**975**	**131**
Działania poza granicami powiatu	6	6	0

*Dane pochodzą z programu Zestawienia ST

W tabeli 6 przedstawiono zestawienie akcji ratowniczych wg rodzaju zagrożenia przeprowadzonych w 2015 r. w poszczególnych gminach z uwzględnieniem alarmów fałszywych. Zdecydowanie największa ilość zdarzeń ratowniczych każdego rodzaju wydarzyła się w zamieszkałym przez największą liczbę mieszkańców Inowrocławiu – 41 % wszystkich pożarów, 42 % wszystkich innych miejscowych zagrożeń, 61 % alarmów fałszywych. Kolejną jednostką samorządową, na terenie, której przeprowadzono dużą ilość akcji ratowniczych, jest największa w powiecie gmina Kruszwica. Na jej terenie jednostki ochrony przeciwpożarowej likwidowały skutki 18 % wszystkich pożarów w powiecie, 16 % wszystkich innych miejscowych zagrożeń i zgłoszono 9% alarmów fałszywych.

Tabela 7 Udział jednostek OSP włączonych do ksrg w działaniach ratowniczych w 2015 r. wg ilości interwencji.

Lp.	OSP w ksrg	Liczba interwencji
1	Modliborzyce	19
2	Pakość	125
3	Trląg	70
4	Rojewo	49
5	Witowice	54
6	Złotniki Kujawskie	85
7	Kruszwica	248
8	Gniewkowo	177
9	SODA MĄTWY	26
10	JANIKOSODA	83
11	Jaksice	68
12	Chełmce	60
13	Kołodziejewo	41

*Dane pochodzą z programu Zestawienia ST

Tabela 8 Ilość pożarów pod względem wielkości w 2015 r. w poszczególnych gminach.

inowrocławski	648	590	49	8	1
Dąbrowa Biskupia	22	19	1	2	0
Gniewkowo	33	32	1	0	0
m. Inowrocław	269	266	3	0	0
Inowrocław	50	43	7	0	0
Janikowo	56	48	7	1	0
Kruszwica	116	92	22	2	0
Pakość	48	41	5	2	0
Rojewo	17	16	1	0	0
Złotniki Kujawskie	37	33	2	1	0
	648	590	49	8	1

*Dane pochodzą z programu Zestawienia ST.

Tabela 9 Zestawienie ilości pożarów w gminach w latach 2014 — 2015.

Gmina / lata	**2014**	**2015**
Dąbrowa Biskupia	13	22
Gniewkowo	38	33
m. Inowrocław	243	269
Inowrocław	48	50
Janikowo	24	56
Kruszwica	78	116
Pakość	30	48
Rojewo	17	17
Złotniki Kujawskie	15	37
Razem:	**506**	**648**

Tabela 9 obrazuje rozkład liczby pożarów w poszczególnych gminach powiatu na przestrzeni ostatnich dwóch lat. W mieście Inowrocław, które jak opisano wcześniej, charakteryzuje największa liczba pożarów, odnotowano wzrost liczby tych zdarzeń w stosunku do roku 2014. Na przestrzeni ostatnich dwóch lat w powiecie wydarzyło się 1154 pożarów.

Tabela 10 Ilość innych miejscowych zagrożeń (MZ) pod względem wielkości w 2015 r. w poszczególnych gminach.

	Miejscowe zagrożenie			
Powiat / gmina	RAZEM	małe	lokalne	średnie
inowrocławski	975	98	869	8
Dąbrowa Biskupia	19	1	18	0
Gniewkowo	131	8	120	3
m. Inowrocław	406	54	352	0
Inowrocław	79	7	71	1
Janikowo	63	5	58	0
Kruszwica	156	13	141	2
Pakość	56	5	50	1
Rojewo	25	3	22	0
Złotniki Kujawskie	40	2	37	1
	975	98	869	8

Tabela 11 Zestawienie ilości MZ w latach 2014 — 2015.

Gmina (miasto) / lata	2014	2015
Dąbrowa Biskupia	26	19
Gniewkowo	127	131
m. Inowrocław	350	406
Inowrocław	60	79
Janikowo	69	63
Kruszwica	140	156
Pakość	73	56
Rojewo	29	25
Złotniki Kujawskie	38	40
Razem:	912	975

Zdecydowana większość interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu związana jest z usuwaniem skutków MZ. Powyższa tabela 11 obrazuje ilość tych zdarzeń w poszczególnych gminach na przestrzeni ostatnich dwóch lat. Statystyczne porównanie ilości pożarów w analogicznym okresie (tabela 9) i MZ z tabeli 11 potwierdzi postawione wyżej stwierdzenie o coraz częstszym prowadzeniu przez strażaków akcji związanych z likwidacją skutków innych miejscowych zagrożeń.

W związku z powyższym należy stwierdzić jednoznacznie, że głównym zagrożeniem dla współczesnego człowieka stają się inne miejscowe zagrożenia.

Tabela 12 Ilość alarmów fałszywych pod względem rodzaju w 2015 r. w poszczególnych gminach.

Gmina	Razem	Złośliwe	W dobrej wierze	Z instalacji
inowrocławski	131	6	93	32
Dąbrowa Biskupia	2	0	1	1
Gniewkowo	10	0	8	2
m. Inowrocław	80	2	51	27
Inowrocław	9	2	7	0
Janikowo	6	0	6	0
Kruszwica	12	1	11	0
Pakość	5	0	4	1
Rojewo	5	1	3	1
Złotniki Kujawskie	2	0	2	0
	131	6	93	32

W 2015 r. odnotowano 6 złośliwych zgłoszeń o zdarzeniu, oraz 93 alarmy fałszywe w dobrej wierze. Odnotowano 32 alarmów fałszywych z systemu sygnalizacji przeciwpożarowej (SSP), które spowodowały nieuzasadniony wyjazd jednostek ratowniczych do obiektów, z których wpłynęły. Istota SSP polega na automatycznym dozorowaniu obiektu przez specjalistyczną instalację wykrywania i alarmowania o pożarze i automatyczne, bez udziału człowieka przekazywanie tego alarmu do Państwowej Straży Pożarnej.

Tabela 13 Zestawienie ilości alarmów fałszywych w gminach w latach 2014 — 2015.

Gmina (Miasto) / lata	**2014**	**2015**
Dąbrowa Biskupia	1	2
Gniewkowo	4	10
m. Inowrocław	82	80
Inowrocław	14	9
Janikowo	3	6
Kruszwica	8	12
Pakość	5	5
Rojewo	2	5
Złotniki Kujawskie	3	2
Razem:	122	131

W lipcu 2013r. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej PSP wydał wytyczne do organizacji ratownictwa specjalistycznego na terenie całego kraju. Powyższe wytyczne dotyczą zarówno jednostek zawodowych PSP ale także jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. W wyniku

podjętych działań wyłoniono na terenie powiatu jednostki OSP które przez wzgląd na wyposażenie oraz położenie zostały wyznaczone do ww. zadań.

Ratownictwo specjalistyczne w zakresie podstawowym realizowane jest w dziedzinach:

- Ratownictwo poszukiwawczo ratownicze,
- Ratownictwo chemiczno – ekologiczne,
- Ratownictwo techniczne,
- Ratownictwo wodne,
- Ratownictwo wysokościowe,
- Ratownictwo medyczne.

Realizacja każdej z dziedzin ratownictwa pociąga za sobą doposażenie w sprzęt specjalistyczny. Jednostki zawodowe PSP zobligowane są do realizacji zadań specjalistycznych w zakresie podstawowym w każdej z dziedzin. Poniżej przedstawiono jednostki OSP wyznaczone przez Komendanta Powiatowego PSP do realizacji zadań specjalistycznych w zakresie podstawowym.

Tabela 14 Jednostki straży pożarnych wyznaczone do zadań specjalistycznych.

Lp.	Gmina	Nazwa jednostki	Rodzaj jednostki	Rodzaj ratownictwa, który jednostka będzie realizować				
				wodne	wysokościowe	chemiczno-ekologiczne	poszukiwawczo-ratownicze	techniczne
1	Inowrocław	JRG 1 Inowrocław	JRG	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
2	Inowrocław	JRG 2 Inowrocław	JRG	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
3	Janikowo	OSP JZS "JanikoSoda SA"	OSP KSRG			Tak	Tak	Tak
4	Kruszwica	OSP Kruszwica	OSP KSRG	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
5	Gniewkowo	OSP Gniewkowo	OSP KSRG	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
6	Pakość	OSP Pakość	OSP KSRG	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
7	Rojewo	OSP Rojewo	OSP KSRG			Tak	Tak	Tak
8	Dąbrowa Biskupia	OSP Modliborzyce	OSP KSRG			Tak	Tak	Tak
9	Złotniki Kujawskie	OSP Złotniki Kujawskie	OSP KSRG			Tak	Tak	Tak
10	Kruszwica	Chełmce	OSP KSRG					Tak
11	Janikowo	Kołodziejewo	OSP KSRG					Tak
12	Inowrocław	Jaksice	OSP					Tak

2. Charakterystyczne działania ratownicze przeprowadzone w 2015 r.

1) W dniu 10.04.2015 roku o godz. 0.57 w Jaksicach przy ul. Szosa Bydgoska doszło do pożaru poddasza budynku mieszkalnego jednorodzinnego. W wyniku pożaru częściowemu spaleniu uległ dach budynku, poddasze, wyposażenie mieszkania. Straty oszacowano na 200 tysięcy zł. W działaniach brało udział 9 jednostek straży pożarnych.


2) W dniu 05.05.2015r w m. Brześć, pożar dużej chlewni. Pożarem całkowicie objęta została konstrukcja dachu chlewni, z uwagi na zwartą zabudowę istniała możliwość rozprzestrzenienia się pożaru na pozostałe budynki . Konieczne stało się prowadzenie działań połączonych; podawania wody w natarciu i obronie, przy jednoczesnym ewakuowaniu zagrożonych 1500 szt. świń. Podano 10 prądów gaśniczych, w tym jeden z SHD- 25, zużyto 70 m3 wody. W wyniku sprawnej akcji i ofiarności nie tylko strażaków ale i pracowników, osób postronnych udało się uratować 1470 świń. Z uwagi na parametry pożarów (950 m2) pożar został zakwalifikowany jako pożar duży. W działaniach gaśniczych brało udział 19 zastępów, w ilości 86 strażaków. Łącznie z pracami rozbiórki całości konstrukcji poddasza i dozorowaniem pogorzeliska zakończono działania po 28 godzinach . Szacunkowa wartość uratowanego mienia to 950 tys. zł.




3) Do zdarzenia doszło 12.12.2015 r. przed godz. 23.00. W jednym z domków jednorodzinnych przy ul. Lotniczej w Inowrocławiu doszło do pożaru. Na miejsce przybyły dwie jednostki Straży Pożarnej, które ugasiły płonące poddasze budynku. Ewakuowano 3 osoby.



4) Do zdarzenia doszło 19.12.2015 r. w Palczynie pod Złotnikami Kujawskimi. Droga na Łabiszyn jest częściowo zablokowana – ruch odbywa się jednym pasem. Cysterna przewoziła 10 ton benzyny i 25 ton oleju napędowego. Wskutek przewrócenia się cysterny doszło do wycieku paliwa z górnych włazów z realnym zagrożeniem eksplozją. W związku z groźbą eksplozji paliwa odcięto dopływ prądu do Palczyna – cysterna leży bezpośrednio pod linią energetyczną.

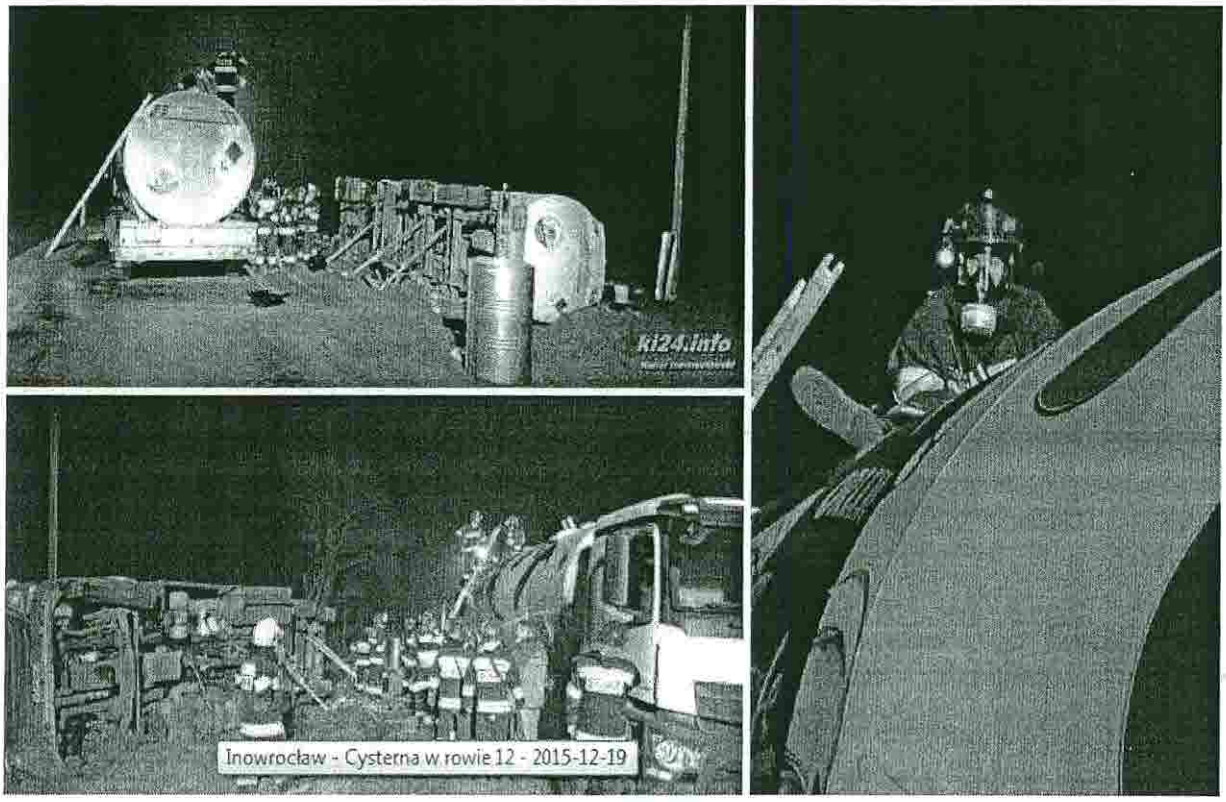


5) W dniu 29 lipca 2015 roku o godz. 22.42 w Olszewicach na drodze powiatowej DP2545 gmina Inowrocław doszło do tragicznego w skutkach zdarzenia drogowego – samochód osobowy marki Seat Toledo uderzył czołowo w drzewo. W wyniku wypadku jedna osoba- kierująca pojazdem poniosła śmierć na miejscu .

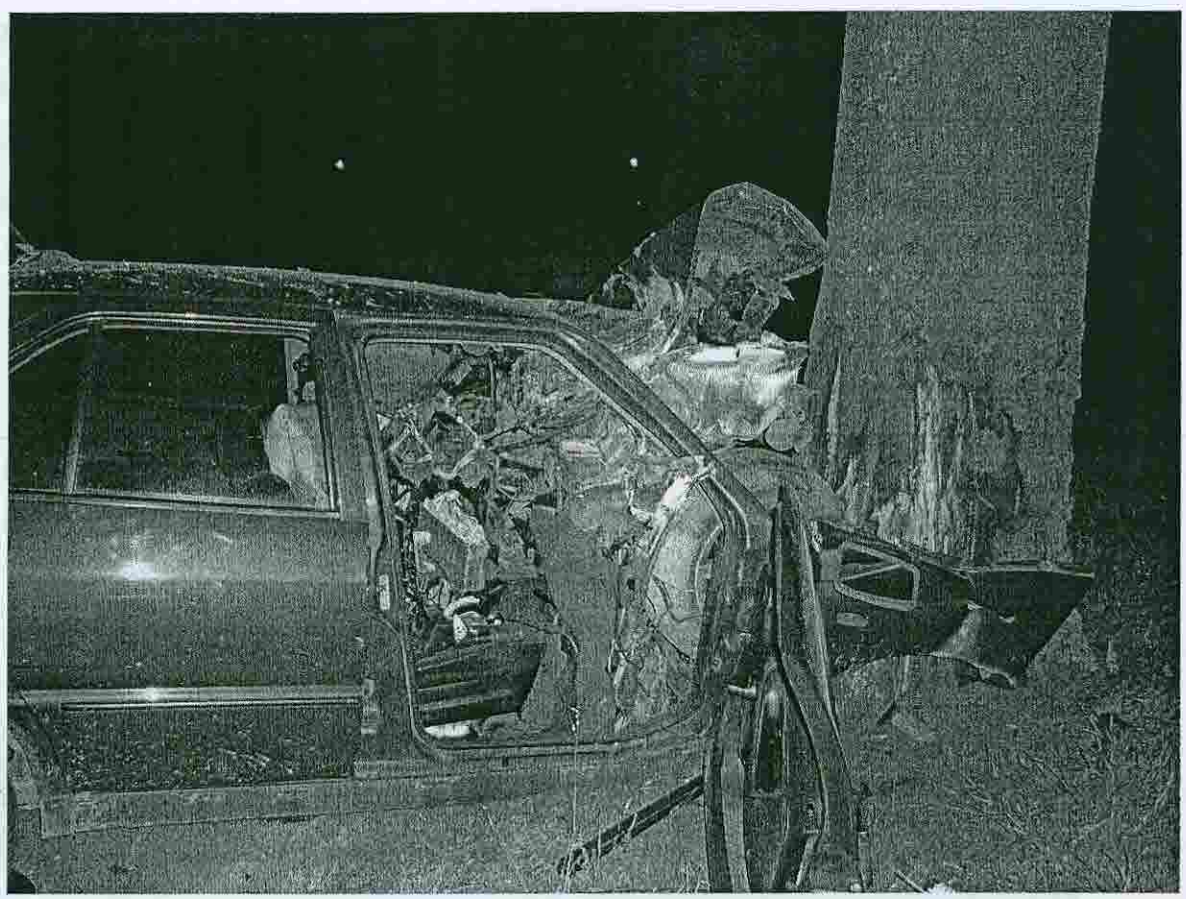



6) W dniu 25 stycznia 2015 roku w m. Złotniki Kujawskie na drodze krajowej nr 25 doszło do zderzenia samochodu osobowego opel vectra z samochodem ciężarowym man . W wyniku wypadku poszkodowane zostały dwie osoby, kierująca oplem i jej pasażerka. Z uwagi na zniszczone elementy karoserii oraz na stan poszkodowanej pasażerki, do ewakuacji ze zniszczonego wraku strażacy użyli narzędzi hydraulicznych.. W powyższym wypadku uczestniczył również autobus, który uległ niewielkim uszkodzeniom, natomiast pasażerowie i kierowca nie odnieśli żadnych obrażeń.

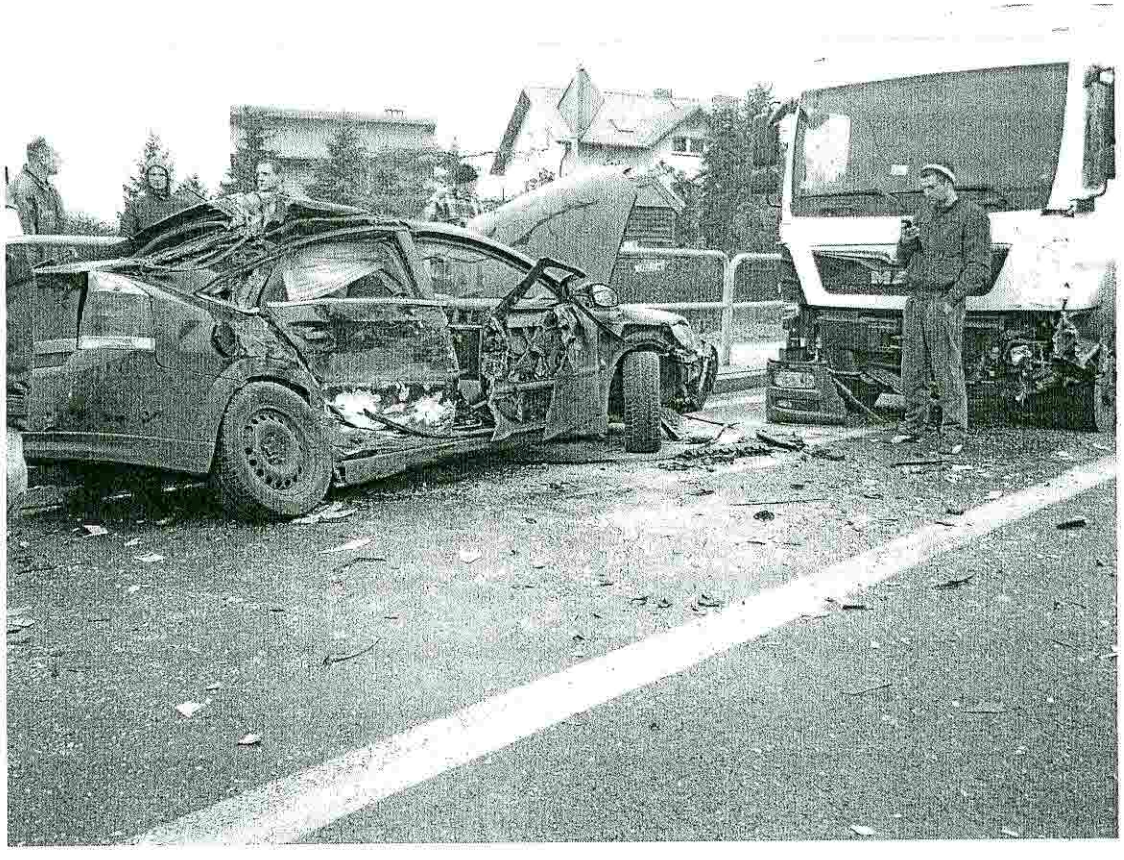

7) W dniu 01.10.2015r. na terenie zakładu produkcyjnego „Cykoria S.A." w Wierzchosławicach, w wyniku wady procesu technologicznego prażalnika przemysłowego doszło do zapalenia się 500kg zboża w schładzarce tegoż urządzenia, powierzchnia schładzarki wynosiła 10m2. Urządzenie znajduje się na parterze budynku przemysłowego o powierzchni 300m2 i wysokości 10m, dwukondygnacyjnego, wykonanego z płyt obornickich. Wewnątrz panowało duże zadymienie i wysoka temperatura. Strażacy pracowali w sprzęcie ochrony układu oddechowego (OUO). Podczas działań gaśniczych podano jeden prąd wody w celu schłodzenia urządzeń i prąd piany ciężkiej do wnętrza schładzarki. Po zlokalizowaniu pożaru i oddymienia wybito

dwie szyby na wyższej kondygnacji, zawartość zboża w schładzarce została usunięta na zewnątrz. W wyniku wysokiej temperatury na drugiej kondygnacji, w przewodzie odprowadzającym powietrze uszkodzeniu uległ silnik wentylatora.



8) W dniu 27.09.2015r. na drodze krajowej nr 15 w m. Suchatówka, również doszło do tragicznego w skutkach wypadku drogowego -zderzenia dwóch samochodów osobowych m. Jeep Cherokee i Chevrolet Aveo. Pomimo szybkiego wydobycia, przy użyciu narzędzi hydraulicznych przez strażaków i podjętych działaniach medycznych przez zespół ratownictwa medycznego, nie udało się uratować młodej dwudziestoletniej kierującej pojazdem m Chevrolet. Natomiast kierujący pojazdem jeep wyszedł bez obrażeń. Uczestniczące w zdarzeniu pojazdy uległy całkowitemu zniszczeniu.



9) W dniach 18.07.2015r przez nasze województwo przeszły gwałtowne burze i wichury. Wiatr był tak silny , że we wielu miejscowościach doszło do uszkodzenia konstrukcji dachów budynków , zostały powalone drzewa i naderwane konary . W związku z powyższym konieczne stało się usunięcie powalonych drzew, zwisających konarów i zabezpieczenie uszkodzonych dachów poprzez założenie plandek. Usuwanie tych skutków przy wiejącym wietrze i często opadach deszczu trwało do 01.08.2015r. Również w celu współdziałania sił i środków SDH-25 w dniu 21.07.2015r., brał udział w długotrwałych działaniach na terenie pow. toruńskiego .
10) W dniu 06 stycznia 2015r. w m. Piecki gm. Kruszwica na przejeździe kolejowym doszło do zderzenia pociągu towarowego z samochodem osobowym. Wewnątrz pojazdu znajdowały się dwie osoby. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon osób znajdujących się we wnętrzu pojazdu.





Rozdział III

Zabezpieczenie operacyjne powiatu

1. Informacje ogólne

Powiat inowrocławski zabezpieczają operacyjnie następujące jednostki ochrony przeciwpożarowej:

1) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu, przy ul. Poznańskiej 133 w Inowrocławiu, w której służbę pełni 104 strażaków i pracuje 3 pracowników cywilnych; w skład komendy wchodzą:
   - Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 1 przy ul. Poznańskiej 133 w Inowrocławiu,

stan osobowy 50 strażaków;

- Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 2 przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 62, w Inowrocławiu, stan osobowy 35 strażaków;

2) Zakładowa Służba Ratownicza Zakładów Tłuszczowych KRUSZWICA S.A., przy ul. Niepodległości 42, 88-150 Kruszwica, stan osobowy 11 strażaków;
3) Jednostka Organizacyjna Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Jednostce Wojskowej 1641 przy ul. Jacewskiej 73, 88-100 Inowrocław, stan osobowy 21 strażaków;
4) Ochotnicze Straże Pożarne (OSP):
   - 21 jednostek OSP typu S (posiadające na wyposażeniu samochód gaśniczy), w tym: 13 jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego;
   - 1 jednostka OSP typu M (posiadająca na wyposażeniu tylko motopompę).

2. Pojazdy pożarnicze i specjalne jednostek ochrony przeciwpożarowej

Poniższe zestawienia obrazują ilościowy stan wyposażenia jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu.

Tabela 15 Struktura wiekowa pojazdów pożarniczych używanych przez Państwową Straż Pożarną.

Lp.	Rodzaj pojazdów (Marka, typ)	Rok produkcji	Okres eksploatacji	Normatywny okres eksploatacji	Wykonana norma eksploatacji (w %)
1.	**Pojazdy gaśnicze**				
	Scania P360 – GBA 2,5/25	2015	0	12	**0 %**
	Renault 340 – GCBA 4/32	2000	14	15	**100%**
	Star 12,227 – GBA2/16	2003	11	12	**108%**
	Renault 420 – GCBA 8/50	2007	7	15	**60%**
	MAN 13.290 - GBA 2,5/2,5	2013	1	12	**8%**
2.	**Pojazdy specjalne**				
	VW T5 – SLRw	2005	9	12	**83%**
	Mercedes Atego - SW-3000	2015	0	15	**0%**
	Mercedes – SLRChem	1991	23	12	**200%**
	Star 266 – SW-3000	1988	26	15	**180%**
	Ford Transit – SLRT	1997	17	12	**150%**
	Volvo M12 – SH 40	2004	10	20	**55%**
	Man – SH-25D	2010	4	20	**25%**
	Renault Midlum 300 - SRt	2013	1	15	**13%**
3.	**Pojazdy operacyjne**				
	Nissan Pickup – SLRr	2001	13	12	**117%**
	Skoda Roomster – SLOp	2007	7	10	**80%**
	Nissan Pickup – SLRr	2008	6	12	**58%**
	Chevrolet Cruze – SLOp	2010	4	10	**50%**
	Ford Rangert – SLRr	2014	0	12	**0%**
4.	**Pojazdy kwatermistrzowskie**				
	FORD Transit - Mikrobus	2013	1	12	**17%**
	Peugeot Partner - SLKw	2014	0	12	**8%**

Tabela 16 Wykaz pojazdów pożarniczych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych.

Lp.	gmina	OSP/ZOSP	Parametry charakterystyczne	Rok produkcji	KSRG
1	m. Inowrocław	Soda Polska CIECH Sp z o.o.	6/32	1984	Tak
2		Soda Polska CIECH Sp z o.o.	2,5/23/2,3	2004	Tak
3	gm. Inowrocław	Jaksice	3/25/1,6	1992	Tak
4		Jacewo	6/32	1983	Nie
5		Jacewo	0,8/12	1977	Nie
6		Gnojno	2,5/16	1977	Nie
7	Janikowo	Trląg	6/32	1984	Tak
8		Trląg	4,5/35,5	2015	Tak
9		Kołodziejewo	5/32	1985	Tak
10		Soda polska CIECH S.A. Janikowo	2,5/16	1986	Tak
11		Soda polska CIECH S.A. Janikowo	2,5/25	2012	Tak
12	Pakość	Pakość	2,5/16	1981	Tak
13		Pakość	1/8	2002	Tak
14		Pakość	3,5/16/1,6	2015	Tak
15	Kruszwica	Kruszwica	5/40	2014	Tak
16		Kruszwica	2,5/25	2007	Tak
17		„Cukrownia"K-ca	3/16/1,6	1996	Nie
18		Witowice	2.5/16	2010	Tak
19		Witowice	2,5/8	1987	Tak
20		Rusinowo	2,5/16	1987	Nie
21		Rusinowo	2/25/2,5	1998	Nie
22		HZiNR Polanowice	2,5/16	1985	Nie
23		Ostrówek	2,5/32	1991	Nie
24		Chełmce	2,5/16	1986	Tak
25		Chełmce	2,7/3/4,5	2015	Tak
26	Rojewo	Rojewo	4,5/27	2014	Nie
27		Rojewo	1/12	2001	Nie
28		Rojewice	6/32	1988	Nie
29		Rojewice	6,6/32	1988	nie
30	Złotniki Kujawskie	Złotniki Kujawskie	3,5/27,5	2014	Tak
31	Gniewkowo	Gniewkowo	2,5/16	2011	Tak
32		Gniewkowo	5/32	2014	Tak
33		Kijewo	2,5/16	1997	Nie
34		Gąski	1/12	2002	Nie

35		"Cykoria" S.A.	6/32	1988	Nie
36	Dąbrowa Biskupia	Dąbrowa Biskupia	2,5/8	1985	Nie
37		Wiersz do	usunięcia		
38		Modliborzyce	2,5/16	1991	Tak
39		Stanomin	2/32	1985	Nie
40		Radojewice	2,5/16	1988	Nie

Tabela 17 Wykaz pojazdów pożarniczych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych przy zakładach pracy.

Lp.	Jednostka OSP	Rodzaj pojazdów (Marka, typ)	Rok produkcji
1.	**Samochody w wieku 0 – 10 lat**		
	Soda Polska Ciech Sp. z o.o. ZP w Janikowie, ul. Przemysłowa 30	GBA 2,5/25	2012
2.	**Samochody w wieku 10 – 20 lat**		
	Krajowa Spółka Cukrowa S.A. oddział Cukrownia Kruszwica	GBA-3/16/1,6	1994
	Soda Polska Ciech S.A.. Zakład Produkcyjny SODA MĄTWY	GBA2,5/32	2004
3.	**Samochody w wieku powyżej 20 lat**		
	HZiNR Polanowice	GBA-2,5/16	1985
	Soda Polska Ciech S.A.. Zakład Produkcyjny SODA MĄTWY	GCBA-6/32	1984
	Soda Polska Ciech Sp. z o.o. ZP w Janikowie, ul. Przemysłowa 30	GBA-2,5/16	1986
	Cykoria S.A. Wierzchosławice 15 88-141 Wierzchosławice	GCBA-6/32	1988

3. Gotowość operacyjna jednostek ochrony przeciwpożarowej

Gotowość operacyjna podmiotów ochrony przeciwpożarowej była w 2015 r. nadzorowana w trakcie inspekcji gotowości operacyjnej. Zespoły kontrolne Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej przeprowadziły 4 inspekcje gotowości operacyjnej w Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych Nr 1 i 2 Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu. Zespół kontrolny Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu przeprowadził 43 inspekcje gotowości operacyjnej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Dwukrotnie w ciągu roku skontrolowano gotowość operacyjną każdej z 13 jednostek OSP włączonych do ksrg. Skontrolowano także jednostki OSP typu S, niewłączone do ksrg.

Inspekcje gotowości operacyjnej jednostek OSP typu S były przeprowadzone po wcześniejszym zawiadomieniu w okresie wiosennym i jesiennym z udziałem przedstawicieli

jednostek samorządowych finansujących ich gotowość operacyjną. Udział tych przedstawicieli ma na celu zwrócenie przez te podmioty uwagi na problemy z jakimi borykają się w codziennej działalności na rzecz bezpieczeństwa pożarowego kontrolowane OSP. Ponadto zapowiadane inspekcje pozwalają zarządom tych OSP przygotować wymagane dokumenty potwierdzające gotowość operacyjną jednostki.

Jednostki OSP w ksrg są kontrolowane bez wcześniejszej zapowiedzi, co daje rzeczywisty obraz ich gotowości operacyjnej.

Inspekcje nie wykazały rażących niedociągnięć w gotowości operacyjnej kontrolowanych podmiotów. Drobne uchybienia były usuwane natychmiast po inspekcji. W ostatnim czasie zauważalny jest natomiast wyraźny spadek ilości czynnych strażaków członków OSP, którzy biorą bezpośredni udział w działaniach ratowniczych. Przekłada się to na stopień gotowości operacyjnej tych jednostek i czas jej osiągania. Stan ten dotyczy zarówno jednostek OSP w ksrg oraz jednostek niewłączonych do tego systemu.

Inspekcje gotowości operacyjnej Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych wykazały dobrą gotowość operacyjną podmiotów ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej.

4. Struktura kadrowa Państwowej Straży Pożarnej

Stan służby i zatrudnienia w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu w podziale na strukturę osobową w poszczególnych korpusach stopni służbowych, przedstawiał się następująco.

Stan osobowy 103 strażaków i 3 pracowników cywilnych, w tym dwóch w korpusie służby cywilnej. Pracownicy cywilni pracowali w systemie codziennym, w wymiarze 40 godzin tygodniowo – 8 godzinny dzień pracy. Strażacy pełnili służbę w systemie codziennym oraz zmianowym w układzie 24 godziny służby, 48 godzin wypoczynku.

14 strażaków pełniło służbę w systemie codziennym, w tym: kierownictwo komendy – Komendant Powiatowy i jego zastępca; czterech strażaków kierujących dwoma Jednostkami Ratowniczo-Gaśniczymi – dowódcy jednostek i ich zastępcy; ośmiu strażaków w komórkach organizacyjnych komendy – Wydział operacyjny (2), Sekcja kontrolno-rozpoznawcza (2), Sekcja organizacyjna (1), Sekcja finansów (1), Sekcja kwatermistrzowsko-techniczna (2). W systemie zmianowym służbę pełniło 89 strażaków: 9 stanowiło obsadę stanowiska kierowania Komendanta; 48 pełniło służbę w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1; 32 pełniło służbę w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2.

Pracownicy cywilni to referent w Sekcji organizacyjno-kadrowej, księgowy w Sekcji finansów (oboje w korpusie służby cywilnej) i zaopatrzeniowiec w Sekcji kwatermistrzowsko-technicznej.

W poszczególnych korpusach służbowych pełniło służbę:

1) w korpusie szeregowych: 12 strażaków;
2) w korpusie podoficerów: 56 strażaków;
3) w korpusie aspirantów: 15 strażaków;
4) w korpusie oficerskim: 20 strażaków.

Łącznie 103 strażaków.

Rozdział IV

Szkolenie i doskonalenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

Realizację szkoleń jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych prowadzonych przez Komendę Powiatową PSP w Inowrocławiu w latach 2013—2015 obrazuje poniższa tabela.

Tabela 18 Szkolenia członków OSP przeprowadzone w latach 2013—2015.

Lp.	Nazwa szkolenia	2013			2014			2015		
		Ilość	Ilość przeszkolonych		Ilość	Ilość przeszkolonych		Ilość	Ilość przeszkolonych	
		Kursów	Ksrg	Pozostałe	Kursów	Ksrg	Pozostałe	Kursów	Ksrg	Pozostałe
1.	Podstawowy cz. I	4	28	47	1	15	11	2	23	21
2.	Podstawowy cz. II	1	14	15	1	27	0	4	19	36
2.	BHP	0	0	0	1	15	11	2	23	21
3.	Dowódców	0	0	0	1	2	3	0	0	0
4.	Naczelników	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Operatorów sprzętu	1	14	21	0	0	0	0	0	0
6.	Medyczny	0	0	0	1	21	3	1	33	0
7.	Techniczny	0	0	0	1	15	14	0	0	0
8.	Wodne	1	14	0	0	0	0	0	0	0
	Łącznie	**7**	**70**	**83**	**6**	**95**	**39**	**9**	**98**	**78**

Rozdział V

Czynności kontrolno-rozpoznawcze i ćwiczenia Państwowej Straży Pożarnej

1. Czynności kontrolno-rozpoznawcze

Jednym z podstawowych zadań Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z art. 1 ust. 2 p. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej[20], dalej ustawy o PSP, zawodowej, umundurowanej i wyposażonej w specjalistyczny sprzęt formacji przeznaczonej do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami, jest rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń. Na podstawie art. 23 i następnych ustawy o PSP, w celu rozpoznawania ww. zagrożeń, realizacji nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych oraz przygotowania do działań ratowniczych Państwowa Straż Pożarna przeprowadza czynności kontrolno-rozpoznawcze oraz ćwiczenia.

Zgodnie z przepisami art. 23 ust. 2 ustawy o PSP przedmiot, zakres i termin przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych jest ustalany na podstawie:

a) analizy stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej obiektów budowlanych i terenów z priorytetem dla:
   - obiektów użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego,
   - obiektów związanych z możliwością wystąpienia nadzwyczajnego zagrożenia środowiska (ZZR, ZDR),
   - terenów leśnych,

   będącej podstawą sporządzenia rocznego planu czynności kontrolno-rozpoznawczych;
b) zgłoszenia zakładu o zwiększonym albo dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej, o którym mowa w art. 250 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska[21];
c) zlecenia starosty, o którym mowa art. 35 ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym[22];
d) polecenia sądu, prokuratora lub Najwyższej Izby Kontroli;
e) zgłoszenia obiektu, dla którego przepisy prawa wymagają wydania przez organy Państwowej Straży Pożarnej opinii lub zajęcia przez nie stanowiska w zakresie ochrony przeciwpożarowej – np. oddawanie do użytkowania nowo wybudowanych obiektów, zmiana sposobu użytkowania obiektów, organizacja imprez masowych, itd.;
f) zawiadomienia wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o stwierdzeniu zagrożenia życia lub zdrowia, niebezpieczeństwie powstania szkód majątkowych w znacznych rozmiarach

[20] Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1340 ze zm.
[21] Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.
[22] Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.

lub naruszenia środowiska, o którym mowa w art. 78 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej[23];

g) wystąpienia istotnych nowych okoliczności w zakresie stanu bezpieczeństwa na terenie działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu – zawiadomienie złożone przez osoby fizyczne, osoby prawne lub inne podmioty.

W 2015 r. przeprowadzono 123 czynności kontrolno-rozpoznawczych w 168 obiektach. Czynności miały następujący charakter: 31 planowanych (podstawowych), w tym jedna sprawdzająca wykonanie obowiązków nałożonych decyzją Komendanta, 54 doraźnych (na wniosek), 38 odbiorów nowych obiektów pod względem przeciwpożarowym. Dla porównania w 2014 r. przeprowadzono 107 czynności kontrolno-rozpoznawczych w 107 obiektach. W 2015 r. podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych strażacy ujawnili 187 uchybień przepisom przeciwpożarowym.

Poniższa tabela obrazuje ilość czynności kontrolno-rozpoznawczych w 2015 r. w poszczególnych grupach obiektów i ilość obiektów, w których stwierdzono nieprawidłowości. Wzrost liczby ujawnionych nieprawidłowości wiąże się prowadzeniem czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie oceny zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w kontrolowanych obiektach, przewidzianych przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełnić lokal, w którym jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej[24].

Tabela 29 Zestawienie liczby czynności kontrolno-rozpoznawczych w poszczególnych grupach obiektów oraz ilości obiektów, w których stwierdzono nieprawidłowości.

Grupa obiektów	Liczba czynności kontrolno-rozpoznawczych		Liczba obiektów, w których stwierdzono nieprawidłowości	Liczba nowych obiektów których sierdzono uwagi do użytkowania
	Kontrole	Odbiory		
Obiekty użyteczności publicznej	48	11	34	0
Obiekty zamieszkania zbiorowego	7	2	0	0
Obiekty mieszkalne	3	2	1	0
Lasy	5	0	0	0
Obiekty produkcyjne i magazynowe	16	23	5	0
Gospodarstwa rolne	3	0	0	0
Zakłady stwarzające zagrożenie dla ludzi i środowiska (ZDR i ZZR)	3	0	0	0

[23] Tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. poz. 1807 ze zm.
[24] Dz. U. z 2015 r. Poz. 20.

Kontrolami przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, w tym zgodności wykonania z projektem budowlanym pod względem ochrony przeciwpożarowej, w 168 obiektach objęto następujące rodzaje obiektów:

1) budynki mieszkalne wielorodzinne
    a. 3 kontrole problemowe;
    b. 2 kontrole zgodności wykonania obiektów z projektem budowlanym pod względem ochrony przeciwpożarowej,
2) gospodarstwa rolne:
    a. 3 kontrole problemowe;
3) lasy:
    a. 5 kontroli podstawowych;
4) obiekty widowiskowo-sportowe
    a. 2 kontrole problemowe - na wniosek podmiotu prowadzącego o wydanie opinii w zakresie bezpieczeństwa pożarowego dla tego obiektu – opinia pozytywna,
5) obiekty oświatowe:
    a. szkoły podstawowe – 2 kontrole problemowe
    b. szkoły ponadgimnazjalne – 2 kontrola problemowe;
    c. placówki prowadzące działalność szkoleniową – 1 kontrola zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym pod względem ochrony przeciwpożarowej;
6) szpitale, obiekty opieki zdrowotnej:
    a. 1 kontrola podstawowa;
7) żłobki i przedszkola:
    a. 23 kontroli podstawowych przedszkoli;
    b. 2 kontrole zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym pod względem ochrony przeciwpożarowej,
8) obiekty zamieszkania zbiorowego
    a. 7 kontroli podstawowych;
    b. 2 kontrole pod względem zgodności wykonania obiektu z projektem pod względem ochrony przeciwpożarowej dała wynik pozytywny;

W grupie obiektów produkcyjno-magazynowych skontrolowano następujące rodzaje obiektów:

1) budynki produkcyjne:
    a. 2 kontrole problemowe;

b. 9 kontroli pod względem zgodności wykonania obiektów z projektem pod względem ochrony przeciwpożarowej dały wyniki pozytywne;

2) instalacje technologiczne poza budynkami – przeprowadzono 1 kontrole zgodności wykonania obiektu z projektem pod względem ochrony przeciwpożarowej – wyniki pozytywne;
3) magazyny i hurtownie:
    a. 9 kontroli pod względem zgodności wykonania obiektów z projektem pod względem ochrony przeciwpożarowej dały wyniki pozytywne;
4) place składowe, w tym składowiska odpadów, itp.:
    a. 1 kontrola pod względem zgodności wykonania obiektów z projektem pod względem ochrony przeciwpożarowej dały wyniki pozytywne;
5) stacje paliw i gazu płynnego:
    a. 9 kontroli podstawowych,
    b. 3 kontrole zgodności wykonania obiektów z projektem pod względem ochrony przeciwpożarowej – bez uwag;
6) zakłady stwarzające ryzyko poważnej awarii przemysłowej – Komendant skontrolował:
    a. 2 zakłady dużego ryzyka – nie stwierdził nieprawidłowości w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym i ochrony przeciwpożarowej,
    b. 1 zakład zwiększonego ryzyka – nie stwierdził nieprawidłowości w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym i ochrony przeciwpożarowej.

W grupie obiektów mieszkalnych wielorodzinnych skontrolowano w następującym zakresie:

a. 3 kontrola podstawowe;
b. 2 kontrole zgodności wykonania obiektów z projektem budowlanym pod względem ochrony przeciwpożarowej – bez uwag;

Przeprowadzono 5 czynności kontrolno-rozpoznawczych w lasach, obejmując nimi tereny leśne nadleśnictw Cierpiszewo, Gniewkowo, Gołąbki, Miradz i Solec Kujawski. Skontrolowano łącznie 12 leśnictw - nie stwierdzono uchybień przepisom przeciwpożarowym.

W 2015 r. w toku prowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych strażacy nałożyli 3 grzywny w drodze mandatów karnych za wykroczenia przeciwko przepisom ochrony przeciwpożarowej z art. 82 Kodeksu wykroczeń na łączną kwotę 550 zł.

Do najczęściej występujących uchybień, należały:

- 26 uchybień w zakresie odpowiednich warunków ewakuacji z obiektów;

- 17 uchybień w zakresie wyposażenia i konserwacji urządzeń i instalacji przeciwpożarowych;
- 15 nieprawidłowości w zakresie przygotowania obiektów do prowadzenia działań ratowniczych;
- 22 nieprawidłowości w zakresie instalacji wodociągowych przeciwpożarowych;
- 3 nieprawidłowości w zakresie zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru;
- 6 nieprawidłowości w zakresie oznakowania obiektów znakami bezpieczeństwa;
- 4 nieprawidłowości w zakresie dróg pożarowych.

Działania Komendanta w zakresie nadzoru nad funkcjonowaniem systemu monitoringu pożarowego miały następującą formę.

W systemie monitoringu pożarowego funkcjonują obiekty z mocy przepisów ochrony przeciwpożarowej zobligowane do wyposażenia w system sygnalizacji pożarowej (SSP), którego urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe powinny zostać połączone z obiektem Państwowej Straży Pożarnej, skąd następuje dysponowanie do działań sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, lub innym obiektem wskazanym przez właściwego miejscowo Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej. Właściciele, zarządcy, użytkownicy ww. obiektów dalej będą określani mianem „Abonentów".

Na potrzeby niniejszej informacji monitoring pożarowy to automatyczne (bez udziału człowieka) przesłanie z potwierdzeniem alarmu pożarowego i sygnałów uszkodzeniowych z SSP w ww. obiekcie Abonenta, poprzez system transmisji sygnałów alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych. System musi zapewnić ciągłość i pewność transmisji. Musi być co najmniej dwutorowy – łącze podstawowe i łącze dodatkowe. Łącza muszą zapewnić dwukierunkową transmisję równocześnie lub naprzemiennie. Łącza muszą różnić się fizycznie. Należy wykorzystywać dwa fizycznie różne tory transmisji. Dopuszczalne są dwa rodzaje (fizycznie różnych) torów transmisji: tory łączności przewodowej (łącza telekomunikacyjne), tory łączności radiowej (specjalizowane wyłącznie dla tego rodzaju transmisji – odpowiednie pozwolenie radiowe). Usługę transmisji ww. sygnałów, i odbiór sygnałów uszkodzeniowych systemu transmisji, zapewnia podmiot określany mianem „Operatora". Systemem transmisji sygnałów alarmów pożarowych i uszkodzeniowych, nadzorowany przez Operatora, przekazuje ww. alarm pożarowy do Centrum Odbiorczego Alarmów Pożarowych w KP PSP w Inowrocławiu, dalej „COAP", do stacji odbiorczej sygnałów alarmów pożarowych Operatora, dalej „SOAP", sygnał uszkodzeniowy do Centrum Monitoringu Operatora Systemu, dalej „CMOS". Oba centra są nadzorowane osobowo przez całą dobę.

Operator odpowiada za ciągłość i stabilność przesyłu ww. sygnałów i niezawodność systemu transmisji. W 2014 r. w COAP, na warunkach organizacyjno-technicznych ustalonych przez Komendanta Powiatowego PSP, swoje SOAP zbudowało czterech Operatorów. Stan ten utrzymywał się także w 2015 r.

- Tabela 20 Wykaz Operatorów systemu transmisji sygnałów alarmów pożarowych i uszkodzeniowych posiadających stacje odbiorcze alarmów pożarowych w centrum odbiorczym alarmów pożarowych w KP PSP w Inowrocławiu, wg stanu na 31.12.2015 r.

Lp.	Nazwa (firma) i adres Operatora
1.	Centrum Dozoru Systemów Pożarowych Sp. z o.o., adres: ul. Gorbatowa 13, 07-410 Ostrołęka
2.	Fabisiak i S-ka Spółka Cywilna, adres: ul. Lelewela 16a, 87-100 Toruń
3.	Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa „WATRA" Buchwald&Płóciniczak Spółka Jawna, adres: ul. Kościelna 14, 64-100 Leszno
4.	TP TELTECH Sp. z o.o. adres: al. Tadeusza Kościuszki 5/7, 90-418 Łódź

Według stanu na 31 grudnia 2015 r. w systemie monitoringu pożarowego połączonych było 26 obiektów. 17 z nich wymaga obligatoryjnego wyposażenia w SSP oraz połączenia jego urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych w ramach monitoringu pożarowego z mocy przepisów ochrony przeciwpożarowej. 3 są połączone na mocy usankcjonowanych postanowieniami Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej ekspertyz w zakresie ich bezpieczeństwa pożarowego, wprowadzających rozwiązania zamienne w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej. 6 obiektów jest włączonych do systemu na mocy uzgodnień z Komendantem Powiatowym, umotywowanych ich obiektywnym interesem w zakresie podniesienia poziomu bezpieczeństwa pożarowego, pomimo że obiekty te nie wymagają obligatoryjnego wyposażenia w SSP. W stosunku do 2014 r. nastąpiło odłączenie z systemu monitoringu jednego obiektu. Abonent wykazał, że jego obiekt utracił obowiązek wyposażenia w SSP i połączenia w ramach monitoringu pożarowego – zmiana warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu warunkujących powyższy wymóg. Nastąpiło odłączenie tego obiektu z systemu monitoringu pożarowego z jednoczesnym pozostawieniem jego ochrony przez SSP dozorowane przez właściciela obiektu.

Tabela 21 Zestawienie obiektów wyposażonych w system sygnalizacji pożaru połączony z KP PSP w Inowrocławiu.

Lp.	Nazwa obiektu i adres	Przeznaczenie obiektu	Obowiązek wyposażenia – bezpośrednio z przepisów ochr. ppoż.	UWAGI
1	2	3	4	7
1.	Bank Gospodarki Żywnościowej ul. Dworcowa 52-54, 88-100 Inowrocław;	Obsługi bankowej – użyteczności publicznej	tak	połączony
2.	Bank PEKAO S.A. 1 Oddział w Inowrocławiu; ul. Dworcowa 29, 88-100 Inowrocław	Obsługi bankowej – użyteczności publicznej	tak	połączony
3.	Bank PKO B.P. S.A. Oddział 1 w Inowrocławiu ul. Kr. Jadwigi 39 88-100 Inowrocław	Obsługi bankowej – użyteczności publicznej	tak	ponownie połączony
4.	Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu, ul. Solankowa 11, 88-100 Inowrocław	Obsługi bankowej – użyteczności publicznej	tak	ponownie połączony
5.	Bank Zachodni Wielkopolski Bank Kredytowy ul. Grodzka 5/7, 88-100 Inowrocław;	Obsługi bankowej – użyteczności publicznej	tak	połączony
6.	Bowling Magic Center, ul. Transportowca 31, 88-100 Inowrocław	Użyteczności publicznej	nie	połączony – na podstawie ekspertyzy
7.	Centrala telefoniczna ORANGE Polska S.A. ul. Wojska Polskiego 35, 88-100 Inowrocław	Obiekt telekomunikacji – produkcyjno-magazynowy	tak	połączony
8.	Centrum Handlowe Galeria Solna ul. Wojska Polskiego 14 88-100 Inowrocław	Obiekt handlowy – użyteczności publicznej	tak	połączony
9.	Hala widowiskowo-sportowa al. Niepodległości 4 88-100 Inowrocław	Widowisko-sportowe – użyteczności publicznej	tak	połączony
10.	Hotel „BAST" Inowrocław ul. Kr. Jadwigi 35-37, 88-100 Inowrocław	Hotel – zamieszkania zbiorowego	tak	połączony
11.	Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino" S.A. Wydział Kopalnia Soli i Podziemny Magazyn Ropy i Paliw „Góra" w Górze, 88-101 Inowrocław 3	Podziemne magazyny paliw (ZDR) – produkcyjno-magazynowy	nie	połączony – uzgodnienia
12.	KCB „Interlight" ul. Inowrocławska 4, 88-140 Gniewkowo	Produkcyjno-magazynowy	nie	połączony – uzgodnienia, zakład produkcji świec
13.	Kościół pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny ul. Laubitza 9, 88-100 Inowrocław	Kultu religijnego – użyteczności publicznej	nie	połączony – uzgodnienia

Lp.	Nazwa obiektu i adres	Przeznaczenie obiektu	Obowiązek wyposażenia – bezpośrednio z przepisów ochr. ppoż.	UWAGI
1	2	3	4	7
14.	Kościół pw. Św. Mikołaja Biskupa Pieranie 36/1, 88-133 Dąbrowa Biskupia	Kultu religijnego – użyteczności publicznej	tak	połączony, zabytek z wykazu Głównego Konserwatora Zabytków
15.	Market „KAUFLAND” ul. Poznańska 100 88-100 Inowrocław	Obiekt handlowy – użyteczności publicznej	tak	połączony
16.	Muzeum im. Jana Kasprowicza ul. Solankowa 33, 88-100 Inowrocław;	Kultury – użyteczności publicznej	tak	połączony, zabytek z wykazu Głównego Konserwatora Zabytków
17.	NZOZ Centrum Uzdrowiskowe ENERGETYK Sp. z o.o. ul. Wilkońskiego 2 88-100 Inowrocław	Sanatoria – użyteczności publicznej	tak	połączony
18.	POLI Zakład Tworzyw Sztucznych Marian Holz ul. Wiejska 74 88-100 Inowrocław	Produkcyjno-magazynowy	nie	połączony, uzgodnienia
19.	POLOmarket Sp. z o.o. Giebnia 20 88-170 Pakość Baza Magazynowa	Produkcyjno-magazynowy	nie	połączony – na podstawie ekspertyzy
20.	Przedszkole Nr 14 „Muzyczna Kraina” ul. Marii Skłodowskiej-Curie 41, 88-100 Inowrocław	Użyteczności publicznej	nie	połączony – na podstawie ekspertyzy
21.	Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „NOWOŚĆ” Jezuicka Struga 16 88-111 Rojewo	Produkcyjno-magazynowy	nie	połączony – uzgodnienia, zalecenia ubezpieczyciela
22.	SOLANKI Uzdrowisko Inowrocław Sp. z o.o. Zespół Sanatoryjno-Szpitalny Kujawiak 2 budynek A5 ul. Wilkońskiego 23 88-100 Inowrocław	Sanatoria – użyteczności publicznej	tak	połączony
23.	SOLANKI Uzdrowisko Inowrocław Sp. z o.o. Zespół Sanatoryjno-Szpitalny Kujawiak 2 budynek A1 i A3 ul. Sienkiewicza 50 88-100 Inowrocław	Sanatoria – użyteczności publicznej	tak	połączony
24.	Szpital Wielospecjalistyczny im. dra Ludwika Błażka w Inowrocławiu ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław	Szpital – użyteczności publicznej	tak	połączony

Lp.	Nazwa obiektu i adres	Przeznaczenie obiektu	Obowiązek wyposażenia – bezpośrednio z przepisów ochr. ppoż.	UWAGI
1	2	3	4	7
25.	Teatr Miejski Inowrocław ul. Plac Klasztorny 2, 88-100 Inowrocław	Kultury – użyteczności publicznej	tak	połączony
26.	Urząd Skarbowy w Inowrocławiu ul. Niepodległości 5, 88-100 Inowrocław	Administracyjno-biurowy użyteczności publicznej	nie	połączony, uzgodnienia

Analiza skuteczności funkcjonowania systemu monitoringu pożarowego w 2015 r. wykazała jeden pożar w jednym z obiektów wymienionych w powyższej tabeli. Czynności kontrolno-rozpoznawcze podjęte w celu wstępnego ustalenia nieprawidłowości, które przyczyniły się do powstania tego pożaru oraz okoliczności jego rozprzestrzeniania się wykazały, że w tamtym czasie trwały prace konserwacyjne systemu w chronionym obiekcie, mogące generować alarmy złudne (fałszywe). Abonent w uzgodnieniu z Operatorem na ten okres odłączyli samowolnie transmisję sygnałów alarmów pożarowych do COAP. Mimo wszystko SSP wykrył pożar, o którym zawiadomiła służba ochrony obiektu. W powyższym zakresie Komendant Powiatowy podjął działania nadzorcze. Podobna sytuacja już się nie powtórzy. Dzięki szybkiej reakcji służby ochrony obiektu oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej pożar nie przyniósł dużych strat. Nie było osób poszkodowanych. System sygnalizacji pożarowej spełnił swoje zadanie. Zawiódł czynnik ludzi, co zostało na przyszłość wyeliminowane działaniami nadzorczymi Komendanta Powiatowego.

Ponadto w 2015 r. system monitoringu pożarowego wygenerował 27 alarmów złudnych (fałszywych) w ww. obiektach obligatoryjnie do niego włączonych i 5 alarmów złudnych w ww. obiektach niewymagających obligatoryjnego włączenia do systemu. W 2015 r. w żadnym z ww. obiektów, z których odebrano alarmy złudne, nie wybuchł pożar.

Dalszy nadzór w tym zakresie jest jednym z priorytetów działalności kontrolno-rozpoznawczej Komendanta Powiatowego w pierwszym półroczu 2016 r.

- Urządzeniem przeciwpożarowym, które współpracując z ww. SSP w znaczący sposób podnosi bezpieczeństwo, nie tylko pożarowe, użytkowników obiektów, jest dźwiękowy system ostrzegawczy, dalej „DSO". System ten umożliwia rozgłaszanie sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych na potrzeby bezpieczeństwa osób przebywających w obiekcie, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnału z SSP, a także przez operatora. Na terenie powiatu inowrocławskiego zlokalizowanych jest 5 obiektów wymagających tego systemu.

Do 31 grudnia 2015 r. dwa z nich zostały w ten system wyposażone, przy czym jeden – handlowy, jest obiektem powstałym w 2013 r., drugi – wysoki sanatoryjny obiekt zamieszkania zbiorowego, został w ten system wyposażony również w 2013 r. Trzy obiekty, w których jeszcze nie zrealizowano tego obowiązku – szpital, jeden budynek sanatoryjny oraz hala widowiskowo-sportowa, są w trakcie realizacji tego obowiązku. Komendant Powiatowy sukcesywnie nadzoruje zaawansowanie realizacji ww. obowiązku. Przy czym szpital wdraża wieloletni program realizacji ekspertyzy technicznej bezpieczeństwa pożarowego obejmującej cały obiekt, w tym DSO. Budynek sanatoryjny jest w trakcie rozbudowy, podczas której DSO zostanie wkrótce zrealizowane. Hala widowiskowo-sportowa w Inowrocławiu również jest w trakcie realizacji tego niezwykle kosztownego obowiązku. Powyższe zagadnienie będzie również jednym z priorytetów działań kontrolno-rozpoznawczych w 2015 r.

Kolejnym niezwykle istotnym dla bezpieczeństwa pożarowego obiektów zadaniem właścicieli, zarządców, bądź użytkowników obiektów, jest wymagane dla obiektów przeznaczonych dla ponad 50 osób będących ich stałymi użytkownikami, a niebędących obiektami mieszkalnymi, przeprowadzanie praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji z całego obiektu. Systematycznie prowadzone ćwiczenia w tym zakresie pozwalają stałym użytkownikom obiektu wyćwiczyć nawyk sprawnego opuszczania obiektu w razie zagrożenia, nie tylko pożarowego. Ćwiczenia muszą być przez te podmioty przeprowadzane co najmniej raz na dwa lata, jeżeli konieczność ich częstszego przeprowadzania nie wynika z funkcji obiektu oraz występujących w nim zagrożeń dla stałych użytkowników. Zasady przeprowadzania tych działań szczegółowo regulują przepisy § 17 rozp. ws. ochr. ppoż. budynków.

Właściciel zarządca lub użytkownik opisanego w akapicie poprzedzającym obiektu jest obowiązany określić sposoby, warunki i częstotliwość przeprowadzania praktycznego sprawdzania organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu w określającej organizację jego ochrony przeciwpożarowej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Nie później niż na tydzień przed przeprowadzeniem tych ćwiczeń jest obowiązany pisemnie powiadomić Komendanta o terminie ich przeprowadzenia. Jest to termin zawity, wiążący zarówno podmiot zobowiązany, jak również Komendanta. Nie można zatem go przywrócić. Liczy się data wniesienia zawiadomienia do Komendanta.

Jeżeli w obiekcie cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności: w szkołach, przedszkolach, internatach, praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy dokonać co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników. Dlatego w przypadku np. szkół, dla których powyższe kryterium jest spełnione,

kiedy rok szkolny i związana z nim ww. jednoczesna zmiana grupy powyżej 50 stałych użytkowników, następują 1 września, ćwiczenie to musi zostać przeprowadzone w terminie do 1 grudnia danego roku, po uprzednim właściwym zawiadomieniu Komendanta, o którym mowa wyżej.

Ponadto pewna grupa obiektów – przeznaczonych przede wszystkim dla ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się, takie jak szpitale, żłobki, przedszkola, domy dla osób starszych (§ 209 ust. 2 p. 2 przepisów techniczno-budowlanych), oraz w budynkach zakwaterowania osadzonych zlokalizowanych na terenach zakładów karnych i aresztów śledczych, wymaga uzgodnienia z Komendantem zakresu i obszaru budynku objętego praktycznym sprawdzeniem organizacji i warunków ewakuacji. Jest to warunek obligatoryjny, którego właściciel, zarządca lub użytkownik tego obiektu dokonuje pisemnie przed przeprowadzeniem ćwiczeń. Składa Komendantowi propozycję uzgodnienia, która jest weryfikowana w trackie czynności kontrolno-rozpoznawczych. Uzgodnienie następuje również w formie pisemnej.

Ustalenie wymagań dla danego obiektu, terminowe przeprowadzenie, właściwe zawiadomienie Komendanta o praktycznym sprawdzeniu organizacji i warunków ewakuacji podlegają sprawdzeniu w trakcie czynności kontrolno-rozpoznawczych.

W 2015 r. do Komendanta wpłynęło 66 (o 11 więcej niż w 2013 r. i o 1 więcej niż w 2014 r.) zawiadomień podmiotów zobowiązanych przeprowadzić ww. praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji z całego obiektu. Łącznie ćwiczenia te objęły 66 obiektów. W 10 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości, w zakresie nieskutecznego terminu zawiadomienia Komendanta. Dokonano uzgodnienia 8 obszarów i zakresów obiektów ZL II, w których właściciele prowadzili ww. działania.

Ćwiczenia te w powiecie inowrocławskim jest zobowiązanych prowadzić zdecydowanie więcej podmiotów, w zdecydowanie większej liczbie obiektów. Komendant sukcesywnie dociera do nich w drodze czynności kontrolno-rozpoznawczych. Ponadto na stronie internetowej Komendanta zamieszczone są jasne wskazówki i wymagania w tym zakresie. W 2016 r. działania nadzorcze w tym zakresie będą jednym z priorytetów działań kontrolno-rozpoznawczych.

Komendant poprzez pion kontrolno-rozpoznawczy oraz operacyjny (działania ratownicze) nadzorował stan przejezdności dróg pożarowych do obiektów, które takiego dojazdu wymagają. Między innymi w drodze egzekwowania opisywanych dalej postanowień Kierującego Działaniami Ratowniczymi. W razie stwierdzenia nieprawidłowości, strażacy służby kontrolno-rozpoznawczej przeprowadzali w tych obiektach czynności kontrolno-rozpoznawcze pod kątem

sprawdzenia przygotowania obiektu do prowadzenie działań ratowniczych. W 2016 r. działania te będą dalej kontynuowane.

Działania w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem wymagań ochrony przeciwpożarowej nie skupiają się wyłącznie wokół czynności kontrolno-rozpoznawczych i innych postępowań prowadzonych w ramach rozpoznawania zagrożeń. Jednym z ważnych elementów prewencji przeciwpożarowej jest egzekucja zarządzeń kierującego działaniami ratowniczymi (KDR), dotyczących podjęcia lub wykonania określonych czynności na terenach lub w obiektach, w których prowadzone są lub były działania ratownicze. Z mocy przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i trybu korzystania z praw przez kierującego działaniem ratowniczym[25], zarządzenia KDR są decyzjami administracyjnymi. Z mocy przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji podlegają one egzekucji administracyjnej należności o charakterze niepieniężnym. W 2015 roku podmioty zobowiązane w przeważającej większości terminowo wywiązały się z nałożonych przez KDR obowiązków. Niewykonane zostaną sukcesywnie skontrolowane w 2016 r. i w razie konieczności wyegzekwowane w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Ponadto strażacy służby kontrolno-rozpoznawczej brali czynny udział w 5 edycji prowadzonej pod patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej kampanii informacyjnej „NIE dla czadu" Kampania została rozpropagowana w lokalnych mediach – prasa, portale internetowe, rozgłośnie radiowe, audycja Telewizji Miejskiej. Obszerne materiały informacyjne kampanii zostały zamieszczone na stronie internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu.

Na stronie internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu zamieszczane były inne ważne dla bezpieczeństwa pożarowego informacje, między innymi: zasady praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji ludzi z budynków; bezpieczeństwo pożarowe podczas żniw; bezpieczna dystrybucja gazu płynnego propan-butan w butlach; „śnieg blokuje ratunek, zagraża konstrukcjom"; sankcje grożące za uchybienia przepisom przeciwpożarowym, i inne.

[25] Dz.U. Nr 54, poz. 259.

2. Ćwiczenia Państwowej Straży Pożarnej

I ĆWICZENIE

Zmiana I

Obiekt:
CYKORIA S.A. Producent koncentratów spożywczych Wierzchosławice 15
Data realizacji ćwiczenia:
26 luty 2015 roku .
Założenie do ćwiczeń:
Pożar hali produkcyjno – magazynowej
Zastępy biorące udział w ćwiczeniach:
GBART 2/16, SHD-25 ÷JRG 2 , GCBA 4.5/32, SLRR Nissan ÷JRG 1 , GCBA 6/32 ÷ ZOSP Wierzchosławice

Zmiana II

Obiekt:
KCB INTERLIGHT Gniewkowo ul. Inowrocławska 4
Data realizacji ćwiczenia:
20 marca 2015 r.
Założenie do ćwiczeń:
Pożar budynku magazynu opakowań **M 1-1**
Zastępy biorące udział w ćwiczeniach:
JRG-2 ÷ GBART 2/16, SHD 25, JRG-1÷ GCBA 4,5/32, GBA 2/25/2,5 , SLRR Nissan OSP Gniewkowo ÷ GCBA 5/32, GBA 2,5/16

Zmiana III

Obiekt:
Kościół drewniany. Parafia Świętej Anny w Liszkowie Gm Rojewo
Data realizacji ćwiczenia:
20 kwietnia 2015 r.
Założenie do ćwiczeń:
Pożar drewnianego kościoła
Zastępy biorące udział w ćwiczeniach:
GBART 2/16, SHD – 25, –(JRG 2) , GCBA 4.5/32 , SLRR Nissan - (JRG 1) , GCBA 4,5/27 – (OSP Rojewo)

II ĆWICZENIE

Zmiana I

Obiekt:
Hangar obsługi śmigłowców JW. 1641 w Latkowie
Data realizacji ćwiczenia:
23 czerwca 2015 r.

Założenie do ćwiczeń:
pożar śmigłowca MI 24 w hangarze obsługi.
Zastępy biorące udział w ćwiczeniach:
JRG-2 ÷ SLRR Nissan, SHD- 25 MAN , GBART 2/16, JRG-1 ÷ GCBA 4,5/32/3,2 – RENAULT, JOWOP w JW 1641 ÷ GCBA 5/40 MAN, GCBAPr 8/50/50 SCANIA

Zmiana II

Obiekt:
Janipol Meble Polska Spółka z oo ul. Przemysłowa 2,88-160 Janikowo
Data realizacji ćwiczenia:
16 kwietnia 2015 r.
Założenie do ćwiczeń:
Pożar tkanin meblowych, w pomieszczeniu szwalni i krojowni.
Zastępy biorące udział w ćwiczeniach:
JRG-2 ÷ GBARt 2/16, SHD- 25 MAN, JRG-1 ÷ GCBA 4,5/32/3,2 – RENAULT, OSP JZS "JanikoSoda SA" ÷ GBA 2,5/25,5/4 MAN , OSP Trląg ÷ GCBA 6/32

Zmiana III

Obiekt:
Zakłady Tłuszczowe Spółka z o.o
Kruszwica ul. Niepodległości 42
Data realizacji ćwiczenia:
07 lipca 2015 r.
Założenie do ćwiczeń:
Pożar płatkownicy nr 1 w pomieszczeniu technicznym budynku tłoczni.
Zastępy biorące udział w ćwiczeniach:
JRG-2 ÷ GBARt 2/16, JRG-1 ÷ GCBA 4,5/32/3,2 – RENAULT, SLRR – NISSAN, OSP Kruszwica – GCBA 5/40 , ZSR Kruszwica GBARt 2/20, SH – 18, GCBA 6/32,
OSP Chełmce GBA 2/25, OSP Witowice GBARt 2,6/16

III ĆWICZENIE

Zmiana II

Obiekt:
KSC S.A. "CUKROWNIA KRUSZWICA" ul. Niepodległości 38/40,
88-150 Kruszwica
Data realizacji ćwiczenia:
13 maja 2015 r.
Założenie do ćwiczeń:
Pożar w pomieszczeniu technicznym w budynku kotłowni.
Zastępy biorące udział w ćwiczeniach:
JRG-2 ÷ GBARt 2/16, SHD-25, SLRR Nissan , JRG-1 ÷ GCBA 4,5/32 – RENAULT, SLRR Nissan , KP PSP SLOp CHEVROLET , OSP Cukrownia Kruszwica ÷ GBA 3/16 IVECO, OSP Kruszwica ÷ GBA 2,5/25 - MERCEDES, GCBA 5,0/40 -SCANIA

Zmiana III

Obiekt:
Drukarnia POZKAL Spółka z o.o. Spółka komandytowa
Inowrocław ul. Cegielna 10/12
Data realizacji ćwiczenia:
20 października 2015 r.
Założenie do ćwiczeń:
Pożar serwerowni w budynki administracyjnym
Zastępy biorące udział w ćwiczeniach:
JRG-2 ÷ GBA 2/16/1,6 - STAR, SLRR Nissan, SHD 25 - MAN, JRG-1 ÷ GCBA 4.5/32, GBA 2/25/ MAN, SLRR – NISSAN , KP ÷ SLOP Chevrolet

ĆWICZENIE DODATKOWE :

Zmiana I

Obiekt:
Kompleks Lotniska 1 BLWL w Latkowie
Data realizacji ćwiczenia:
23 lutego 2015 r
Założenie do ćwiczeń:
Awaryjne lądowanie śmigłowca .
Zastępy biorące udział w ćwiczeniach:
JRG-2 ÷ GBARt 2/16, JRG-1 ÷ GCBA 4,5/32, SLRR Nissan, JOWOP w JW 1641 ÷ GCBA 5/40

Obiekt:
Zakład dużego ryzyka Salinex Sp. w Szaleju
Data realizacji ćwiczenia:
08 czerwca 2015 r
Założenie do ćwiczeń:
Rozszczelnienie instalacji cysterny drogowej LPG.
Zastępy biorące udział w ćwiczeniach:
JRG-2 ÷ SW – 3000 , SLRR Nissan,

Obiekt:
Kompleks Koszarowy JW. 1523 Inowrocław ul. Dworcowa 56
Data realizacji ćwiczenia:
02 czerwca 2015 r
Założenie do ćwiczeń:
Pożar dachu budynku koszarowego
Zastępy biorące udział w ćwiczeniach:
JRG-2 ÷ GBARt 2/16, SHD-25 , JOWOP w JW 1641 ÷ GCBA 5/40

Obiekt:
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kruszwicy ul. Kujawska 20
Data realizacji ćwiczenia:
17 listopada 2015 r
Założenie do ćwiczeń:
Pożar dachu budynku głównego
Zastępy biorące udział w ćwiczeniach:
JRG-2 ÷ GBARt 2/16, JRG-1 ÷ GCBA 4,5/32, SLRR Nissan, SH - 40

Zmiana II

Obiekt:
Jezioro Gopło
Data realizacji ćwiczenia:
18 lutego 2015 r
Założenie do ćwiczeń:
Ćwiczenia zgrywające dla jednostek PSP i OSP oraz WOPR w zakresie ratownictwa wodnego.
Zastępy biorące udział w ćwiczeniach:
JRG-2 ÷ GBARt 2/16, SLRR - NISSAN , JRG-1 ÷ GCBA 4,5/ 32 , SLRW , GBA - OSP Gniewkowo, GCBA - OSP Kołodziejewo, GBA – OSP Pakość , GCBA – OSP Kruszwica

Obiekt:
Zakład Karny w Inowrocławiu
Data realizacji ćwiczenia:
13 października 2015 r
Założenie do ćwiczeń:
Pożar poddasza w oddziale więziennym
Zastępy biorące udział w ćwiczeniach:
JRG-2 ÷ GBARt 2/16 , SHD-25 , JRG-1 ÷ GCBA 4,5/ 32 , GBA 2/25/2,5 , SLRR Nissan

Zmiana III

Obiekt:
Kompleks Koszarowy JW. 1641 Inowrocław ul. Jacewska 73
Data realizacji ćwiczenia:
22 czerwca 2015 r
Założenie do ćwiczeń:
Ćwiczebny alarm pożarowy
Zastępy biorące udział w ćwiczeniach:
JRG-2 ÷ GBARt 2/16 , JOWOP w JW 1641 ÷ GCBA 5/40

Obiekt:
Szkoła Podstawowa w Szadłowicach
Data realizacji ćwiczenia:
29 września 2015 r
Założenie do ćwiczeń:
Ćwiczenie Obronne Starosty Inowrocławskiego pk. „ KOBRA 15''

Zastępy biorące udział w ćwiczeniach:
JRG-2 ÷ GBARt 2/16 , OSP Gniewkowo ÷ GCBA 5/32

KONTROLE OPERACYJNEGO ZABEZPIECZENIA OBIEKTU

Zmiana I

Obiekt: 1
Huta Szkła Gospodarczego Irena R&S International Business Development Company SP. z o.o. Inowrocław ul. Szklarska 9
Data realizacji ćwiczenia:
21 stycznia 2015 r.
Obiekt: 2
Stacja paliw ORLEN Inowrocław ul. Szosa Bydgoska 16
Data realizacji ćwiczenia:
19 marca 2015 r.
Obiekt: 3
Cronimet PL sp. z o.o. Kłopot 10A 88-100 Inowrocław
Data realizacji ćwiczenia:
25 marca 2015 r.
Obiekt: 4
Producent płyt warstwowych. WŁOZAMOT Panel Sp. z o.o Oddział Latkowo
Data realizacji ćwiczenia:
26 listopada 2015 r.

Zmiana II

Obiekt: 1
Budynki wysokie KSM Inowrocław ul. Lipowa
Data realizacji ćwiczenia:
24 lutego 2015 r.
Obiekt: 2
Janikosoda S.A. Janikowskie Zakłady Sodowe Przemysłowa 30,
Data realizacji ćwiczenia:
09 czerwca 2015 r.
Obiekt: 3
Drukarnia - Kunke Poligrafia . Inowrocław ul. Magazynowa 27
Data realizacji ćwiczenia:
09 listopada 2015 r.

Zmiana III

Obiekt: 1
Centrum Uzdrowiskowe ENERGETYK Sp.zo.o Inowrocław ul. Z. Wilkońskiego 2,
Data realizacji ćwiczenia:
04 lutego 2015 r.

Obiekt: 2
Sanatorium Uzdrowiskowe OAZA Inowrocław ul. Świętokrzyska 76
Data realizacji ćwiczenia:
24 marca 2015 r.
Obiekt: 3
Urząd Miasta Inowrocławia, Inowrocław. ul. Prezydenta F.D. Roosevelta 36
Data realizacji ćwiczenia:
20 maja 2015 r.

DODATKOWE KONTROLE :
Zmiana I

Obiekt: 1
Warzelnia Soli PKN Orlen – Inowrocław ul. Pakoska 7
Data realizacji ćwiczenia:
18 maja 2015 r.

Zmiana II

Obiekt: 1
Cronimet PL sp. z o.o. Kłopot 10A 88-100 Inowrocław
Data realizacji ćwiczenia:
21 lipca 2015 r.

Zmiana III

Obiekt: 1
Cronimet PL sp. z o.o. Kłopot 10A 88-100 Inowrocław
Data realizacji ćwiczenia:
22 lipca 2015 r.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu realizowała szereg przedsięwzięć i spotkania z dziećmi i młodzieżą zarówno w siedzibie Komendy Powiatowej jak i w poszczególnych Jednostkach Ratowniczo Gaśniczych. Każde działanie dotyczące szerokorozumianej profilaktyki bezpieczeństwa, prowadzone z inicjatywy PSP jak i jako podmiot wspierający miało na celu propagowanie informacji o prawidłowym zachowaniu się świadków bądź uczestników sytuacji niebezpiecznych:

- Wizyta dzieci i młodzieży (grupy po około 20 osób) na terenie KP PSP w Inowrocławiu w ramach półkolonii.
- Udział w Festynie Rodzinnym „Bezpieczne wakacje" na terenie basenu odkrytego przy ul. Świętokrzyskiej (pokaz sprzętu i technik ratownictwa) .

- Spotkanie edukacyjne na terenie JRG 1 w ramach projektu "Wspólnie dla bezpieczeństwa na drogach powiatu inowrocławskiego", którego założenia powiązane są z rządowym programem "Razem Bezpieczniej".
- Zastęp GBA 2,5/25 brał udział w festynie zorganizowanym z okazji dnia działkowca na terenie ogródków działkowych im. Irena w Inowrocławiu. Podczas festynu strażacy przeprowadzili z dziećmi pogadankę na temat straży pożarnej oraz zorganizowali pokazy i konkurencje sportowe. Uczestnikom zabawy zostały wręczone upominki okolicznościowe.
- Zastęp GBA 2,5/25 brał udział w festynie zorganizowanym z okazji dnia działkowca w ogrodzie działkowym im. Waltera w Inowrocławiu. Podczas festynu strażacy przeprowadzili z dziećmi pogadankę na temat straży pożarnej oraz zorganizowali konkurencja sportową; bieg z przeszkodami. Uczestnikom zabawy zostały wręczone upominki i dyplomy okolicznościowe.
- Spotkanie z ośrodkiem sportu i rekreacji w Inowrocławiu na okoliczność biegu solankowego „Solankowy Koszmar" (kpt. Ireneusz Taraszka)
- Wizyta na terenie JRG 1 około piętnastu dzieci zorganizowana przez Fundację Ekspert Kujawy
- Wizyta na terenie JRG 1 około piętnastu dzieci zorganizowana przez Fundację Ekspert Kujawy
- Udział w zorganizowanej wraz z Policją imprezie „Gry strategiczne z Policją" skierowaną dla dzieci i młodzieży powiatu inowrocławskiego. Ta profilaktyczna inicjatywa ma na celu zapoznanie z ważnymi miejscowościami, obiektami i instytucjami, oprócz walorów poznawczych ma na celu nauczyć uczestników zasad bezpieczeństwa i umiejętności rozpoznawania w porę zagrożeń.
- Udział jednego zastępu GBA z JRG 1 w zabezpieczeniu zawodów biegowych w Parku Solankowym „Solankowy Koszmar" .
- Udział w XIII Integracyjna Spartakiada Osób Niepełnosprawnych w Hali Widowiskowo-Sportowej w Inowrocławiu. Święto tolerancji, integracji i rehabilitacji przez sport .
- Spotkanie edukacyjne na terenie JRG 1 z grupa 30 dzieci w ramach projektu "Bezpieczny z przedszkolak" .
- Spotkanie edukacyjne w Przedszkolu Niepublicznym „Miś" w grupie sześciolatków Inowrocławiu ul. Solankowa 29 zastęp GBA z JRG 1 .
- Spotkanie edukacyjne dla uczniów klas II z grupa około 75 dzieci w Szkole Podstawowej nr.6 ul. Kopernika w Inowrocławiu GBA z JRG 1.

- Przeprowadzono pokazy wraz z pogadanką na terenie JRG 2 dla szkoły Gimnazjum nr. 3 z Inowrocławia .
- Zorganizowano pogadankę w JRG 2 „Bezpieczne ferie zimowe" dla Gimnazjalistów z Janikowa .
- Udział Wydziału Operacyjnego w konferencji powiatowej „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym - |Prędkość cię zabije, rozważny kierowca żyje. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży – zagrożenia , odpowiedzialność, profilaktyka" Specyfikę działań w czasie zdarzeń drogowych, które prowadzi Państwowa Straż Pożarna w Inowrocławiu, zaprezentował kpt. Andrzej Świątkowski.

Zawody Sportowe.

W dniu 13 czerwca 2015r. przeprowadzono na Stadionie Miejskim w Inowrocławiu ul. Rakowicza 93 „ IX Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze" w których udział wzięło 18 drużyn w tym dwie kobiece OSP Rojewo i OSP Wola Wapowska. Komisja sędziowska została powołana zarządzeniem nr 12/2015 z dnia 09.06.2015r. Komendanta Powiatowego PSP w Inowrocławiu. Sędzią głównym był kpt. Ireneusz Taraszka.

Zawody rozegrano w dwóch konkurencjach:

- ćwiczenia bojowe
- sztafeta pożarnicza 7x50m z przeszkodami

W ćwiczeniu bojowym:
1 miejsce OSP Witowice z wynikiem 42,0 pkt.,
2 miejsce OSP Kruszwica z wynikiem 44,2 pkt.,
3 miejsce OSP ZT Kruszwica z wynikiem 47,2 pkt.

W sztafecie pożarniczej:

1 miejsce OSP Ostrowo z wynikiem 59,9 pkt.,

2 miejsce OSP Cukrownia Kruszwica z wynikiem 66,3 pkt.,

3 miejsce OSP Ostrówek z wynikiem 67,1 pkt.

Klasyfikacja generalna:

1 miejsce OSP kruszwica z wynikiem 111,40 pkt.,

2 miejsce OSP ZT Kruszwica z wynikiem 114,50 pkt.,

3 miejsce OSP Ostrówek z wynikiem 117,0 pkt.

Rozdział VI

Budżet jednostek organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej

1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu

Budżet KP PSP w Inowrocławiu, dział 754 rozdział 75411, w 2015 roku wyniósł ogółem 7 254 353,00 zł i został zwiększony o 95 938,00 co daje kwotę 7 350 291,00 zł.

Na kwotę 95 938,00 zł składają się następujące środki finansowe z :

- Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu dodatkowo przekazało środki, w dziale 754 rozdział 75411 w kwocie – 25 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków ochrony indywidualnej strażaków,
- Firm ubezpieczeniowych – 938,00 zł naprawa uszkodzeń samochodów,
- Orlen Dar Serca - 20 000,00 zł na zakup urządzenia kontrolno- pomiarowego,
- Urzędu Miasta Inowrocławia – 50.000,00 zł na zakup pojazdu specjalnego Ford Ranger.

Starostwo Powiatowe utworzyło w 2015 roku dodatkowo następujące działy:

- 754 rozdział 75495– 107 300,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Stanowiska Kierowania;
- 900 rozdział 90019 – 80 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków neutralizujących, oraz zakup pojazdu specjalnego FORD RANGER.

KP PSP w Inowrocławiu pozyskała od firm zewnętrznych sprzęt o wartości 2 442,70 zł.

Racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi zapewniło wykonanie niezbędnych i najpilniejszych przedsięwzięć związanych z funkcjonowaniem komendy i realizację ustawowych zadań w ramach posiadanego budżetu.

Priorytetem w wydatkowaniu środków jest utrzymanie w sprawności sprzętu i pojazdów pożarniczych poprzez dokonywanie okresowych przeglądów technicznych i niezbędnych remontów, zakup specjalistycznego sprzętu pożarniczego oraz zapewnienie środków ochrony indywidualnej i poprawę warunków socjalno-bytowych strażaków. Bieżące remonty, naprawy, legalizacje, badania techniczne angażują większość środków budżetowych. Przy podejmowaniu decyzji w celu wykonania planowanych zadań uwzględniono przesłanki celowego, racjonalnego i oszczędnego gospodarowania. Zlecanie zadań następowało na zasadzie wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych.

Środki finansowe pozyskane w 2015 roku zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.

Tabela 22 Pozyskany oraz zakupiony przez KP PSP w Inowrocławiu sprzęt i wyposażenie w 2015 r.

Lp.	Nazwa	Źródło
1.	Zakup środków neutralizujących – 30 000,00 zł	Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu
2.	Zakup samochodu spec. Ford Ranger - 130 000,00 zł	Starostwo Powiatowe – 51 000 zł, Urząd Miasta poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia 50 000,00 zł, środki własne 29 000,00 zł
3.	Urządzenie kontrolno-pomiarowe do sprzętu ODO 20 000,00 zł	Orlen Dar Serca

2. Ochotnicze Straże Pożarne

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad rozdziału środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej[26]. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej i Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej dokonują podziału dotacji budżetowej na funkcjonowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej działających w ramach ksrg. Dla jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do ksrg na terenie powiatu inowrocławskiego na przestrzeni lat 2013—2015 przyznano środki wykazane w tabeli 23.

[26] Dz.U. Nr 53, poz. 564 ze zm.

Tabela 23 Dotacje budżetowe na zapewnienie gotowości operacyjnej jednostek OSP w ksrg.

lp.	Jednostka OSP	2013	2014	2015
1.	Gniewkowo	205100 zł	24600 zł	28161
2.	Kruszwica	44000 zł	175400 zł	31177
3.	Modliborzyce	4300 zł	5300 zł	4800
4.	Pakość	16800 zł	20300 zł	14000
5.	Rojewo	8300 zł	167100 zł	7300
6.	SODA-POLSKA ZP w Janikowie	17900 zł	78 00 zł	9800
7.	SODA-POLSKA ZP w Mątwach	6000 zł	4400 zł	4300
8.	Trląg	6700 zł	6900 zł	156400
9.	Witowice	7500 zł	6100 zł	5900
10.	Złotniki Kujawskie	10400 zł	40900 zł	15100
11.	Chełmce	Jednostka w KSRG od 20.03.2013	6000 zł	156600
12.	Jaksice		Jednostka w KSRG od 01.01.2015	8900
	Razem	**327 000**	**464 800 zł**	**442 438 zł**

Środki na wydatki bieżące: 91038 zł
Środki na wydatki inwestycyjne: 351400 zł

Z przedstawionego zestawienia wynika, że wielkość środków finansowych przyznawanych z budżetu państwa na zapewnienie gotowości operacyjnej jednostek OSP w ksrg z terenu powiatu inowrocławskiego, na przestrzeni minionych czterech lat była zróżnicowana. W 2015r. trzy jednostki OSP tj. Trląg, Chełmce oraz Pakość zakupiły pojazdy ratowniczo – gaśnicze. W zakupie pojazdów partycypowały w kosztach samorządy lokalne.

Jednostki dokonywały zakupów zgodnie z potrzebami zapewnienia ich gotowości operacyjnej, zatwierdzonymi przez Komendanta na wnioskach kierowanych do Komendanta Głównego PSP.

Tabela 24 Zakupy jednostki OSP w ksrg w ramach środków inwestycyjnych.

Lp.	Jednostka OSP	Nazwa sprzętu	Wysokość dotacji (zł)
1.	Chełmce	Średni samochód ratowniczo-gaśniczy	155600
2.	Trląg	Średni samochód ratowniczo-gaśniczy	155400
3.	Pakość	Średni samochód ratowniczo-gaśniczy	13000
4.	Gniewkowo	Aparat powietrzny 2 szt. Lampa oświetleniowa	14100
1.	Kruszwica	Agregat prądotwórczy	13300

Przyznane dotacje budżetowe zapewniają dopływ środków finansowych na utrzymanie i sukcesywne podnoszenie gotowości i sprawności operacyjnej jednostek. Dzięki pozyskanym środkom jednostki kupują nowoczesne wyposażenie ratownicze i ochrony osobistej strażaków

oraz uczestniczą w wielu specjalistycznych szkoleniach. Dobrze wyposażone i wyszkolone jednostki OSP zapewniają niezastąpione wsparcie dla jednostek PSP we wszystkich interwencjach, do których są dysponowane. Niejednokrotnie te jednostki samodzielnie usuwają skutki różnych zdarzeń, co pozwala angażować jednostki PSP do innych działań, które wystąpiły w tym czasie.

Rozdział VII

Baza lokalowa jednostek Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Powiatowa PSP w Inowrocławiu dysponuje dwoma obiektami strażnic.



Strażnica KP PSP i JRG Nr 1 w Inowrocławiu.

Strażnica jest obiektem niskim, posiadającym trzy kondygnacje nadziemne bez podpiwniczenia, zorientowanym w kierunku wschód-zachód. Powierzchnia użytkowa blisko 2.600 m^2, kubatura ponad 11.200 m^3. Funkcjonalnie obiekt spełnia następujące funkcje: w części zachodniej siedziba Komendy Powiatowej PSP w Inowrocławiu – powiatowe stanowisko kierowania, pomieszczenia biurowe administracji, serwerownia, sala operacyjna. Część wschodnia strażnicy przeznaczona jest na siedzibę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 – pomieszczenia dla załogi: pomieszczenia szkoleniowe z zapleczem rekreacyjno-sportowym, pomieszczenia do wypoczynku, szatnie czyste, pomieszczenia socjalne, sanitariaty, zaplecze techniczno-magazynowe. Pierwsza kondygnacja nadziemna przeznaczona na wozownię

pojazdów ratowniczo-gaśniczych z zapleczem warsztatowym, myjnią i szatnią brudną. Ponadto w zachodniej części terenu zlokalizowany jest nowy maszt łączności radiowej.

Druga strażnica Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 znajduje się w Inowrocławiu przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 62. Jest to obiekt niski w części centralnej trzykondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, o powierzchni użytkowej 586 m^2 i kubaturze ponad 3.800 m^3. Wybudowana jako miejsce służby dla 45 strażaków. Na parterze znajduje się hol wejściowy, punkt alarmowy wraz z zapleczem socjalnym, garaże dla 5 samochodów ratowniczo-gaśniczych, myjnie, pralnia, umywalnia, a także magazyn odzieży specjalnej i sala sportowa. Na pierwszym piętrze znajdują się pokoje wypoczynkowe dla załogi. Ostatnią kondygnację zajmują biura dla dowódców jednostki, sala konferencyjna oraz pokój gościnny. Obiekt został oddany do użytkowania w listopadzie 2003 r.



Strażnica Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu.

Rozdział VIII

Wnioski

1. Najważniejsze zadania zrealizowane w 2015 r.

1) Zakup samochodów: pojazd amfibijno – gąsienicowy, samochód wężowy, średni gaśniczy GBA 2,5/25, samochód operacyjny FORD RANGER.



Pojazd amfibijno gąsienicowy



Samochód operacyjny FORD RANGER




Samochód średni GBA 2,5/25



Samochód wężowy

2) Utrzymanie pełnej gotowości operacyjnej Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej, w tym utrzymywanie wymaganej sprawności sprzętu pożarniczego;
3) Utrzymywanie pełnej gotowości operacyjnej przez pozostałe podmioty krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej, w tym utrzymywanie wymaganej sprawności sprzętu pożarniczego;
4) Prawidłowa realizacja wydatków budżetowych;
5) Nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych w obiektach użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjno-magazynowych, zakładach stwarzających ryzyko poważnej awarii przemysłowej, lasach;
6) Nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa pożarowego w przekazywanych do użytkowania wybudowanych obiektach budowlanych;
7) Rozpowszechnianie ochrony przeciwpożarowej – akcje „NIE dla CZADU", „NIE wypalaj traw"; współpraca z Lasami Państwowymi w akcji „Świadomi zagrożenia"; propagowanie wiedzy o ochronie przeciwpożarowej na stronie internetowej komendy i w lokalnych mediach;
8) Nadzór nad praktycznym sprawdzaniem organizacji i warunków ewakuacji z całego obiektu, szczególnie obiektów oświatowych i przeznaczonych dla ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się;
9) Nadzór nad wykorzystaniem przez jednostki OSP w ksrg środków finansowych z budżetu państwa na zapewnienie ich gotowości operacyjnej;
10) Egzekwowanie decyzji kierującego działaniem ratowniczym;

11) Dostosowanie pomieszczenia SPGaz do wymagań poprzez zakup urządzenia kontrolno – pomiarowego do sprzętu ochrony dróg oddechowych – 20,000,00 zł.

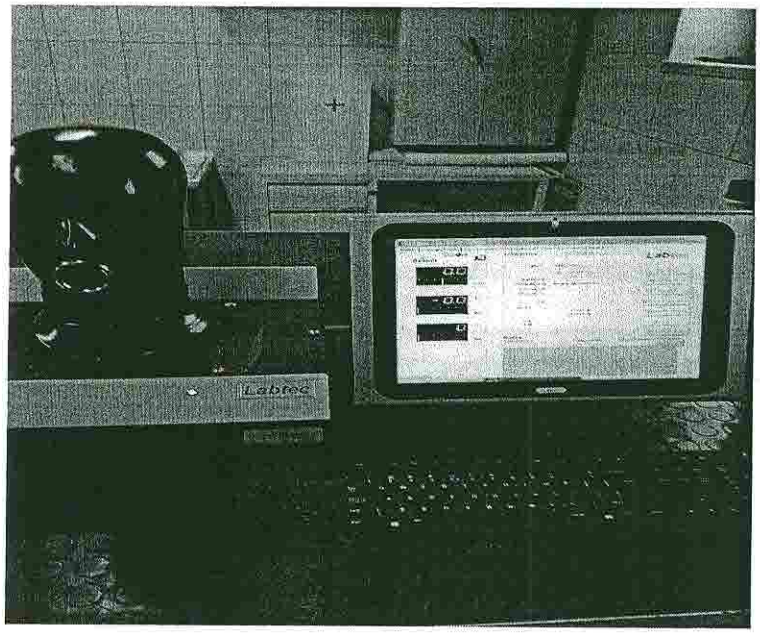

12) Doposażenie strażaków w środki ochrony indywidualnej – 25,00,00 zł.

2. Kierunki działań w celu poprawy bezpieczeństwa pożarowego i zabezpieczenia operacyjnego powiatu inowrocławskiego

1) Poprawa bezpieczeństwa obywateli i zapewnienie skutecznej ochrony ludności i ratownictwa poprzez doskonalenie funkcjonowania KSRG i usprawnienie organizacji działań ratowniczych;
2) Poprawa stanu BHP w jednostkach;
3) Usprawnienie zarządzania działalnością Komendy Powiatowej;
4) Doskonalenie systemu rozpoznawania i analizowania zagrożeń pożarowych w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym;
5) Działania na rzecz podnoszenia świadomości społecznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
6) Doskonalenie współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony ludności;
7) Nadzór nad zapewnieniem i utrzymaniem dostępności dla pojazdów ratowniczych jednostek ochrony przeciwpożarowej wymaganych dróg pożarowych do obiektów mieszkalnych wielorodzinnych i użyteczności publicznej, w tym tworzenie odpowiednich warunków w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego;
8) Nadzór nad prawidłowym przeprowadzaniem praktycznego sprawdzania organizacji oraz warunków ewakuacji z wymagających tego obiektów;

9) Dalsze prowadzenie szkolenia strażaków jednostek OSP w ksrg i innych, przy wykorzystaniu nowoczesnych form przekazu i ćwiczeń;
10) Doposażenie kwaterunkowe KP PSP w Inowrocławiu;
11) Sukcesywne zakupy nowoczesnego sprzętu ratowniczego dla KP PSP w Inowrocławiu z wykorzystaniem środków z dotacji celowych;
12) Nadzór nad utrzymaniem gotowości operacyjnej jednostek OSP w ksrg ze środków dotacji budżetowej;
13) Pokrycie dachu papą zgrzewalna, oraz montaż ogrodzenia zewnętrznego budynku Komendy Powiatowej PSP w Inowrocławiu.

Redakcja mł. kpt. Michał Habicht – kierownik sekcji organizacyjno- kadrowej, na podstawie materiałów przygotowanych przez komórki organizacyjne Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu.

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego
Ryszard Jagodziński