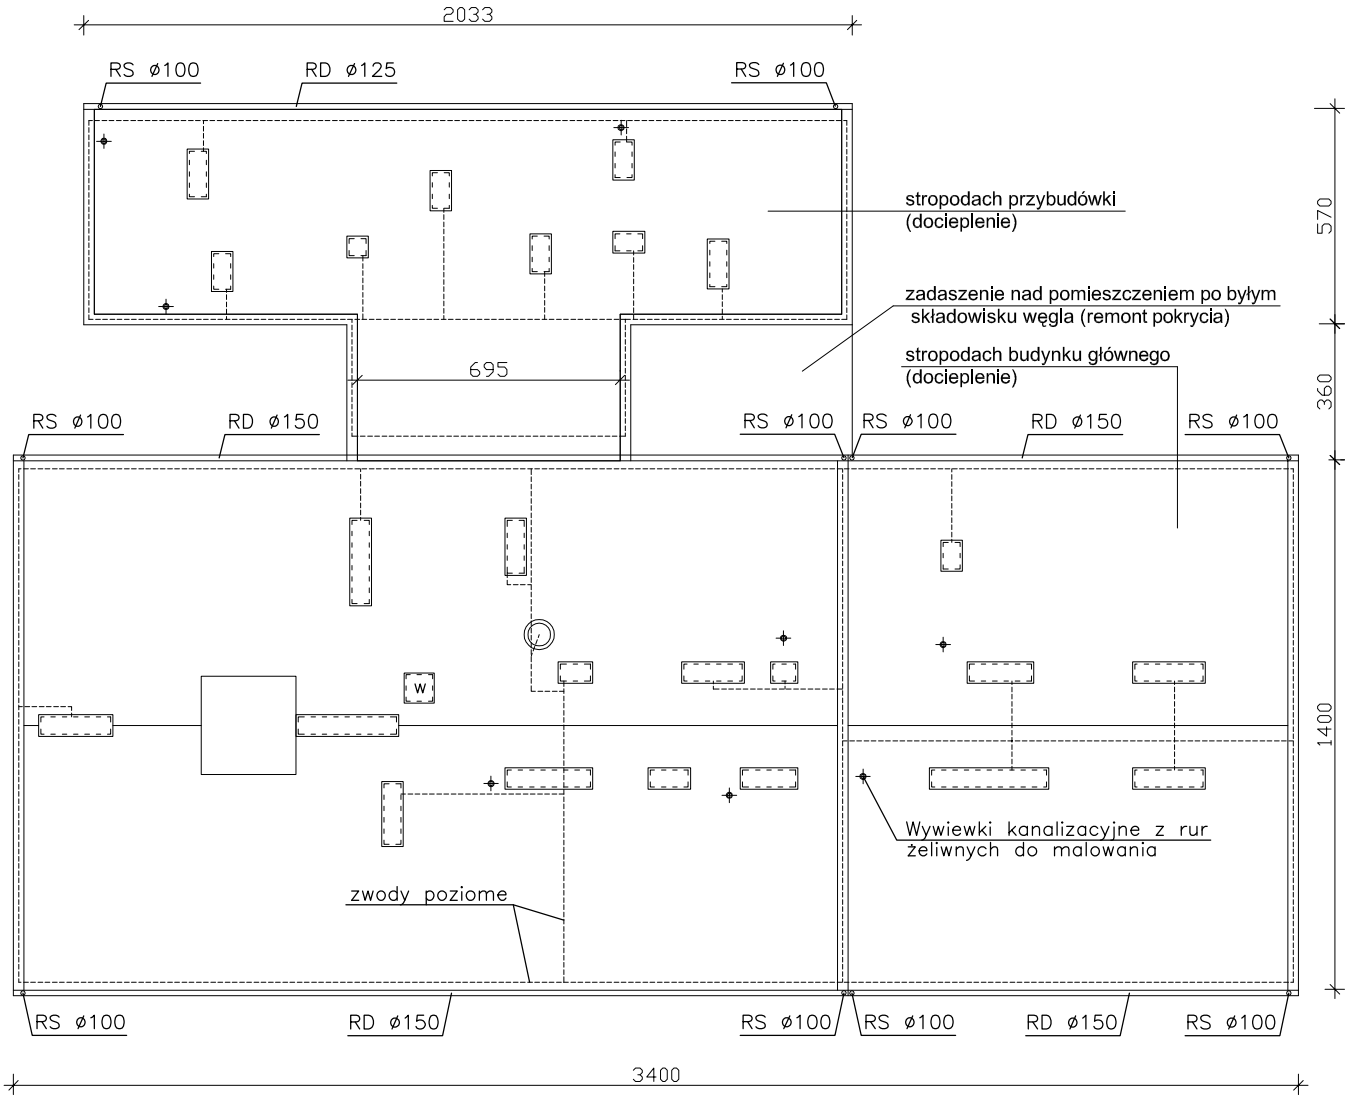


Uwagi:

- Z uwagi na brak archiwalnej dokumentacji oraz ograniczone możliwości odkrywek i szczegółowych oględzin stropodachu na etapie projektowania przyjęte rozwiązania mogą ulec zmianie na etapie wykonawstwa.
- W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy przyjętymi w projekcie rozwiązaniami, a stanem rzeczywistym należy przed podjęciem dalszych prac powiadomić projektanta w celu uzgodnienia rozwiązań zamiennych.
- Obróbki blacharskie wykonać z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej (RAL 1013) gr. 0,55mm.
- Rynny I rury spustowe powlekane np. systemu WIjo 150/100 (RAL 8017).
- Docieplenie stropodachu budynku głównego - wełna mineralna granulowana gr. 25cm.
- Docieplenie stropodachu przybudówki - styropapa gr. 20cm.
- W ścianach podłużnych 10 cm powyżej izolacji wykonać otwory wentylacyjne Ø100 (11szt. z każdej strony).

zakład inżynierii środowiska

ul. Armii Krajowej 12/18, 88-100 Inowrocław tel. (0-52) 355 22 15

Tytuł projektu	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Inowrocławiu
Tytuł rysunku	Rzut dachu - zakres prac
Obiekt/adres	Budynek główny Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Inowrocławiu ul. Sienkiewicza 33, 88-100 Inowrocław
Inwestor/adres	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Inowrocławiu ul. Sienkiewicza 33, 88-100 Inowrocław

Projektował	mgr inż. arch. Sylwia Jankowska	KPOKK IARP 78/2011	nr upr.	19.04.13	Data
Projektował	mgr inż. Michał Miklas	KUP/0102/PWOK/07		19.04.13	
Sprawdził	mgr inż. Włodzimierz Miklas	GT-III-7210/174/76		19.04.13	Podpis

Faza	Skala	Arkusz
PB	1:200	A - 4