


PROJEKT INSTALACJI WOD.-KAN.
Rozwinięcie kanalizacji sanitarnej

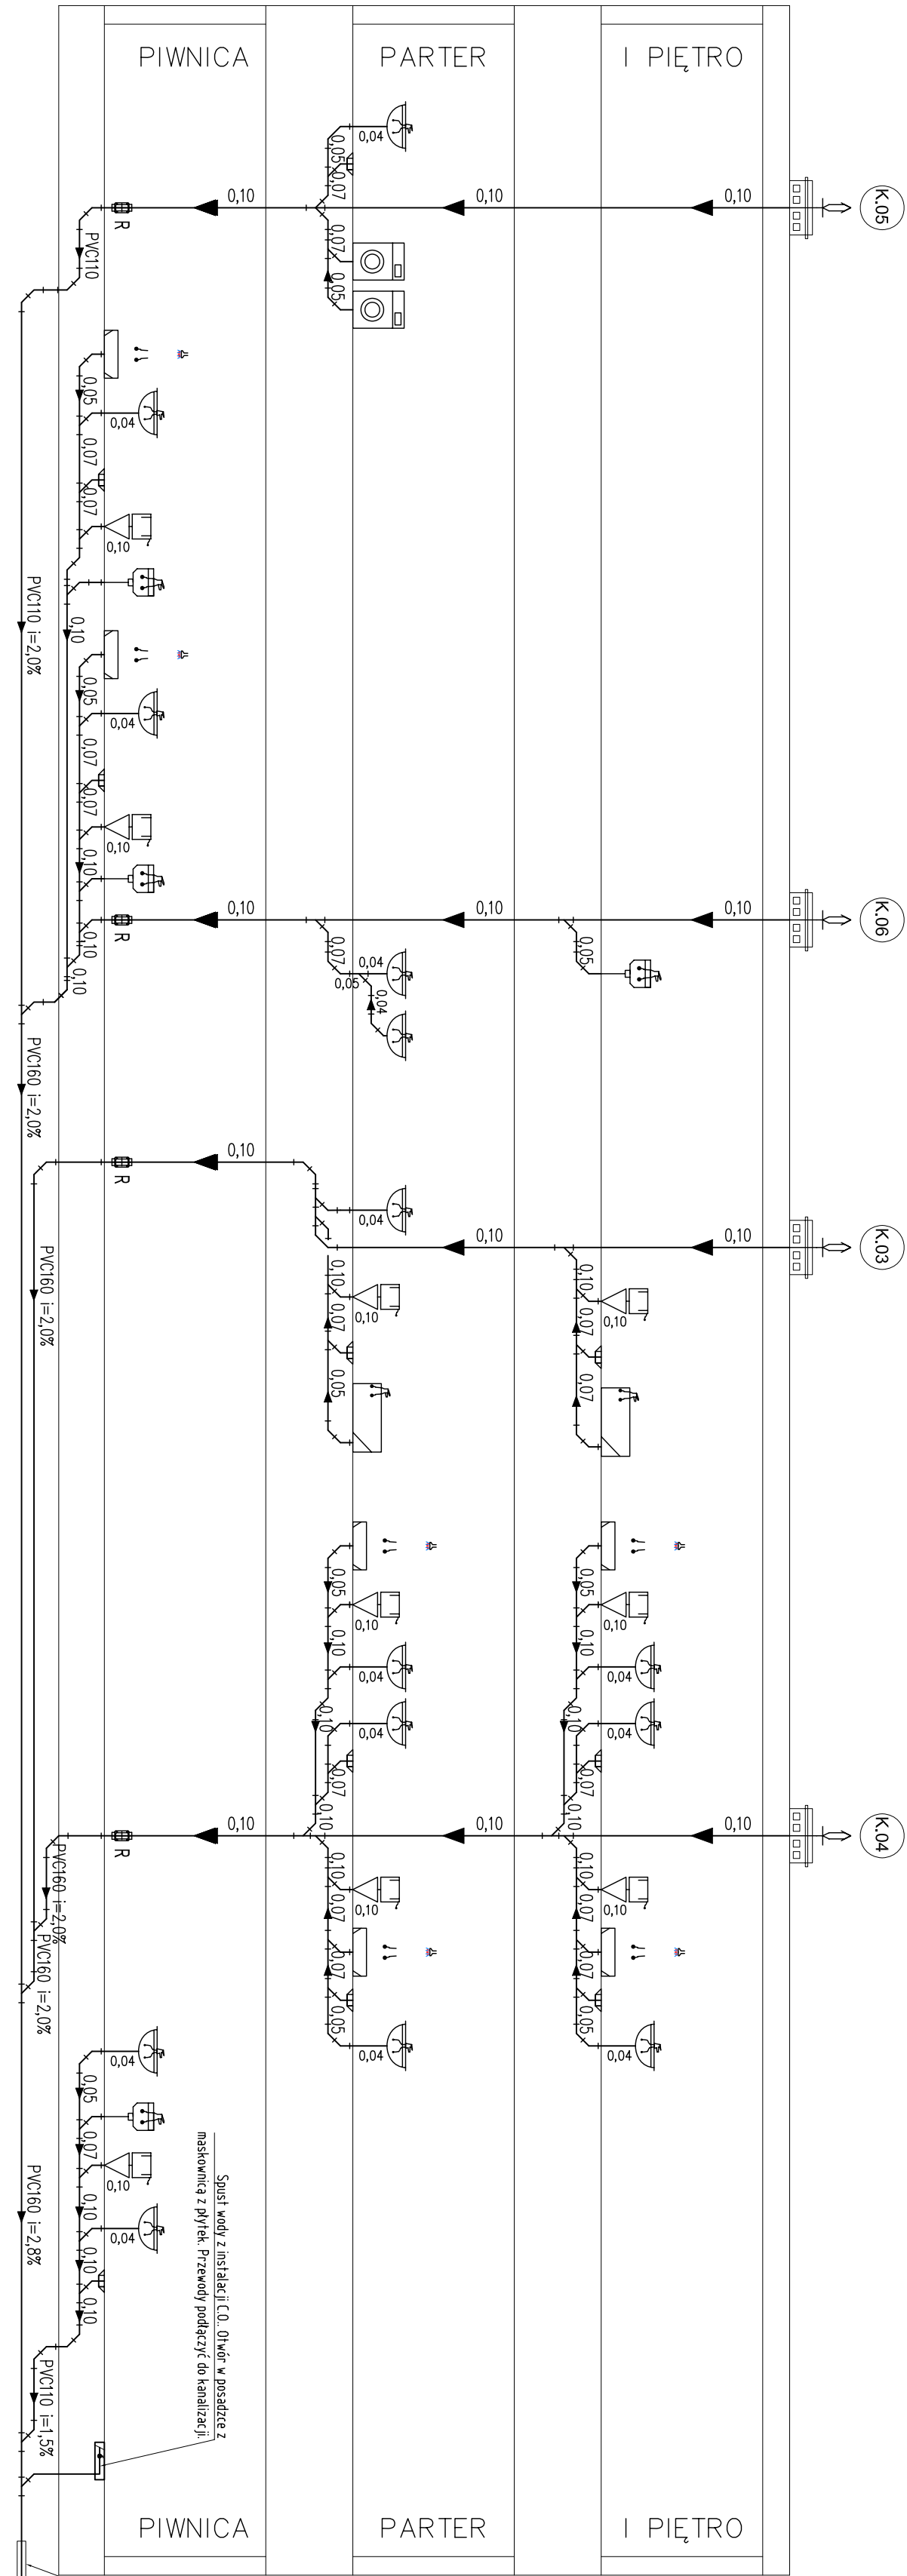

Miejsce przyłącza kanalizacji do
budynku w słupowej i tulei ochronnej Ø200
P 80,46
K 79,58
Tu 79,56

Uwagi:

- Przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać w słupowych tulejach ochronnych
- Rurociągi prowadzić zgodnie z zasadami kompensacji
- Urządzenia i materiały podano jako wzorcowe, dopuszcza się stosowanie zamienników pod warunkiem zachowania parametrów, jakości i możliwości współpracy zamienników
- Podejścia pod poszczególne przyłoty sanitarne wykonać z rur PP20

Legenda:

- woda zimna (rury PP)
- woda ciepła (rury PP)
- cyrk. wody ciepłej (rury PP)
- przewód kanalizacyjny
- pion kanalizacyjny

Obiekt:	Dom Pomocy Społecznej		
Lokalizacja:	Tarnówko nr działki 20		
Inwestor:	Dom Pomocy Społecznej, Ostrowo 25 88-121 Chetnec		
Temat:	Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych Projekt instalacji wod.-kan.		
Opis rysunku:	Rozwinięcie kanalizacji sanitarnej		
Branża:	Sanitarna		
Projektant:	mgr inż. Paweł TOMASZEWSKI nr upr. KUP/0070/P/OOS/06	Projekt:	
Sprawdzający:	mgr inż. Damian Trzebiatowski nr upr. WAM/0050/P/OOS/06	Data:	01 / 2009
Asystent:	tech. Karol WIECZYŃSKI	Nr rys:	WK-006