



włg Warunków energetycznych 6267/2017/OD1/ZR2

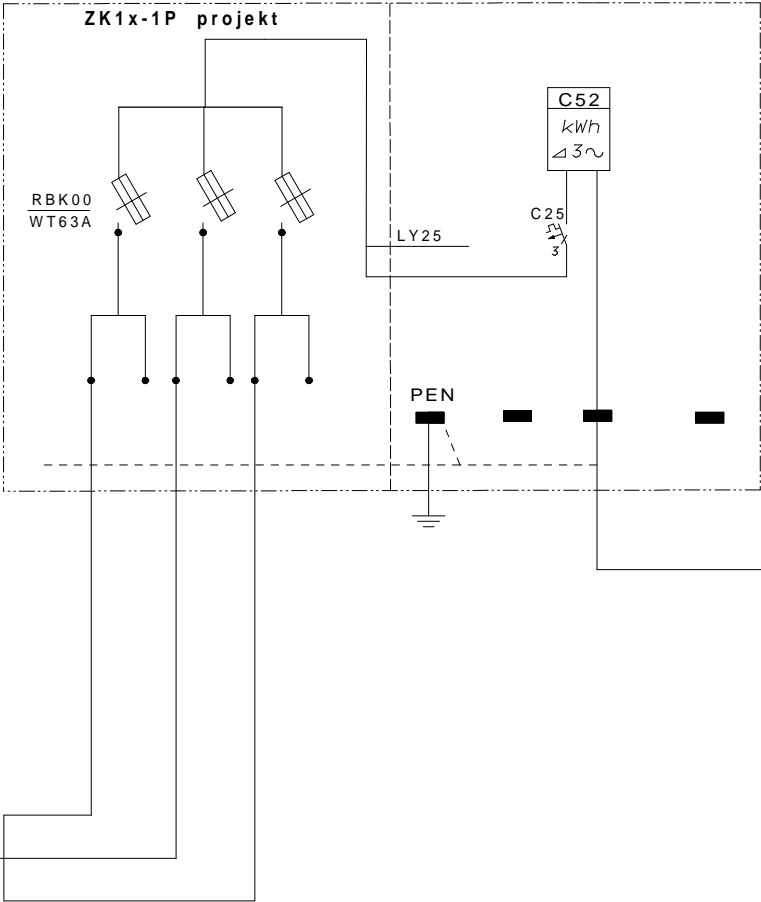

Lokalizacja w budynku  
placówki opiekuńczo wychowawczej

YAKY ENEA  
zasilanie w/g odrębnego opracowania

SZYBKIE WYŁĄCZANIE ZASILANIA

TT

OBIEKT:	BUDOWA PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZEJ W KRUSZWICY			
ADRES:	Kruszwica, ul. Kasprowicza, działka nr 50/3			BRANŻA: ELEKTRYCZNA
INWESTOR:	Powiat Inowrocławski Inowrocław ul. Roosevelta 36-38			
NAZWA RYS:	Schemat zasilania			
PROJEKTANT	WŁODZIMIERZ MATUSZAK RGPI-V-7342-43/97		03.2017	SKALA:
SPRAWDZAJĄCY	mgr.inż. Edward Koźliński AUB-KZ-7210/199/89		03.2017	NR RYS/STR E1