


wył. P.poż

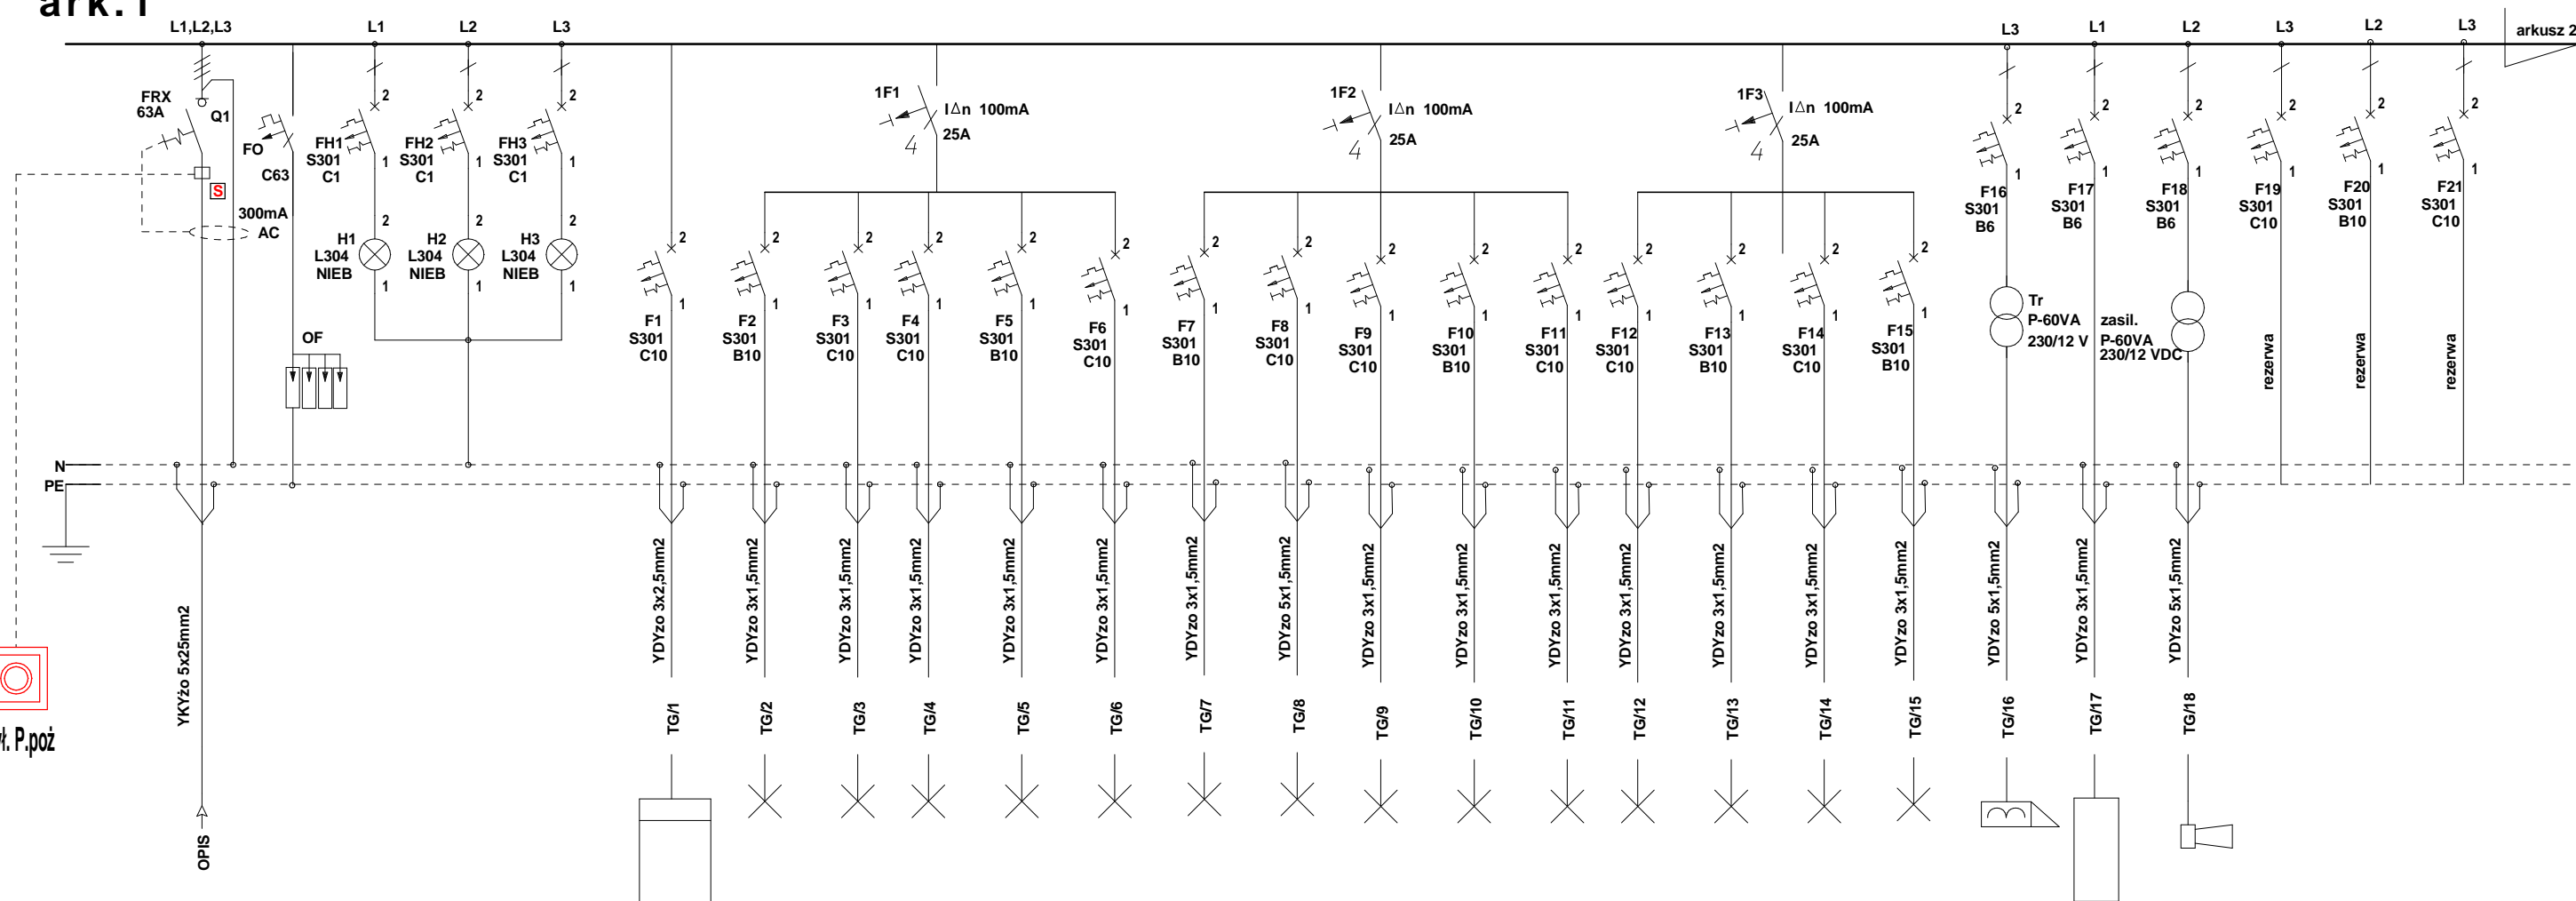

OPIS ODPLYWU
ZASILANIE Z ZK1
OCHRONA P. PRZEPICIOWA
KONTROLA NAPIECIA
RZUT PRZYZIEMIA
KOCIOŁ GAZOWY C.O
RZUT PRZYZIEMIA 1,1 1,2
RZUT PRZYZIEMIA 1,3 1,4
RZUT PRZYZIEMIA 1,5 1,6
RZUT PRZYZIEMIA 1,7 2,1
RZUT PRZYZIEMIA 1,8,1,9,1,10
RZUT PRZYZIEMIA 1,11, 1,12, 1,13
RZUT PRZYZIEMIA 1,14, 1,16
RZUT PRZYZIEMIA 1,15, 1,17, 2,15
RZUT PODDASZA 2,2, 2,3, 2,4
RZUT PODDASZA 2,5, 2,6
RZUT PODDASZA 2,7, 2,8
RZUT PODDASZA 2,9, 2,10
RZUT PODDASZA 2,11, 2,12
RZUT PODDASZA 2,13, 2,14
RZUT PRZYZIEMIA DOMOFON
RZUT PRZYZIEMIA Stacja uzdatniania wody
RZUT PRZYZIEMIA Monitoring
rezerwa
rezerwa
rezerwa

OBIEKT:	BUDOWA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ W KRUSZWICY			
ADRES:	Kruszwica, ul. Kasprowicza, działka nr 50/3			BRANŻA: ELEKTRYCZNA
INWESTOR:	Powiat Inowrocławski Inowrocław ul. Roosevelta 36-38			
NAZWA RYS:	Schemat zasadniczy TG			
PROJEKTANT	WŁODZIMIERZ MATUSZAK RGPI-V-7342-43/97		03.2017	SKALA: 1:500
SPRAWDZAJĄCY	mgr.inż. Edward Koźliński AUB-KZ-7210/199/89		03.2017	NR RYS/STR E-2 ARK.1